

**PK-TUOTE OY**

PK-TUOTE OY
 TARRANTIE 12
 08500 LOHJA
 PUH. +358 40 4143518
 www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

NIKS-SL1

5.1.2021

MKY


EI120

KOHDE

SISÄLTÖ

KAAPELILÄPIVIENTI BETONI VÄLIPOHJASSA
 MUOVISET SUOJAPUTKET NIPUSSA

MUUT HUOMIOT:

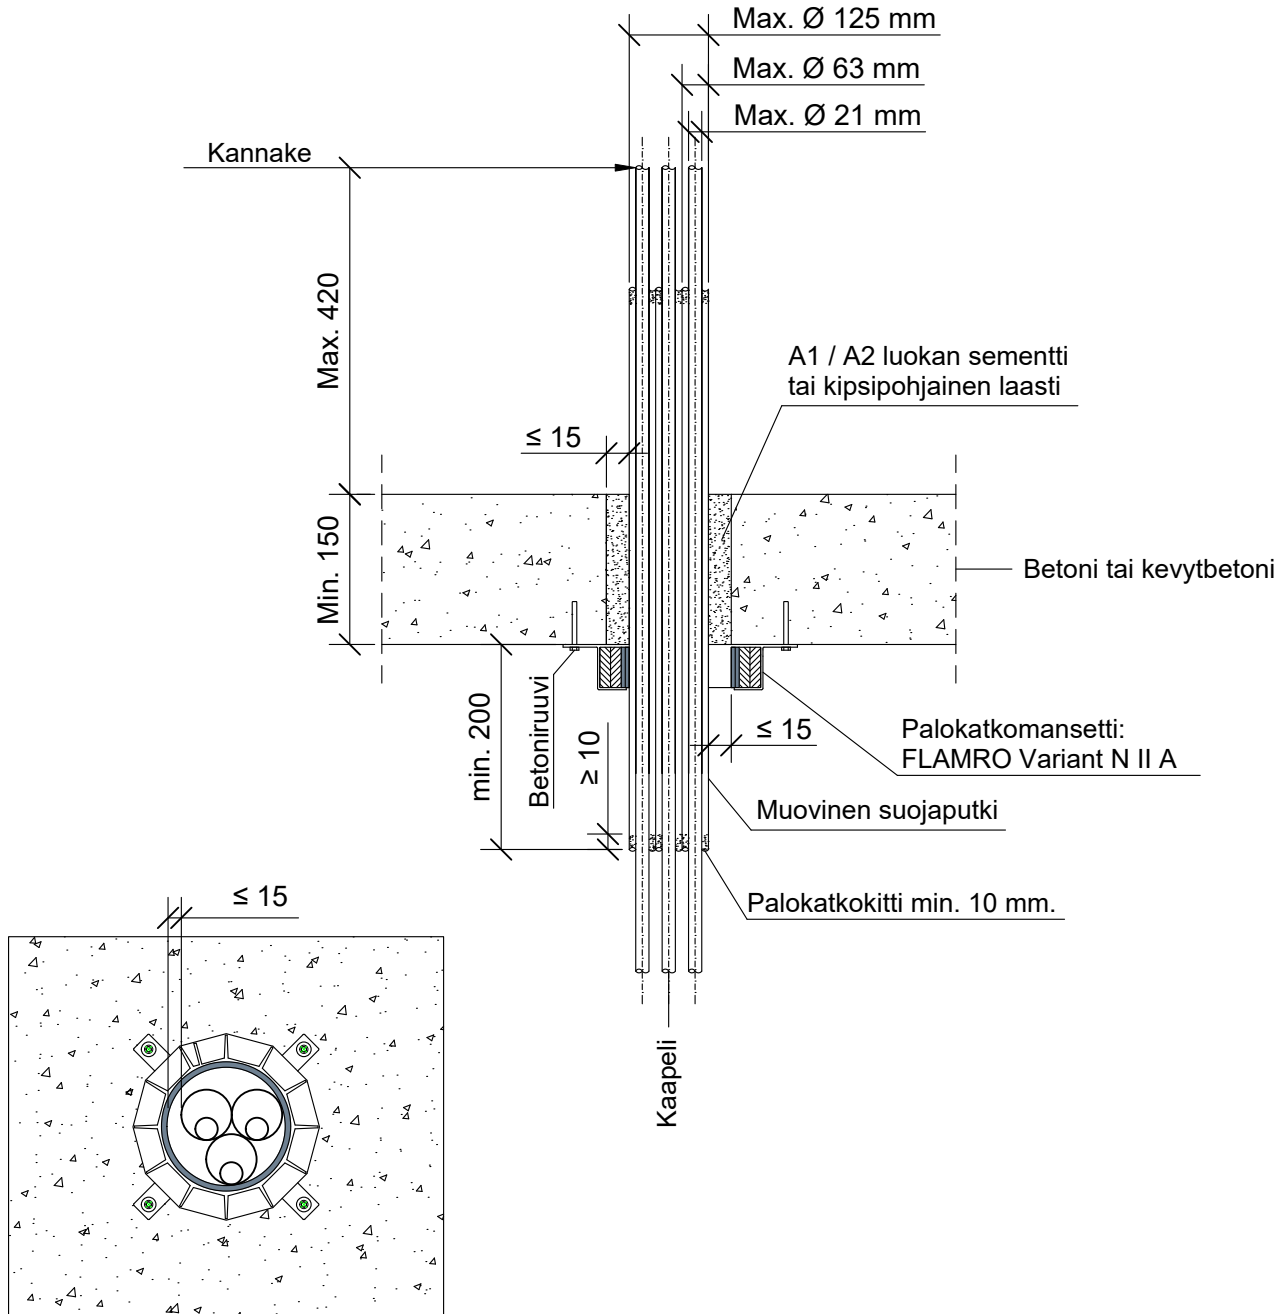

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 13/0792
Max. aukon koko	Suojauputkinipun halkaisija + max. 30 mm.
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti.
Palokatkomansetti	FLAMRO Variant N II A alapuolella välipohjarakennetta. Mansetin ja suojauputken välinen etäisyys max 15 mm.
Palokatkokitti	Suojauputkien päiden savukaasutiivistys, Palokatkokitti min. 10 mm syvyydeltä.
Kannake	Max. 450 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. suojauputki koko	PVC-U, PE, PP Max. Ø 63 mm, min. Ø 16 mm, nippu Max. Ø 125 mm. Suojauputken pituus min. 200 mm molemmin puolin välipohjarakennetta.
Max. kaapeli koko	Max. Ø 21 mm, kanssa tai ilman.