



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pkтуote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

E120

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

5.1.2021

MKY


E120

NIIKS-SL4

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIEN TI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
MUOVINEN SUOJAPUTKI

MUUT HUOMIOT:

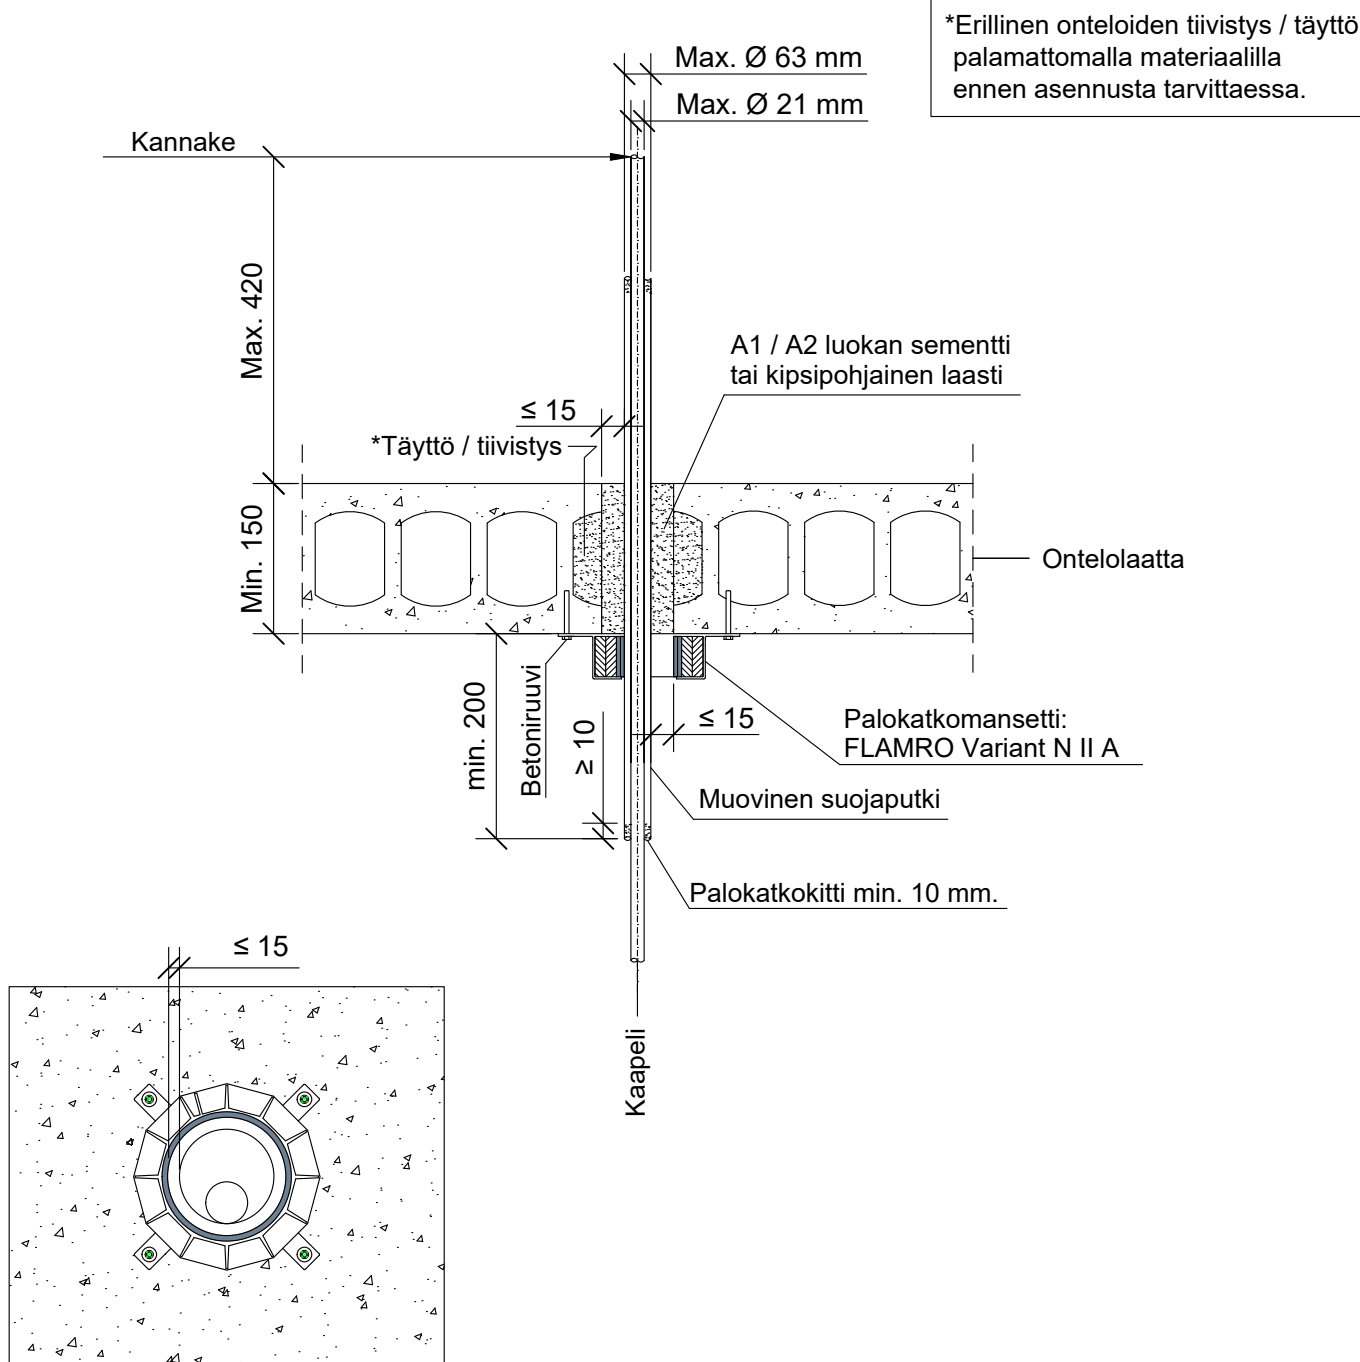

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 13/0792
Max. aukon koko	Suojaputken halkaisija + max. 30 mm.
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti.
Palokatkomansetti	FLAMRO Variant N II A alapuolella välipohjarakennetta. Mansetin ja suoja putken välinen etäisyys max 15 mm.
Palokatkokitti	Suoja putkien päiden savukaasutiivistys, Palokatkokitti min. 10 mm syvyydeltä.
Kannake	Max. 450 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. suoja putki koko	PVC-U, PE, PP Max. Ø 63 mm. Suoja putken pituus min. 200 mm molemmin puolin välipohjarakennetta.
Max. kaapeli koko	Max. Ø 21 mm, kanssa tai ilman.