| PK-TUOTE OY | SUUNN. TYÖN NRO | OSASTOIVARAKENNE | DET |
|---|---|---|---|
| **PK-TUOTE OY**<br>TARRANTIE 12<br>08500 LOHJA<br>PUH. +358 40 4143518<br>www.pktuote.fi | | EI120 | NIIKS-SS4 |
| | PVM.<br>5.1.2021 | PIIRTÄJÄ<br>MKY | PALOKATKON PALOLUOKKA<br>EI120 |

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ
MUOVINEN SUOJAPUTKI

MUUT HUOMIOT:

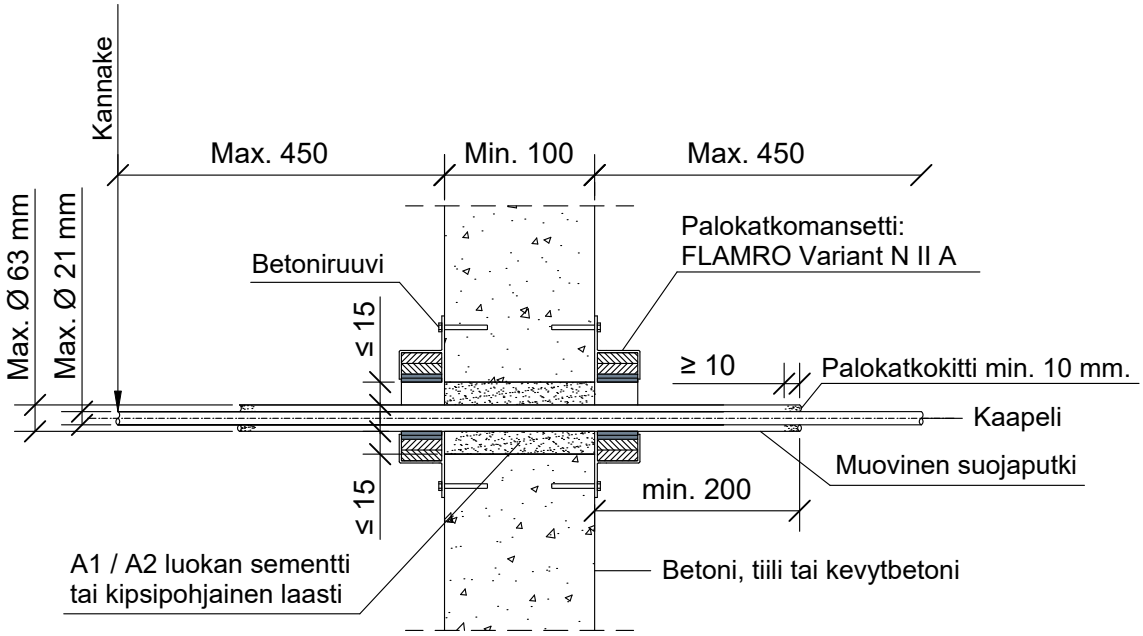


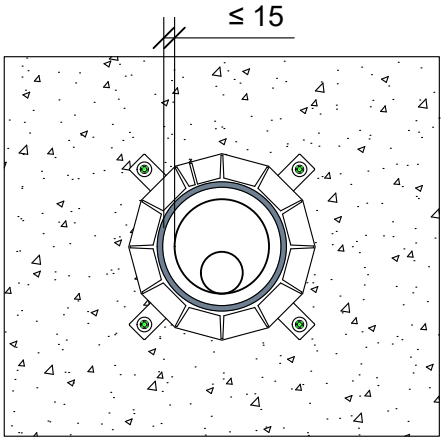


| | |
|---|---|
| Hyväksyntä / Asiakirja | ETA 13/0792 |
| Max. aukon koko | Suojaputkinipun halkaisija + max. 30 mm. |
| Aukon täyttö / tiivistys | A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti. |
| Palokatkomansetti | FLAMRO Variant N II A molemmin puolin seinärakennetta.<br>Mansetin ja suojaputken välinen etäisyys max 15 mm. |
| Palokatkokitti | Suojaputkien päiden savukaasutiivistys, Palokatkokitti min. 10 mm syvyydeltä. |
| Kannake | Max. 450 mm molemmin puolin seinärakennetta. |
| Max. suojaputki koko | PVC-U, PE, PP Max. Ø 63 mm.<br>Suojaputken pituus min. 200 mm molemmin puolin seinärakennetta. |
| Max. kaapeli koko | Max. Ø 21 mm, kanssa tai ilman. |