PK-TUOTE OY	SUUNN. TYÖN NRO	OSASTOIVARAKENNE	DET
PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi		EI120	NIIKS-SS5
	PVM. 5.1.2021	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI120

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ
MUOVISET SUOJAPUTKET NIPUSSA

MUUT HUOMIOT:

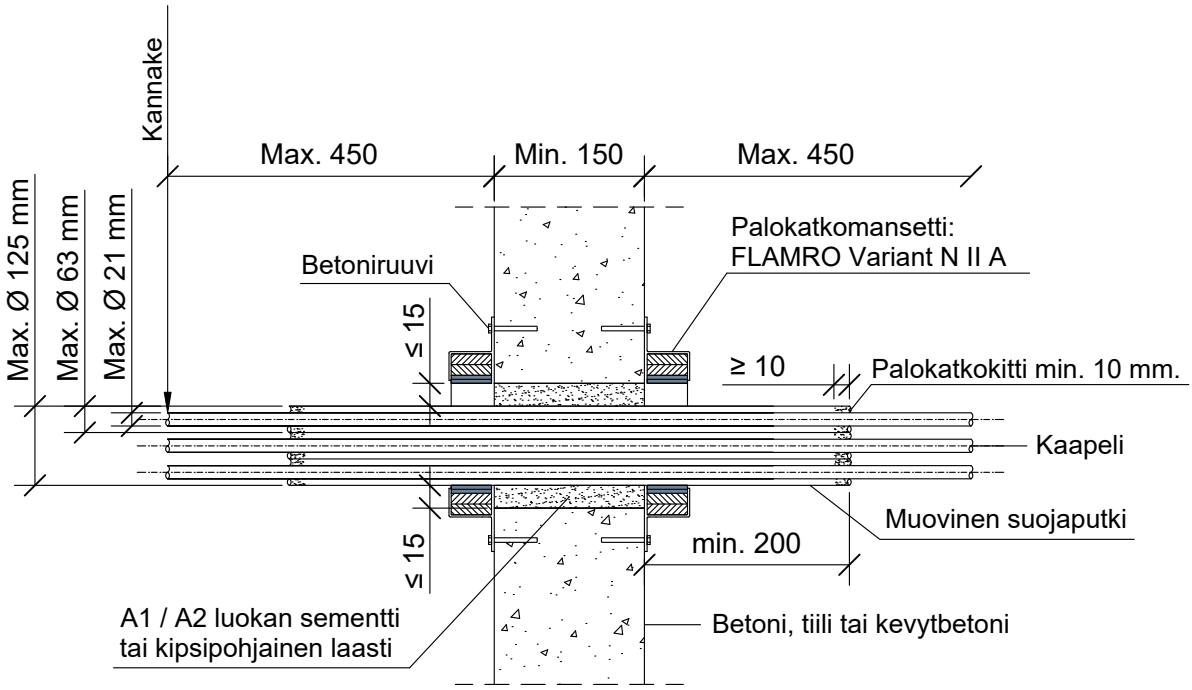

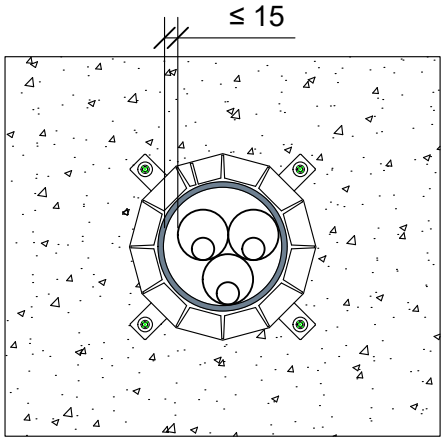

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 13/0792
Max. aukon koko	Suojaputkinipun halkaisija + max. 30 mm.
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti.
Palokatkomansetti	FLAMRO Variant N II A molemmin puolin seinärakennetta. Mansetin ja suojaputken välinen etäisyys max 15 mm.
Palokatkokitti	Suojaputkien päiden savukaasutiivistys, Palokatkokitti min. 10 mm syvyydeltä.
Kannake	Max. 450 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Max. suojaputki koko	PVC-U, PE, PP Max. Ø 63 mm, min. Ø 16 mm, nippu Max. Ø 125 mm. Suojaputken pituus min. 200 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Max. kaapeli koko	Max. Ø 21 mm, kanssa tai ilman.