PK-TUOTE OY	SUUNN. TYÖN NRO	OSASTOIVARAKENNE	DET
PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi		EI60	NIIW-PL8
	PVM. 5.1.2021	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60 EI90 EI120

KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIENTI BETONI VÄLIPOHJASSA
MUOVIPUTKI PVC, PP

MUUT HUOMIOT:

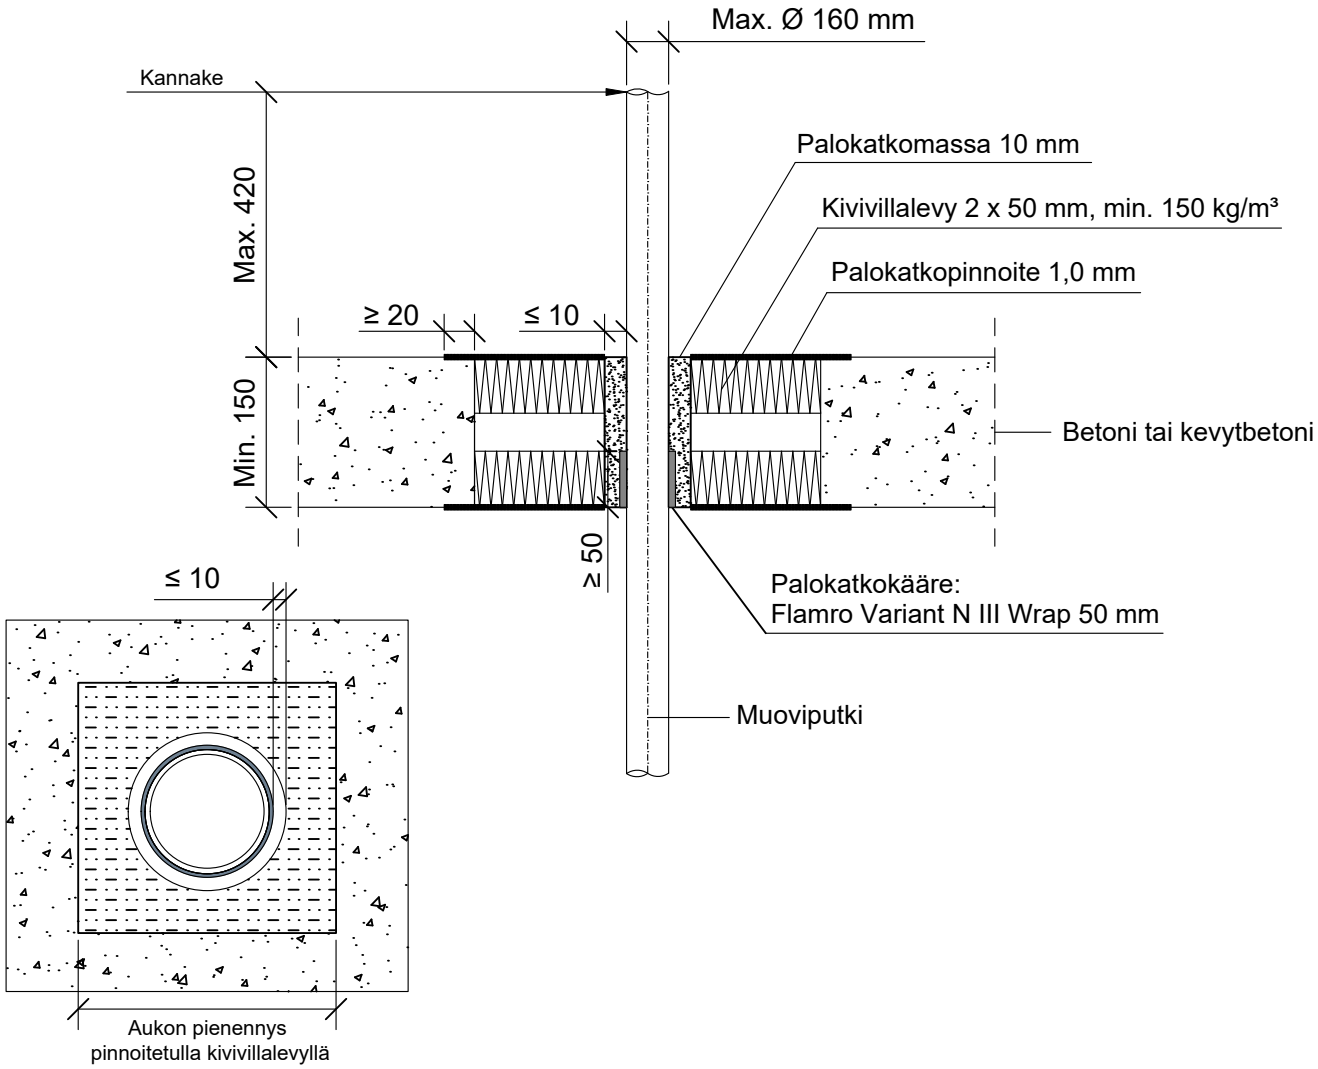

Putkityyppi			Palokatkokääre: Flamro Variant N III Wrap	
	Max. koko	Seinämä paksuus	Kierrokset	Paloluokka
Muoviputki PVC	Max. Ø 50 mm	2.4 mm	2	EI60
	Max. Ø 75 mm	3.6 mm	3	EI120
	Max. Ø 110 mm	5.3 mm	4	EI90
	Max. Ø 160 mm	7.7 mm	6	EI90
Muoviputki PP	Max. Ø 50 mm	2.9 mm	2	EI60
	Max. Ø 75 mm	4.3 mm	3	EI120
	Max. Ø 110 mm	6.3 mm	4	EI90
	Max. Ø 160 mm	9.1 mm	6	EI120

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-16/0056
Max. aukon koko	Ei määritetty. Aukon pienennys pinnoitetulla kivivillalevyllä.
Kivivillalevy	Kivivillalevy 2 x ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m³.
Palokatkopinnoite	Flamro BML, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 1,0 mm, aukon reunasta yli ≥ 20 mm.
Palokatkomassa	Flamro BML, BMS tai BMK, leveys Max. 10 mm
Palokatkokääre	Flamro Variant N III Wrap taulukon mukaisesti alapuolella välipohjarakennetta, aukon sisäpuolelle välipohjan kanssa samaan tasoon.
Max. putki koko	Max. Ø 160 mm
Kannake	Max. 420 mm yläpuolella välipohjarakennetta.