

**PK-TUOTE OY**

**PK-TUOTE OY**  
 TARRANTIE 12  
 08500 LOHJA  
 PUH. +358 40 4143518  
 www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE


DET

PVM.  
5.1.2021PIIRTÄJÄ  
MKYPALOKATKON PALOLUOKKA  
EI120**NIIW-PS14**

KOHDE

SISÄLTÖ  
 PUTKILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ  
 MUOVIPUTKI PVC, PP

MUUT HUOMIOT:

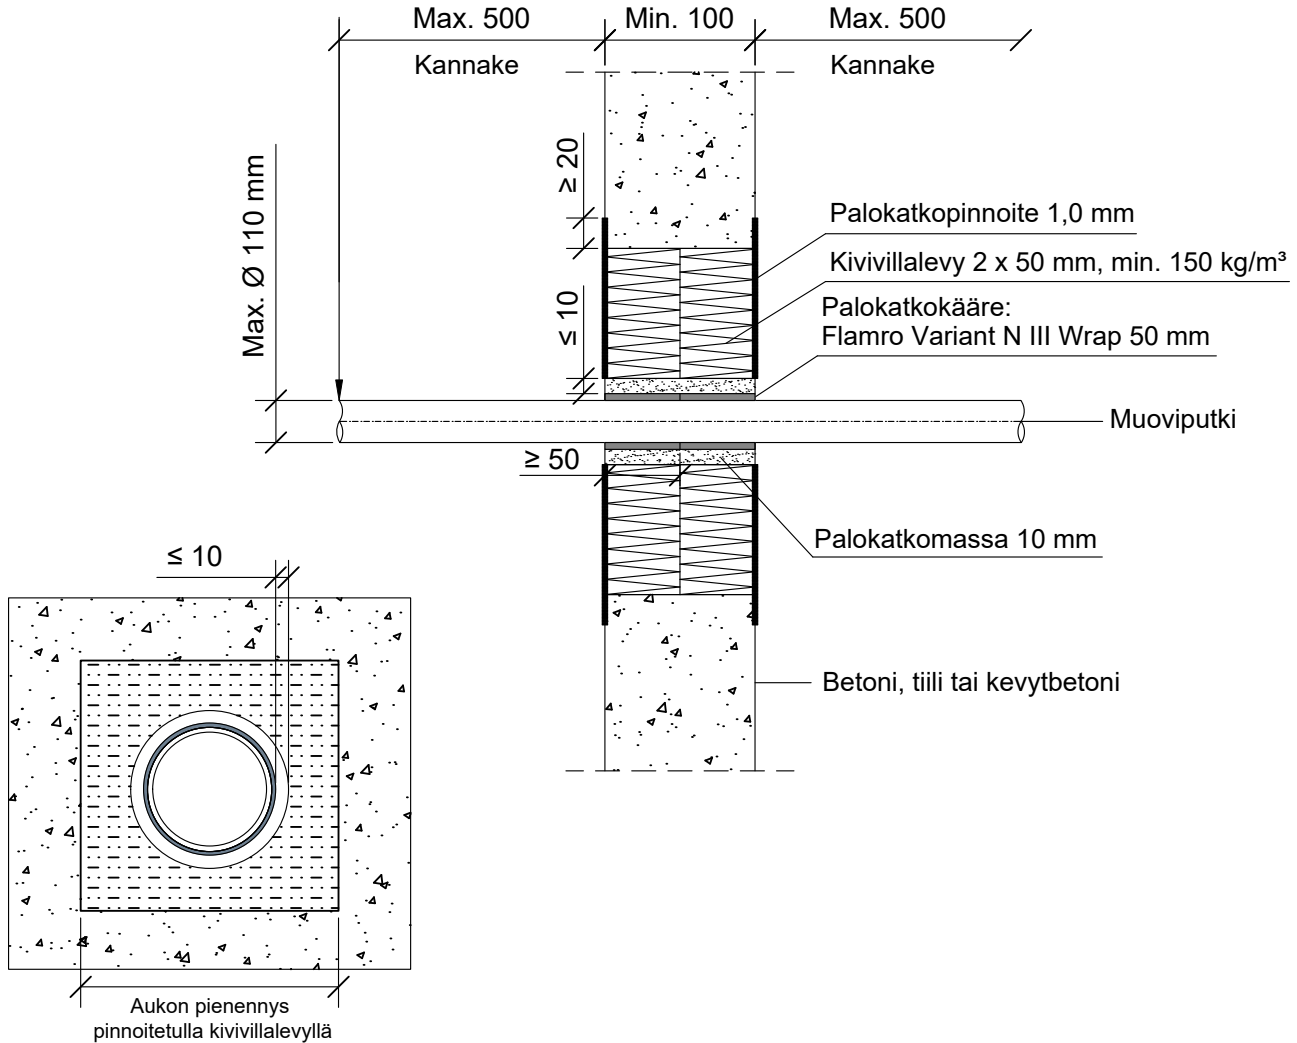

Putkityyppi	Putkityyppi		Palokatkokääre: Flamro Variant N III Wrap x 2	
	Max. koko	Seinäma paksuus	Kierrokset	Paloluokka
Muoviputki PVC	Max. Ø 50 mm	2.4 mm	2	EI120
	Max. Ø 75 mm	3.6 mm	3	
	Max. Ø 110 mm	5.3 mm	4	
Muoviputki PP	Max. Ø 50 mm	2.9 mm	2	EI120
	Max. Ø 75 mm	4.3 mm	3	
	Max. Ø 110 mm	9.1 mm	6	

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-16/0056
Max. aukon koko	Ei määritetty. Aukon pienennys pinnoitetulla kivillalevyllä.
Kivillalevy	Kivillalevy 2 x ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m³.
Palokatkopinnoite	Flamro BML, kivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 1,0 mm, aukon reunasta yli ≥ 20 mm.
Palokatkomassa	Flamro BML, BMS tai BMK, leveys Max. 10 mm
Palokatkokääre	Flamro Variant N III Wrap taulukon mukaisesti molemmin puolin seinärakennetta, aukon sisäpuolelle seinän kanssa samaan tasoon.
Max. putki koko	Max. Ø 110 mm
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.