



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI120

OSI-PL2

PVM.
5.1.2021


PIIRTÄJÄ
MKY

PALOKATKON PALOLUOKKA
EI120

KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIENTI BETONI VÄLIPOHJASSA
MUOVIPUTKI, PVC-U/C

MUUT HUOMIOT:

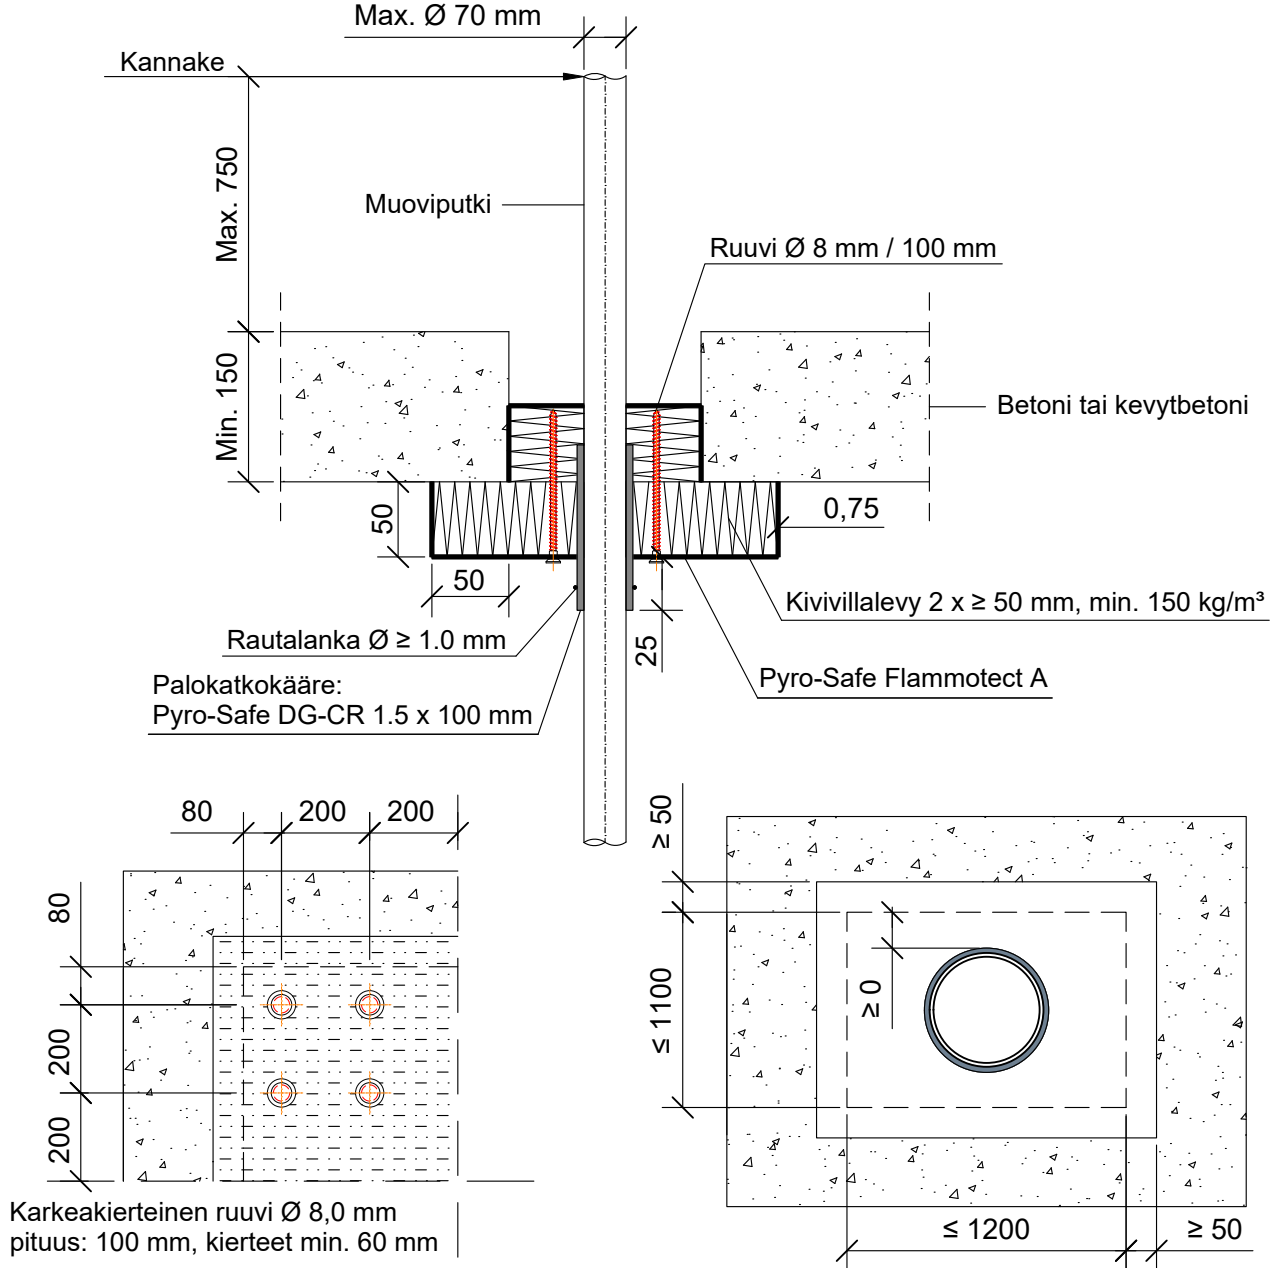

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418, ETA 16/0268
Max. aukon koko	1200 x 1100
Palokatkonpinnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus $\geq 0,75$ mm.
Kivivillalevy	Kivivillalevy 2 x ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m ³ . Ensimmäinen kivivillalevy asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle kattopinnan kanssa samaan tasoon, toinen kivivillalevy asennetaan ruuvikiinnityksellä kiinni ensimmäisen levyn päälle niin, että levyn kaikki sivut tulevat vähintään 50 mm aukon yli. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Palokatkokääre	Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 100 mm, 2 kierrosta, kääre tulee sisäpuolelle täyttöä 75 mm. Rautalankakiinnitys.
Kannake	Max. 750 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. putki koko	Muoviputki PVC-U/C Max. Ø 70 mm
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta