PK-TUOTE OY	SUUNN. TYÖN NRO	OSASTOIVARAKENNE	DET
PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi		EI120	OSI-PL4
	PVM. 5.1.2021	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI120

KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIENTI BETONI VÄLIPOHJASSA
MUOVIPUTKI, PVC-U/C

MUUT HUOMIOT:

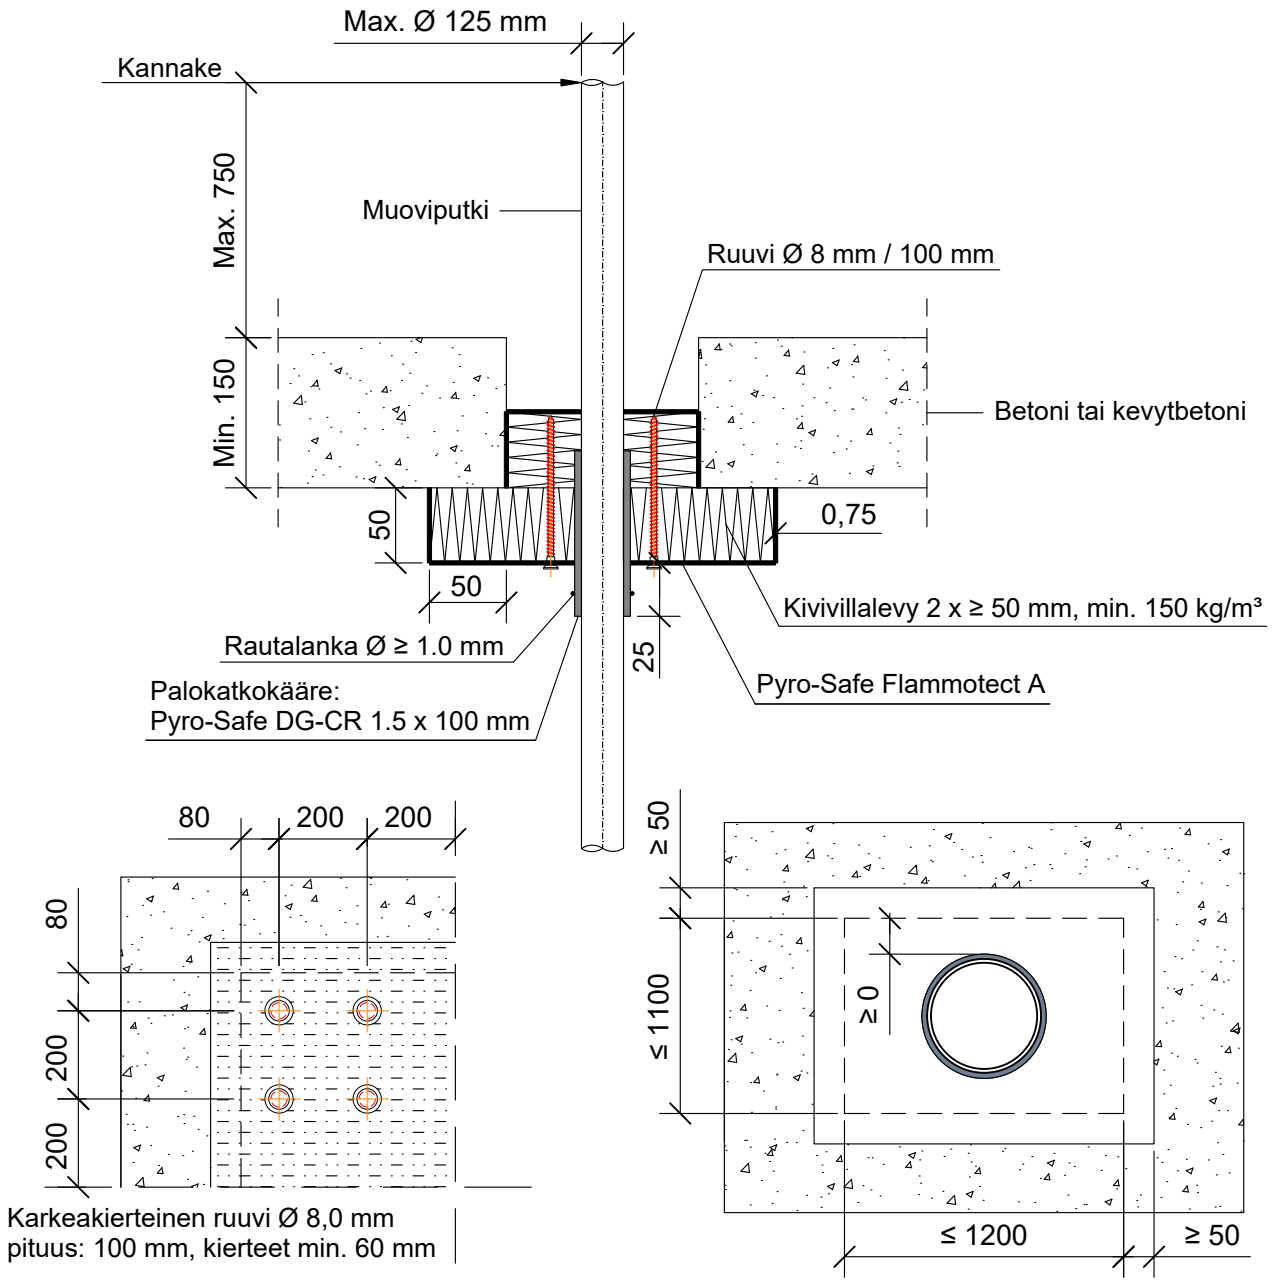

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418, ETA 16/0268
Max. aukon koko	1200 x 1100
Palokatkopinnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 0,75 mm.
Kivivillalevy	Kivivillalevy 2 x ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Ensimmäinen kivivillalevy asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle kattopinnan kanssa samaan tasoon, toinen kivivillalevy asennetaan ruuvikiiinnityksellä kiinni ensimmäisen levyn päälle niin, että levyn kaikki sivut tulevat vähintään 50 mm aukon yli. Tyhjien välien täyttö sullontavillallla.
Palokatkokääre	Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 100 mm, 4 kierrosta, kääre tulee sisäpuolelle täyttöä 75 mm. Rautalankakiinnitys.
Kannake	Max. 750 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. putki koko	Muoviputki PVC-U/C Max. Ø 125 mm
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta