

**PK-TUOTE OY**

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.  
5.1.2021

PIIRTÄJÄ  
MKY


PALOKATKON PALOLUOKKA  
EI120

**SL10**

KOHDE

SISÄLTÖ  
KAAPELILÄPIVIEN TI BETONI VÄLIPOHJASSA  
MUOVISET SUOJAPUTKET NIPUSSA, PE-HD "SPEED PIPES"

MUUT HUOMIOT: Suojaputket lasikuitu/mikrokaapeleiden kanssa tai ilman.

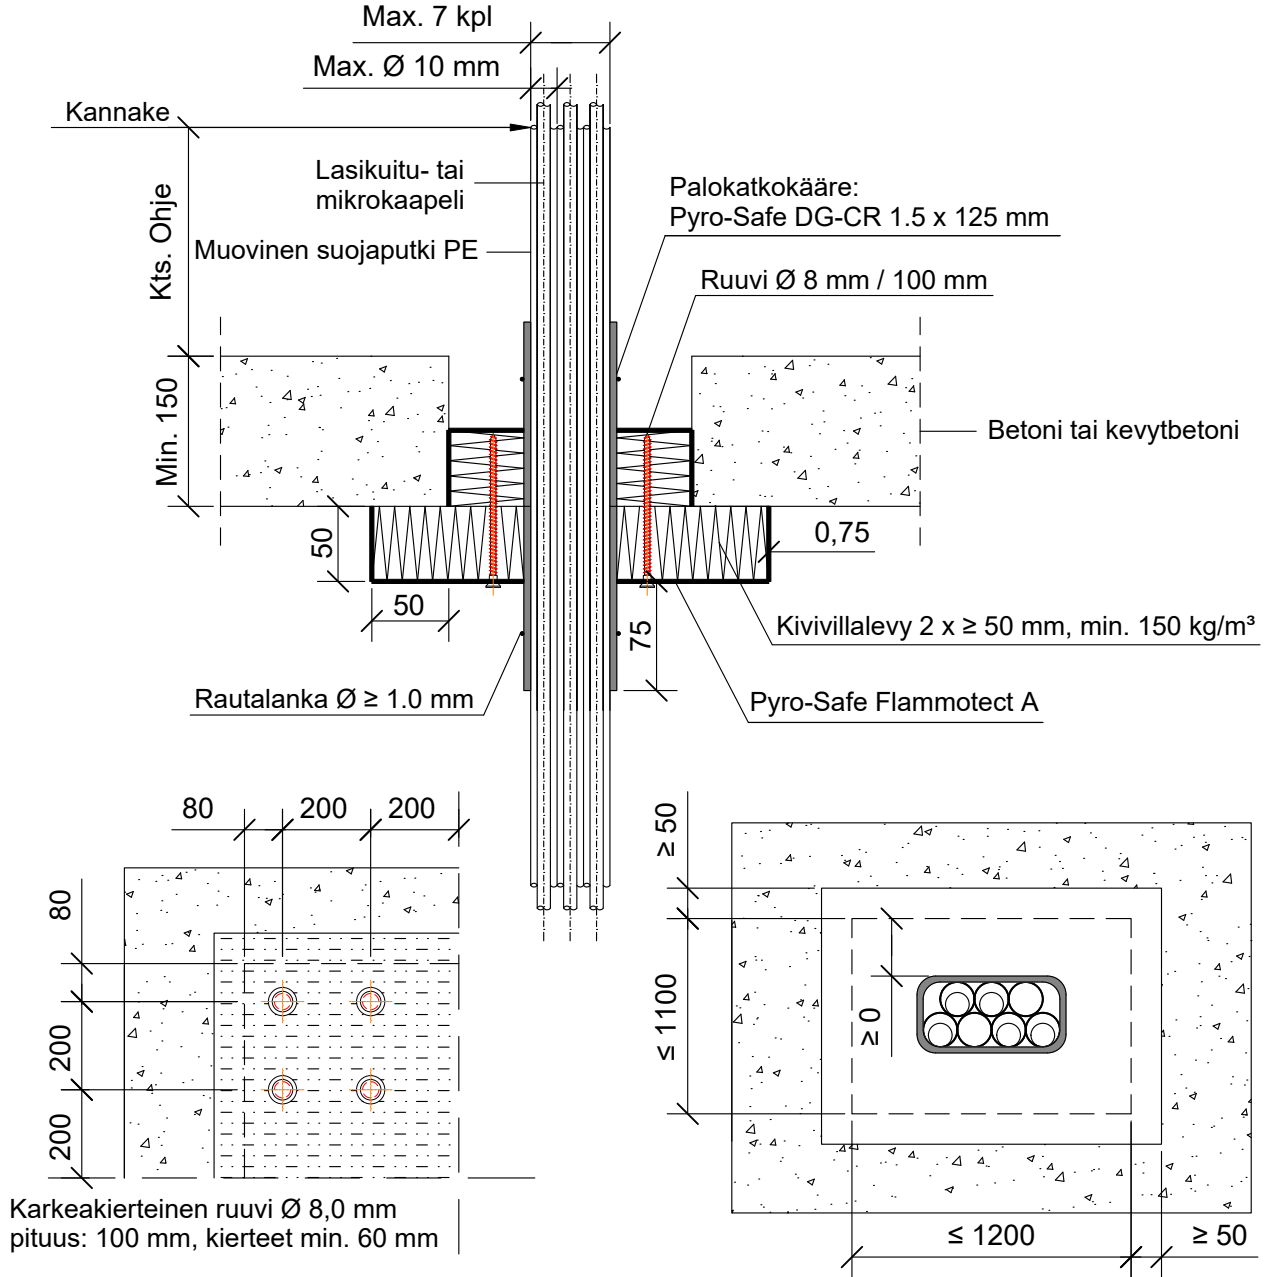

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418, ETA 16/0268
Max. aukon koko	1200 x 1100 mm
Palokatkonpinnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 0,75 mm.
Kivillalevy	Kivillalevy 2 x ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Ensimmäinen kivillalevy asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle kattopinnan kanssa samaan tasoon, toinen kivillalevy asennetaan ruuvikiinnityksellä kiinni ensimmäisen levyn päälle niin, että levyn kaikki sivut tulevat vähintään 50 mm aukon yli. Tyhjen välien täyttö sullontavillalla.
Palokatkokääre	Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 125 mm, 2 kierrosta, molemmille puolille välipohjarakennetta. Kääre tulee täyden sisäpuolelle 50 mm.
Kannake	Installation ohjeen mukaisesti.
Max. suojaputkinippu koko	Max. 7 kappaletta, suojaputki Max. Ø 10 mm, seinämäpaksuus ≥ 2.0 mm
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta