



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

PVM.
5.1.2021

PIIRTÄJÄ
MKY

OSASTOIVARAKENNE

EI90

PALOKATKON PALOLUOKKA

EI90


DET

OSI-SL13

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENI BETONI VÄLIPOHJASSA

MUUT HUOMIOT: Kaapelihyllyn kanssa tai ilman

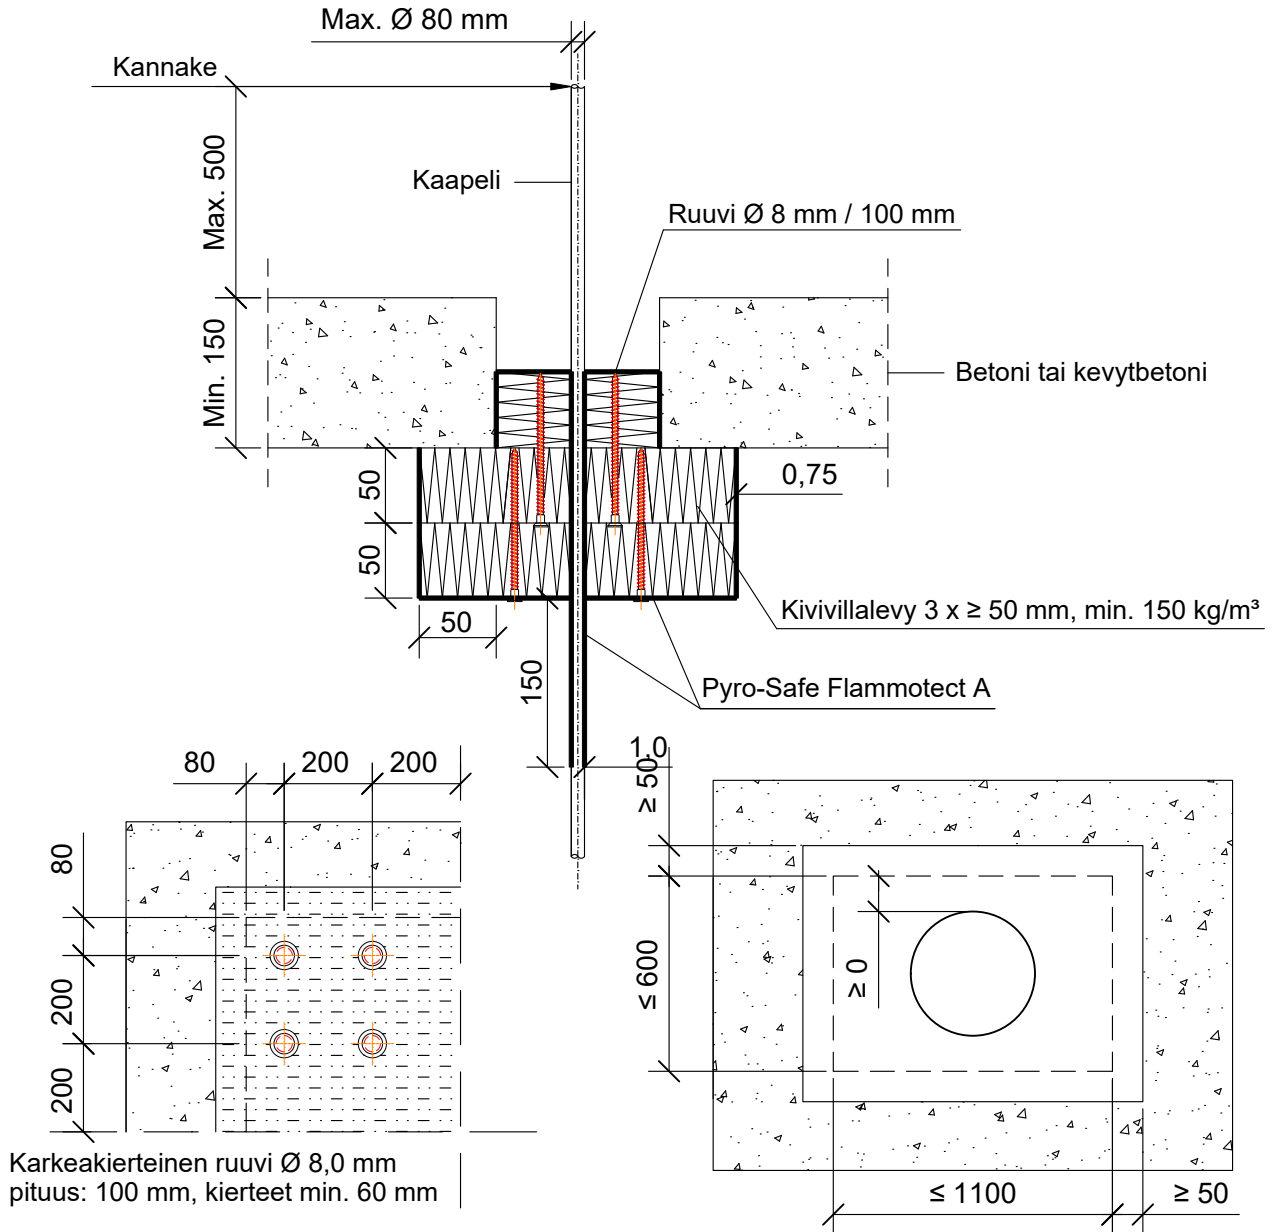

| | |
|----------------------------|--|
| Hyväksyntä / Asiakirja | ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418 |
| Max. aukon koko | 600 x 1100 |
| Palokatkopinnoite / -kitti | Pyro-Safe Flammotect A, kivillalevyn pinnassa paksuus $\geq 0,75$ mm. Kaapelin pinnoituksen paksuus $\geq 1,0$ mm, pituus min. 150 mm kivillalevyn pinnasta ulkopuolelle ja sisäpuolelle täyttöä. |
| Kivillalevy | Kivillalevy 3 x ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m ³ . Ensimmäinen kivillalevy asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle kattopinnan kanssa samaan tasoon, toinen ja kolmas kivillalevy asennetaan saman mittaisina ruuvi kiinnityksellä kiinni ensimmäisen levyn päälle niin, että levyjen kaikki sivut tulevat vähintään 50 mm aukon yli. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla. |
| Kannake | Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta. |
| Max. kaapeli koko | Max. Ø 80 mm, min. Ø 21 mm |
| Tekniikan täyttöaste | Max. 60% aukon pinta-alasta |