



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.
5.1.2021

PIIRTÄJÄ
MKY


PALOKATKON PALOLUOKKA
EI120

OSI-SL17

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI BETONI VÄLIPOHJASSA
KAAPELINIPPU

MUUT HUOMIOT: Kaapelihyllyn kanssa tai ilman

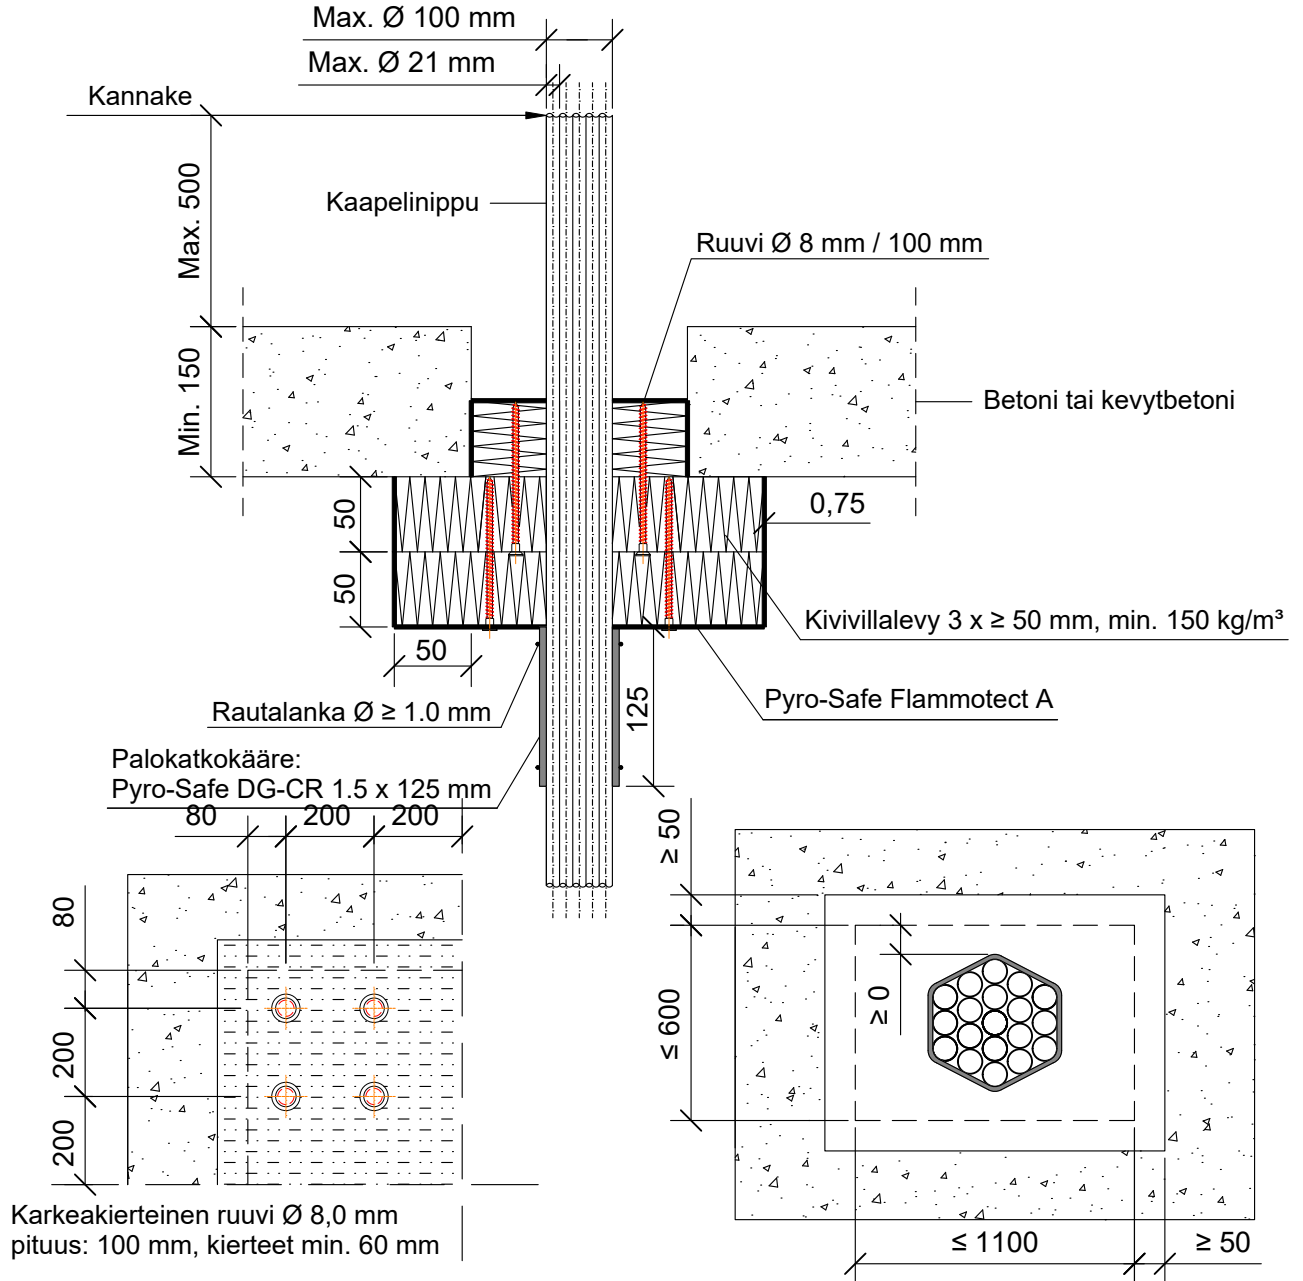

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418
Max. aukon koko	600 x 1100
Palokatkopinnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivillilevyn pinnassa paksuus ≥ 0,75 mm.
Kivillilevy	Kivillilevy 3 x ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m ³ . Ensimmäinen kivillilevy asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle kattopinnan kanssa samaan tasoon, toinen ja kolmas kivillilevy asennetaan saman mittaisina ruuvi kiinnityksellä kiinni ensimmäisen levyn päälle niin, että levyjen kaikki sivut tulevat vähintään 50 mm aukon yli. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Palokatkokääre	Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 125 mm, 1 kierros, päällekkäisyys ≥ 45 mm. Rautalankakiinnitys.
Kannake	Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. kaapelinippu koko	Max. Ø 100 mm, kaapeli Max. Ø 21 mm
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta