



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI90

OSI-SL2

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

5.1.2021


MKY

EI90

KOHDE

SISÄLTÖ  
KAAPELILÄPIVIENI BETONI VÄLIPOHJASSA

MUUT HUOMIOT: Kaapelihyllyn kanssa tai ilman

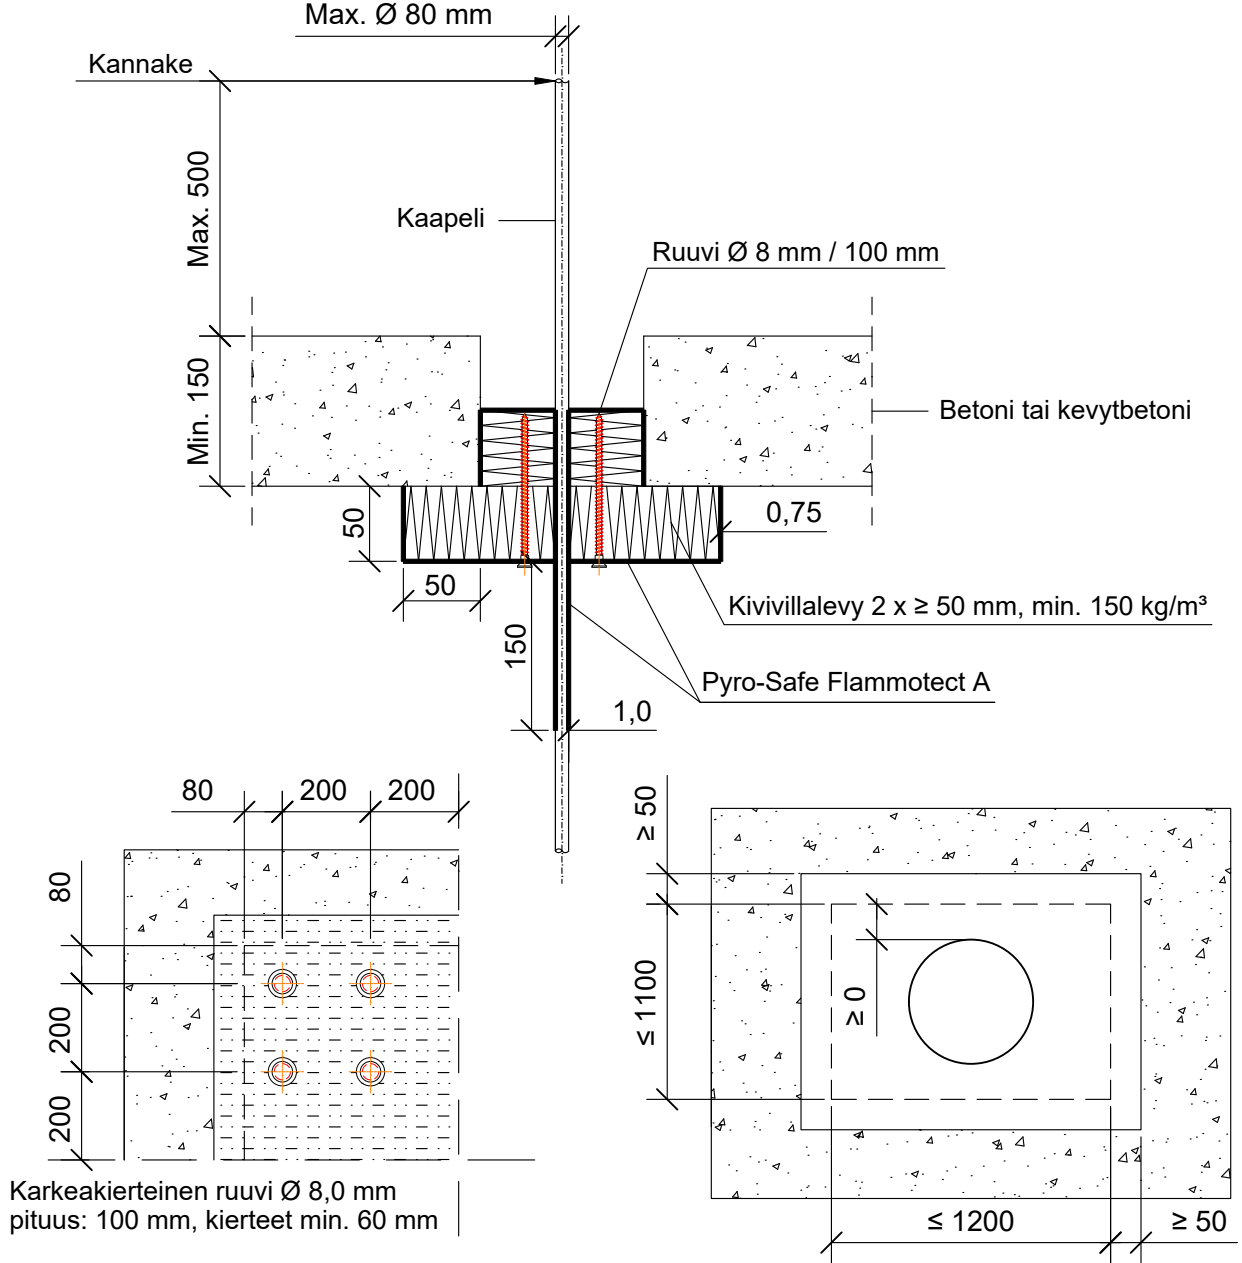

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418
Max. aukon koko	1200 x 1100
Palokatkonpinnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 0,75 mm. Kaapelin pinnoituksen paksuus ≥ 2,0 mm, pituus min. 150 mm kivivillalevyn pinnasta ulkopuolelle ja min. 100 mm sisäpuolelle täyttöä.
Kivivillalevy	Kivivillalevy 2 x ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Ensimmäinen kivivillalevy asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle kattopinnan kanssa samaan tasoon, toinen kivivillalevy asennetaan ruuvikiinnityksellä kiinni ensimmäisen levyn päälle niin, että levyn kaikki sivut tulevat vähintään 50 mm aukon yli. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Kannake	Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. kaapeli koko	Max. Ø 80 mm, min. Ø 21 mm
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta