



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI120

OSI-SL23

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

5.1.2021

MKY


EI120

KOHDE

SISÄLTÖ

KAAPELILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
KAAPELINIPPU (Special-duo-coax)

MUUT HUOMIOT:

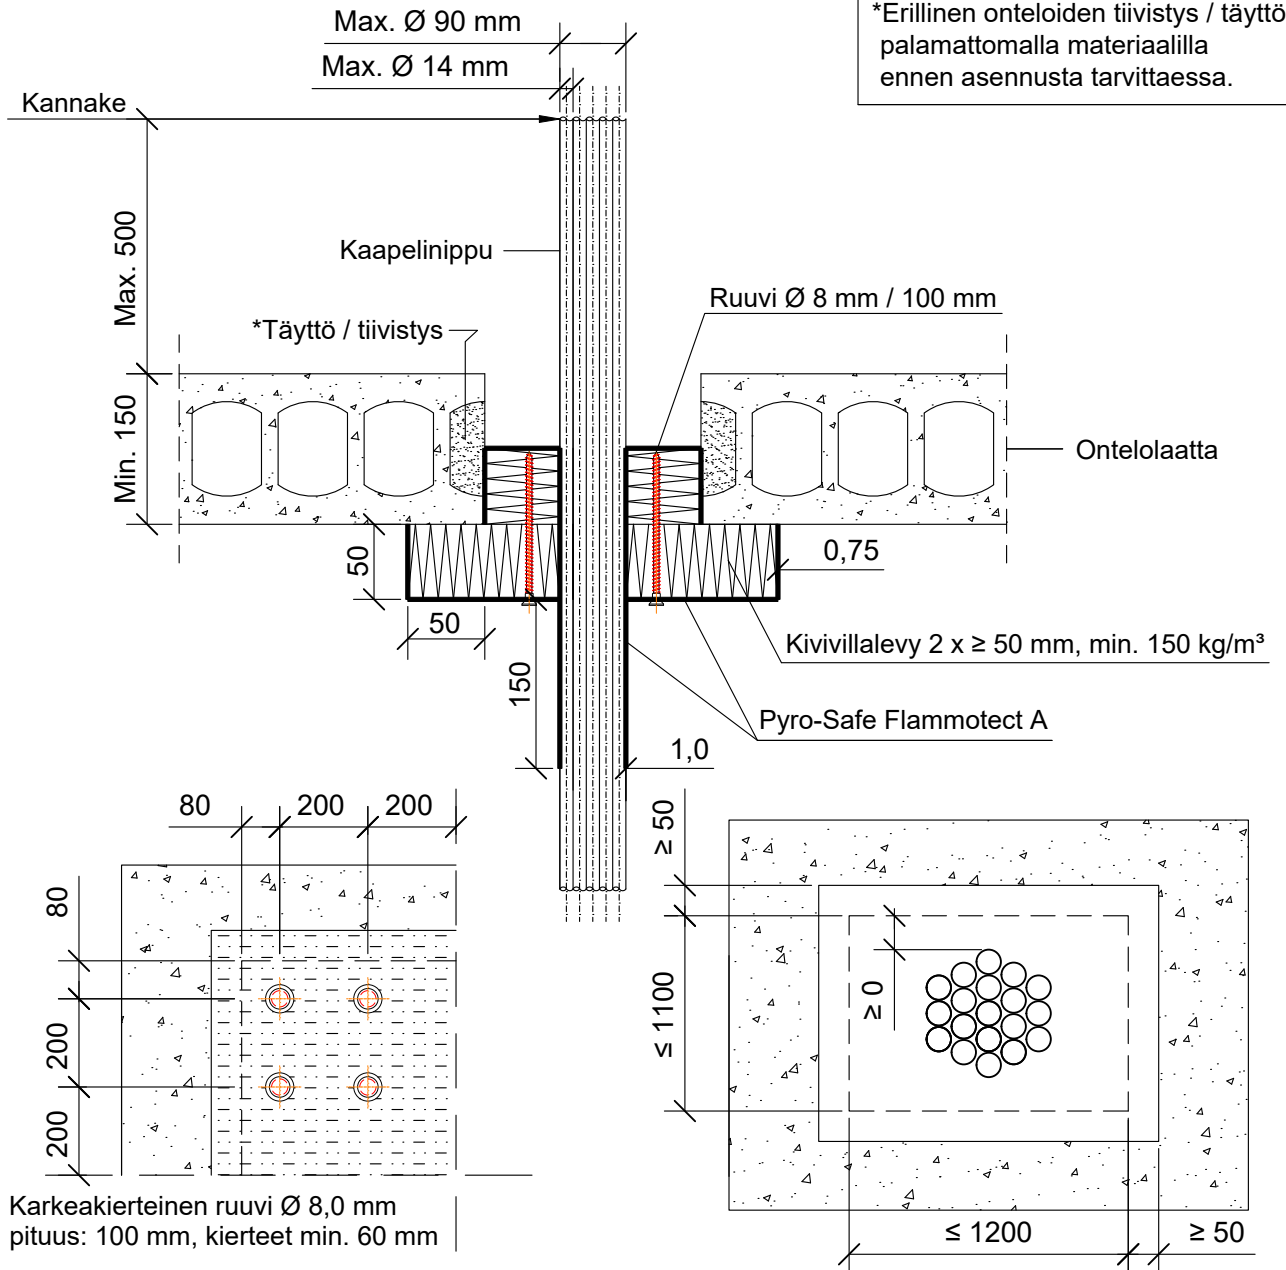

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418
Max. aukon koko	1200 x 1100
Palokatkonpinnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivillilevyn pinnassa paksuus ≥ 0,75 mm. Kaapelinipun pinnoituksen paksuus ≥ 1,0 mm, pituus min. 150 mm kivillilevyn pinnasta ulkopuolelle ja min. 100 mm sisäpuolelle täyttöä.
Kivillilevy	Kivillilevy 2 x ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m ³ . Ensimmäinen kivillilevy asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle kattopinnan kanssa samaan tasoon, toinen kivillilevy asennetaan ruuvikiinnityksellä kiinni ensimmäisen levyn päälle niin, että levyn kaikki sivut tulevat vähintään 50 mm aukon yli. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Kannake	Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. kaapelinippu koko	Max. Ø 90 mm, kaapeli Max. Ø 14 mm
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta