

**PK-TUOTE OY**

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pkтуote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

OSI-SL26

5.1.2021

MKY

E1120


E1120

KOHDE

SISÄLTÖ

KAAPELILÄPIVIENI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
MUOVISET SUOJAPUTKET NIPUSSA, PE-HD "SPEED PIPES"

MUUT HUOMIOT:

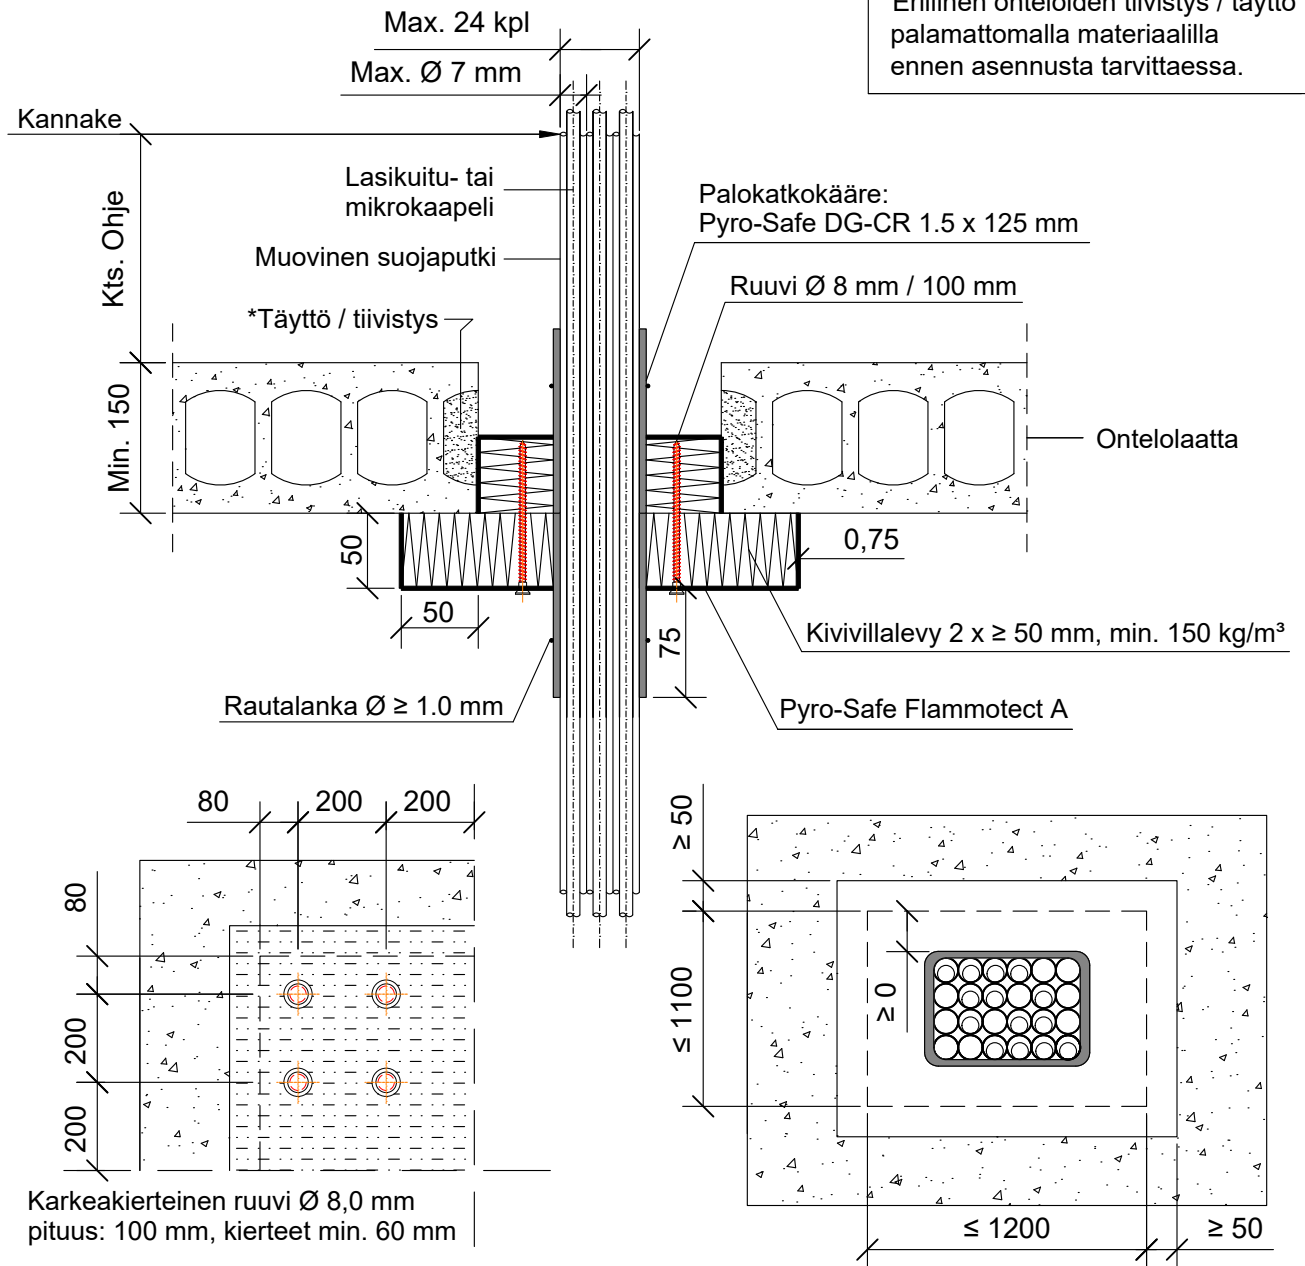

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418, ETA 16/0268
Max. aukon koko	1200 x 1100 mm
Palokatkoninnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 0,75 mm.
Kivillalevy	Kivillalevy 2 x ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Ensimmäinen kivillalevy asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle kattopinnan kanssa samaan tasoon, toinen kivillalevy asennetaan ruuvikiinnityksellä kiinni ensimmäisen levyn päälle niin, että levyn kaikki sivut tulevat vähintään 50 mm aukon yli. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Palokatkokääre	Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 125 mm, 2 kierrosta, molemmille puolille välipohjarakennetta. Kääre tulee täyden sisäpuolelle 50 mm.
Kannake	Installation ohjeen mukaisesti.
Max. suojaputkinippu koko	Max. 24 kappaletta, suojaputki Max. Ø 7 mm, seinämäpaksuus ≥ 1.5 mm
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta