



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI90

OSI-SL30

PVM.

5.1.2021

PIIRTÄJÄ

MKY


PALOKATKON PALOLUOKKA

EI90

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA

MUUT HUOMIOT:

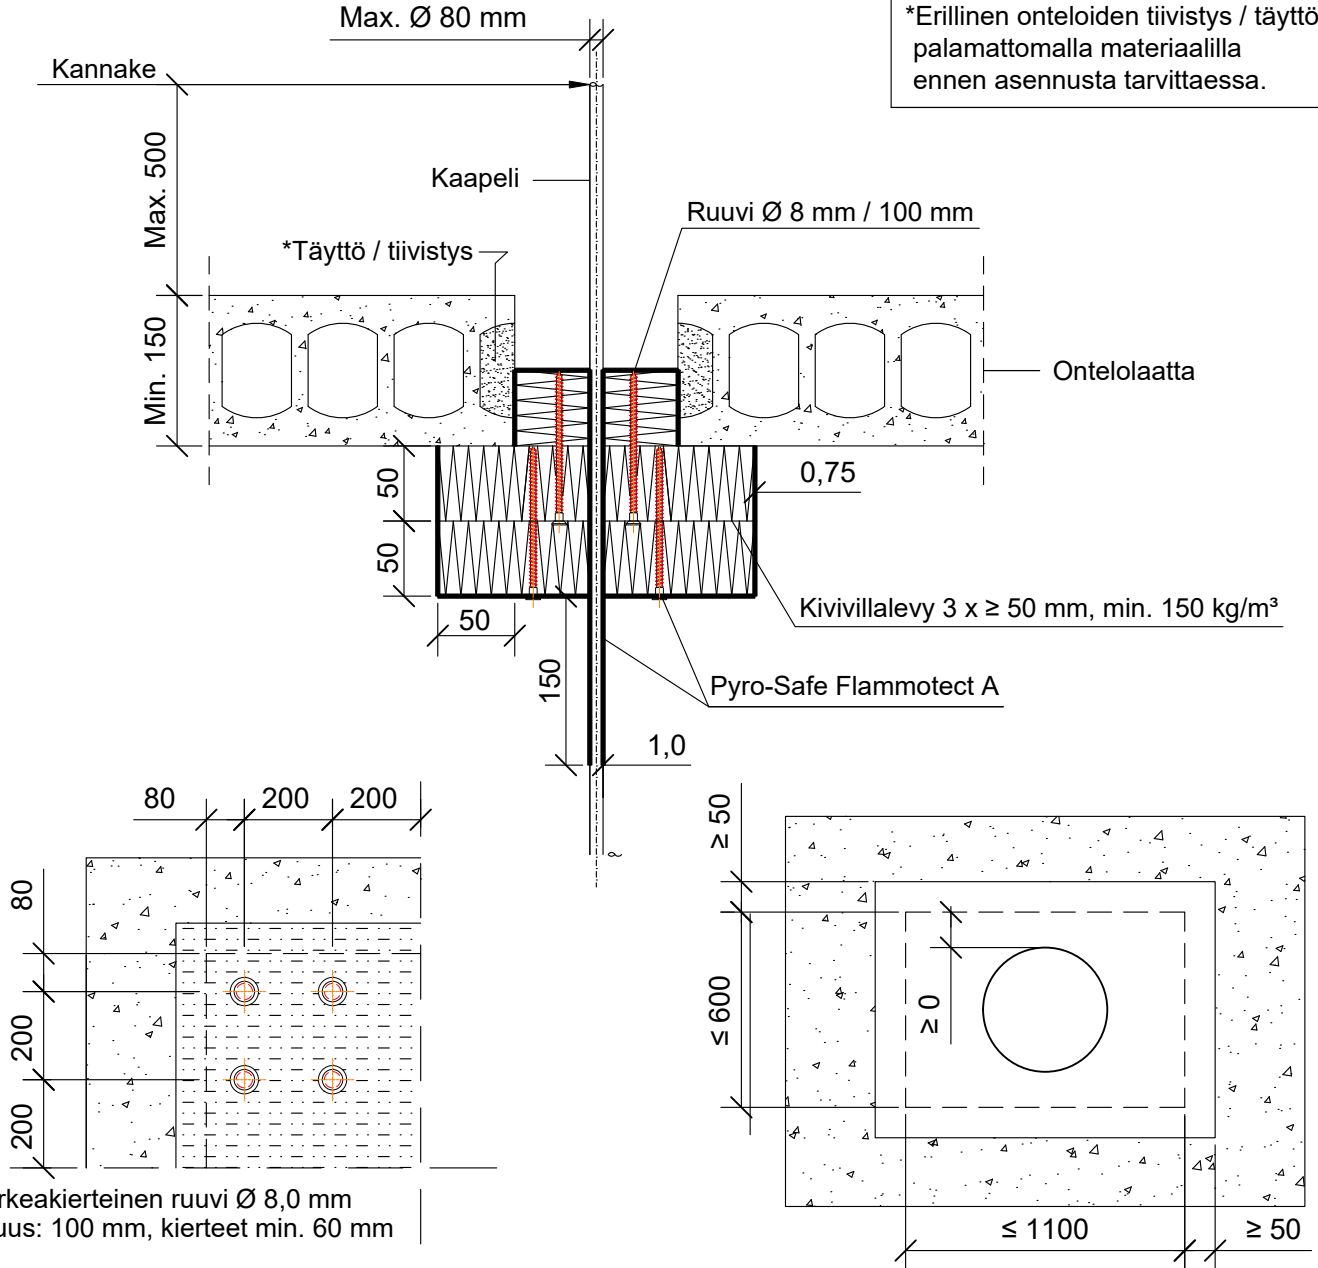

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418
Max. aukon koko	600 x 1100
Palokatkonpinnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivillilevyn pinnassa paksuus ≥ 0,75 mm. Kaapelin pinnoituksen paksuus ≥ 1,0 mm, pituus min. 150 mm kivillilevyn pinnasta ulkopuolelle ja sisäpuolelle täyttöä.
Kivillilevy	Kivillilevy 3 x ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m ³ . Ensimmäinen kivillilevy asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle kattopinnan kanssa samaan tasoon, toinen ja kolmas kivillilevy asennetaan saman mittaisina ruuvi kiinnityksellä kiinni ensimmäisen levyn päälle niin, että levyjen kaikki sivut tulevat vähintään 50 mm aukon yli. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Kannake	Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. kaapeli koko	Max. Ø 80 mm, min. Ø 21 mm
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta