



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI120

OSI-SL31

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

5.1.2021


MKY

EI120

KOHDE

SISÄLTÖ  
KAAPELILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA  
KAAPELINIPPU

MUUT HUOMIOT:

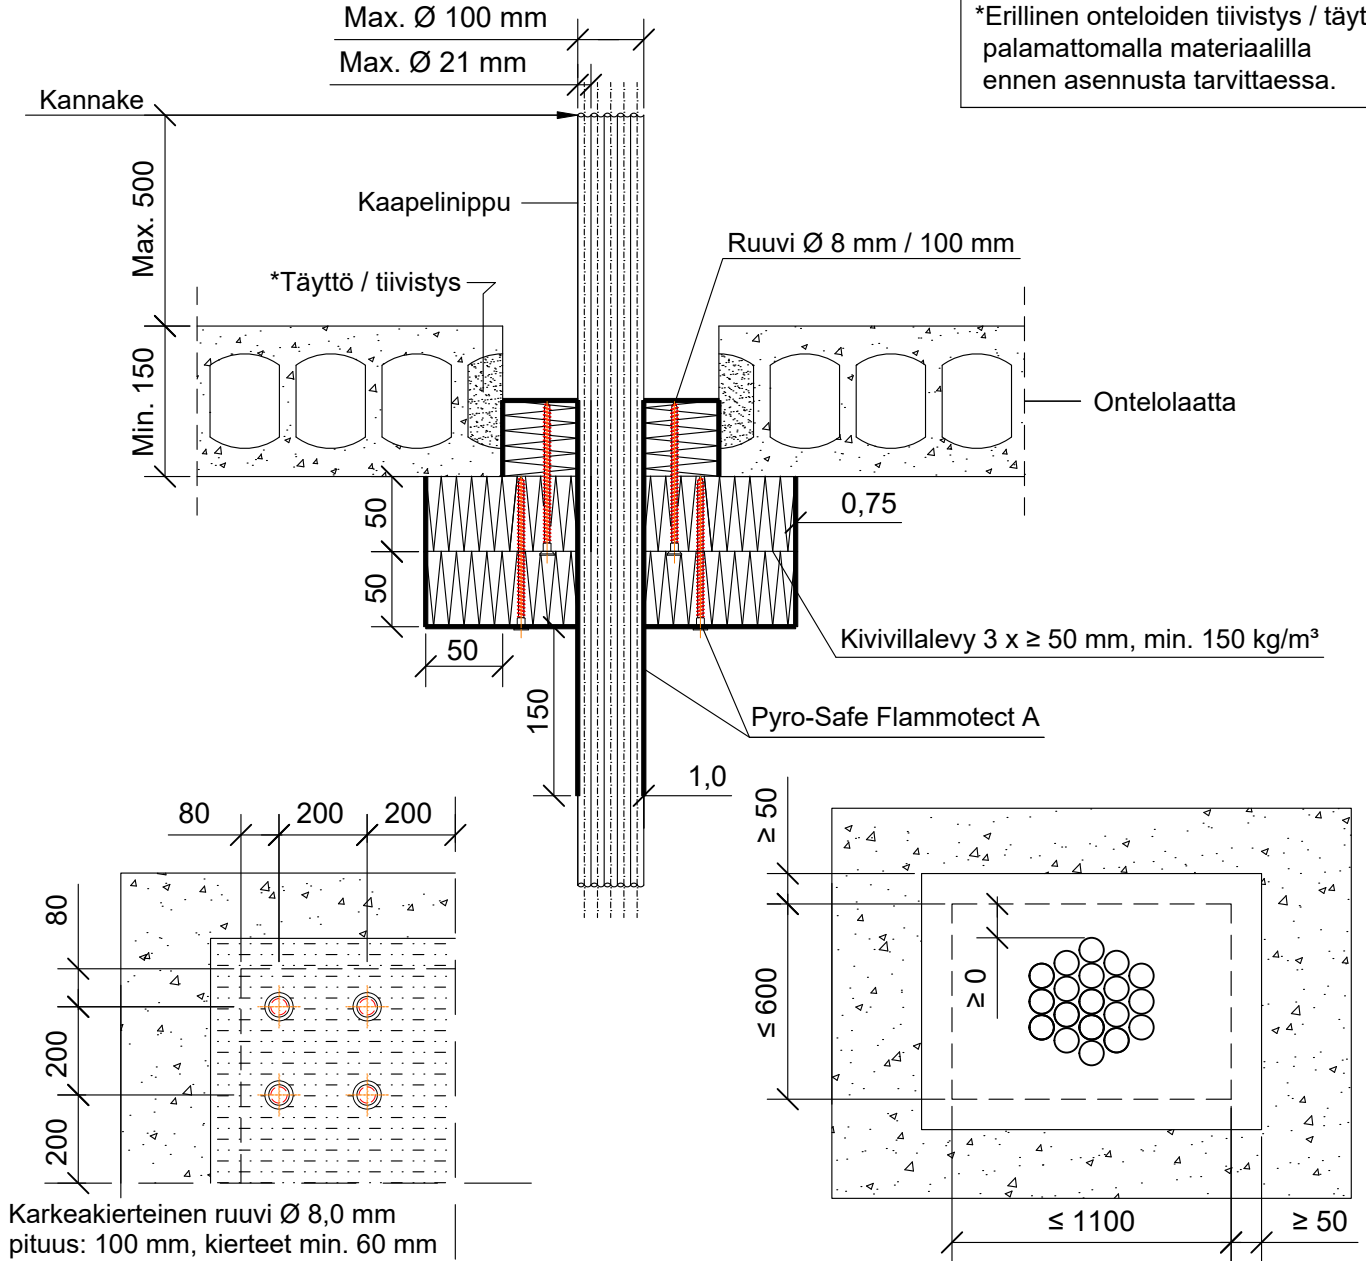

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Hyväksyntä / Asiakirja      | ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418  |
| Max. aukon koko             | 600 x 1100   |
| Palokatkonpinnoite / -kitti | Pyro-Safe Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 0,75 mm.<br>Kaaelinipun pinnoituksen paksuus ≥ 1,0 mm, pituus min. 150 mm kivivillalevyn pinnasta ulkopuolelle ja sisäpuolelle täyttöä.  |
| Kivivillalevy               | Kivivillalevy 3 x ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Ensimmäinen kivivillalevy asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle kattopinnan kanssa samaan tasoon, toinen ja kolmas kivivillalevy asennetaan saman mittaisina ruuvi kiinnityksellä kiinni ensimmäisen levyn päälle niin, että levyjen kaikki sivut tulevat vähintään 50 mm aukon yli.<br>Tyhjien välien täyttö sullontavillalla. |
| Kannake                     | Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.   |
| Max. kaaelinippu koko       | Max. Ø 100 mm, kaapeli Max. Ø 21 mm  |
| Tekniikan täyttöaste        | Max. 60% aukon pinta-alasta  |