



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

PVM.
5.1.2021

PIIRTÄJÄ
MKY

OSASTOVARAKENNE

E1120

PALOKATKON PALOLUOKKA

E1120


DET

OSI-SL5

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIEN TI BETONI VÄLIPOHJASSA
KAAPELINIPPU

MUUT HUOMIOT: Kaapelihyllyn kanssa tai ilman

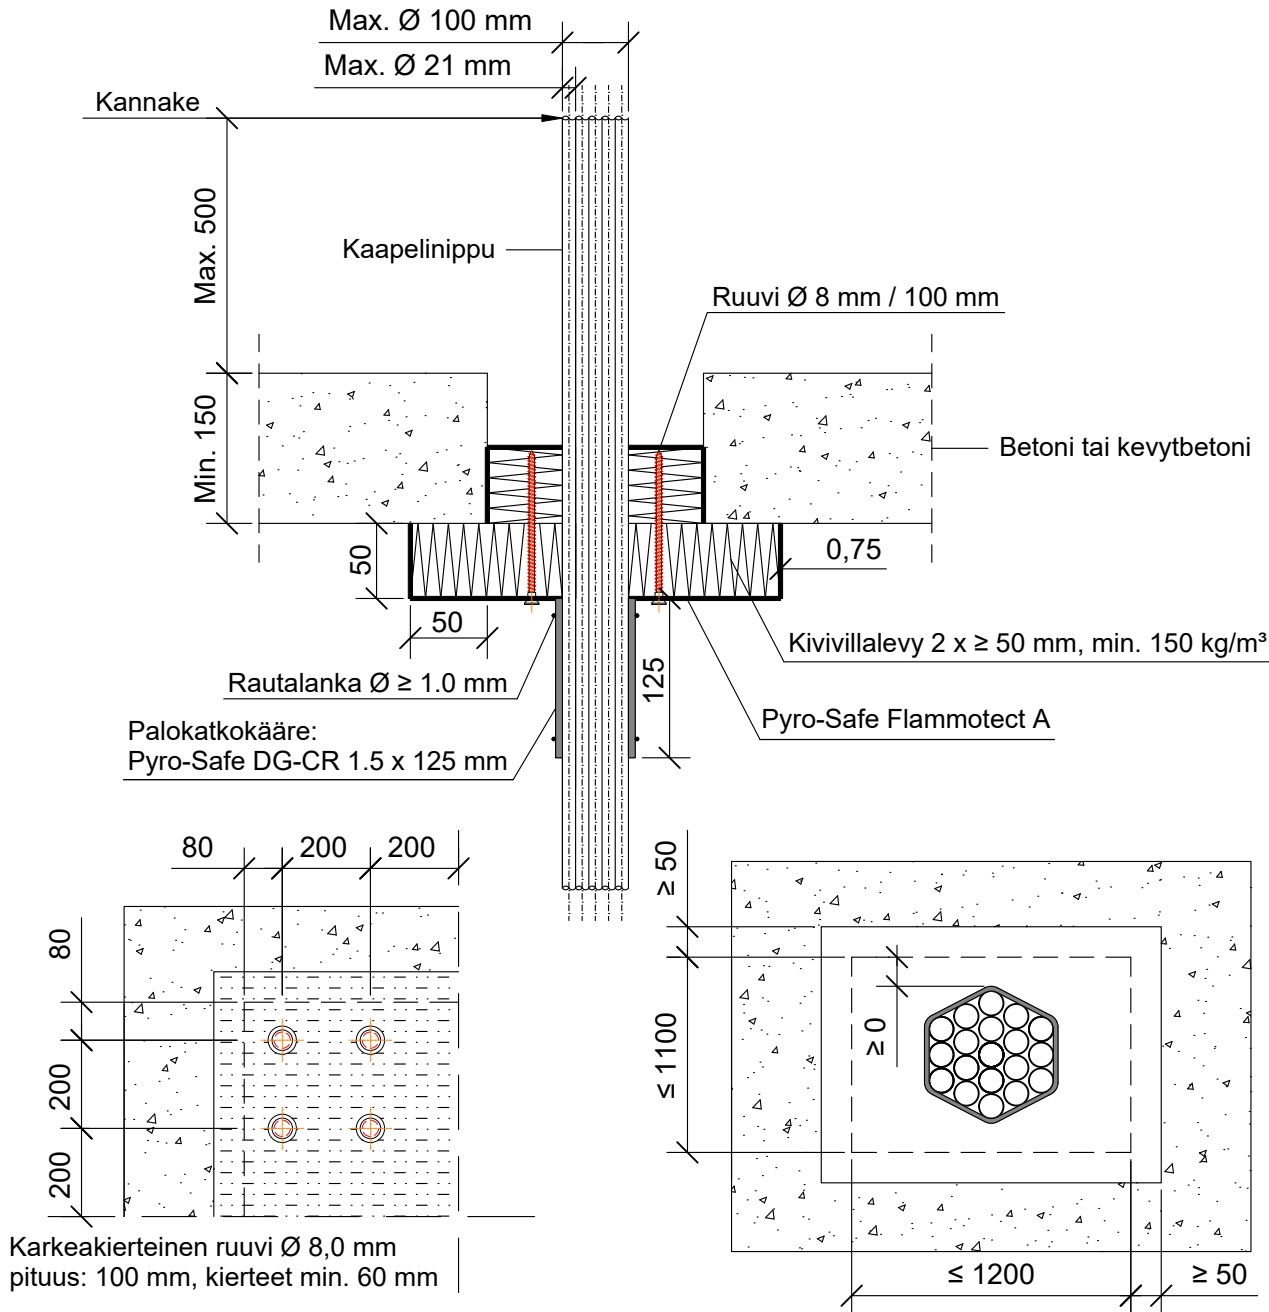

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418
Max. aukon koko	1200 x 1100
Palokatkopinnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivillilevyn pinnassa paksuus ≥ 0,75 mm.
Kivillilevy	Kivillilevy 2 x ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Ensimmäinen kivillilevy asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle kattopinnan kanssa samaan tasoon, toinen kivillilevy asennetaan ruuvikiinnityksellä kiinni ensimmäisen levyn päälle niin, että levyn kaikki sivut tulevat vähintään 50 mm aukon yli. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Palokatkokääre	Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 125 mm, 1 kierros, päällekkäisyys ≥ 45 mm. Rautalankakiinnitys.
Kannake	Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. kaapelinippu koko	Max. Ø 100 mm, kaapeli Max. Ø 21 mm
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta