



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI120

OSI-SL6

PVM.
5.1.2021


PIIRTÄJÄ
MKY

PALOKATKON PALOLUOKKA
EI120

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI BETONI VÄLIPOHJASSA
KAAPELINIPPU (Special-duo-coax)

MUUT HUOMIOT: Kaapelityypit installation ohjeen mukaan.

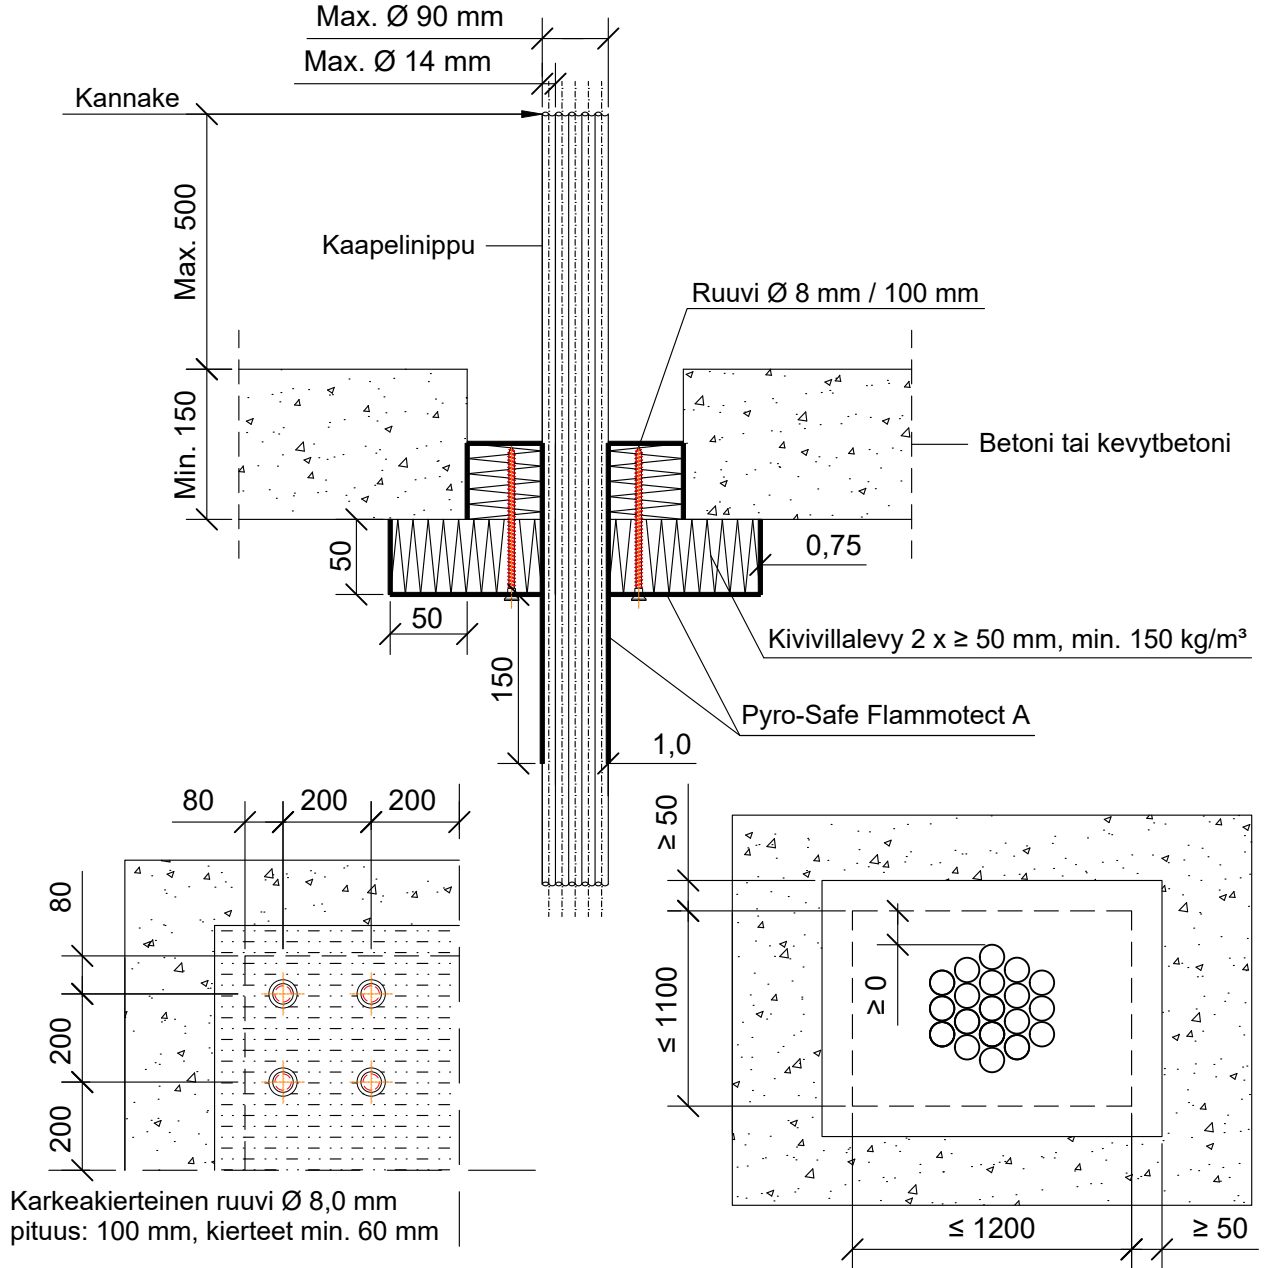

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418
Max. aukon koko	1200 x 1100
Palokatkonoinnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus $\geq 0,75$ mm. Kaapelinipun pinnoituksen paksuus $\geq 1,0$ mm, pituus min. 150 mm kivivillalevyn pinnasta ulkopuolelle ja min. 100 mm sisäpuolelle täyttöä.
Kivivillalevy	Kivivillalevy 2 x ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m ³ . Ensimmäinen kivivillalevy asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle kattopinnan kanssa samaan tasoon, toinen kivivillalevy asennetaan ruuvikiinnityksellä kiinni ensimmäisen levyn päälle niin, että levyn kaikki sivut tulevat vähintään 50 mm aukon yli. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Kannake	Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. kaapelinippu koko	Max. Ø 90 mm, kaapeli Max. Ø 14 mm
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta