



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pkтуote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.
5.1.2021

PIIRTÄJÄ
MKY


PALOKATKON PALOLUOKKA
EI120

OSI-SL8

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI BETONI VÄLIPOHJASSA
MUOVISET SUOJAPUTKET NIPUSSA

MUUT HUOMIOT: Suojaputkinipun ja aukon välinen etäisyys min. 100 mm. Suojaputket kaapeleiden kanssa tai ilman.

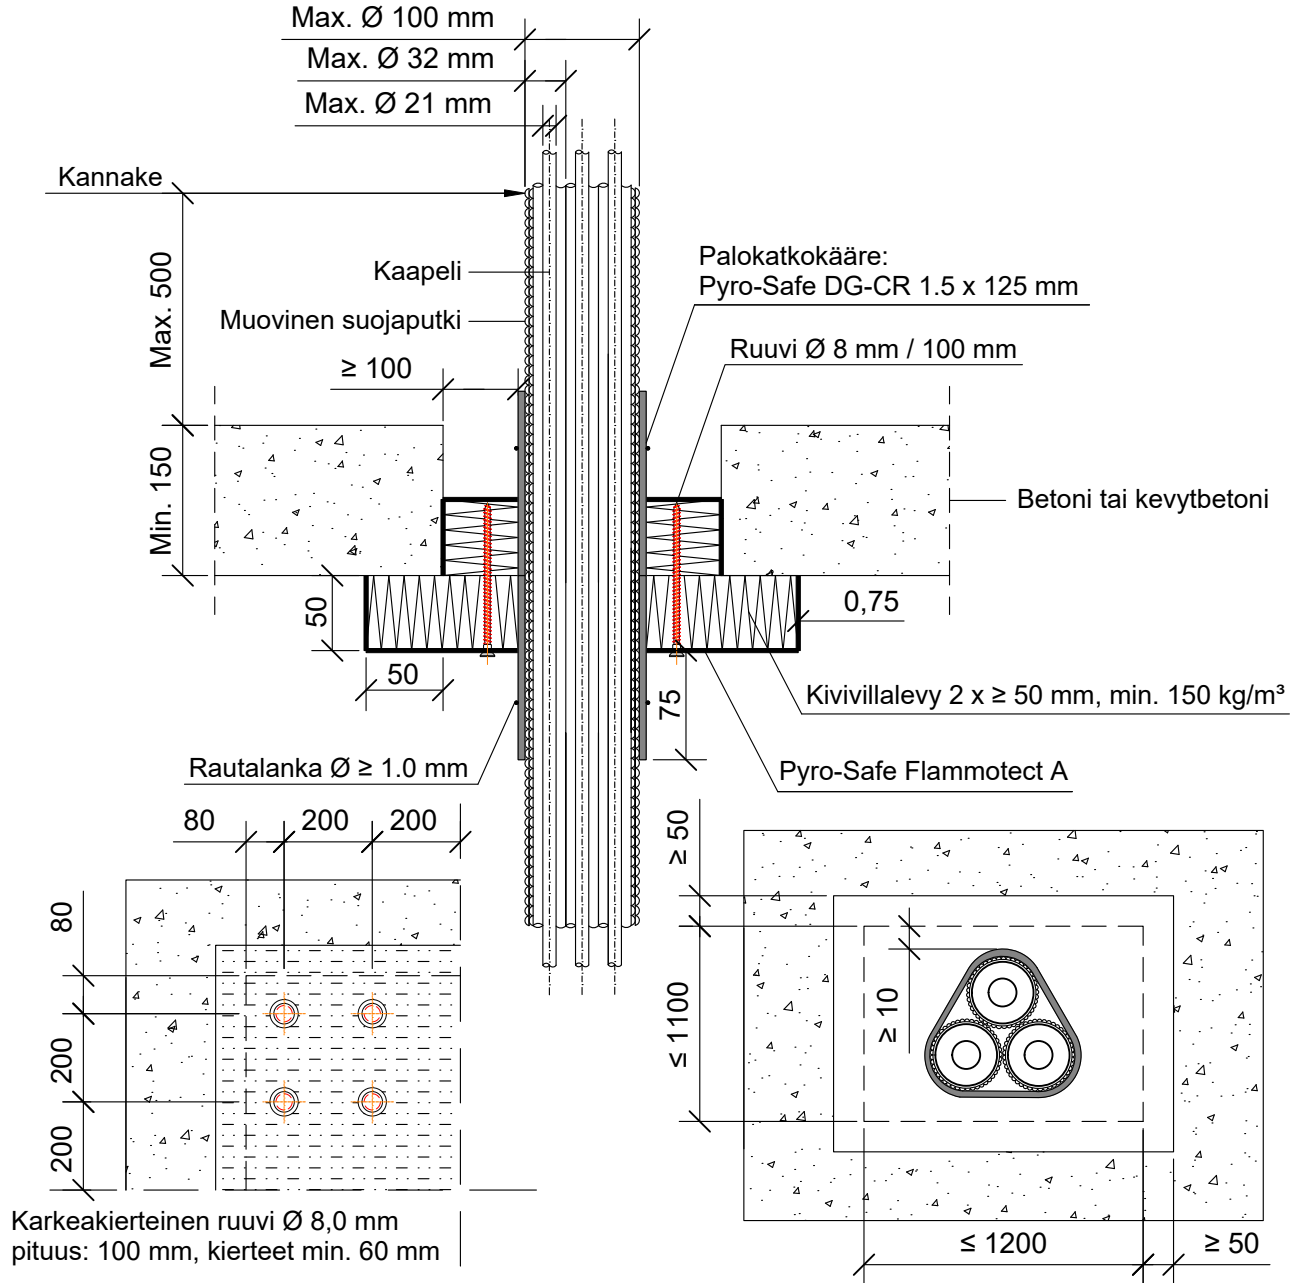

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418, ETA 16/0268
Max. aukon koko	1200 x 1100 mm
Palokatkoninnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivillalevyn pinnassa paksuus $\geq 0,75$ mm.
Kivillalevy	Kivillalevy 2 x ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m ³ . Ensimmäinen kivillalevy asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle kattopinnan kanssa samaan tasoon, toinen kivillalevy asennetaan ruuvikiinnityksellä kiinni ensimmäisen levyn päälle niin, että levyn kaikki sivut tulevat vähintään 50 mm aukon yli. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Palokatkokääre	Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 125 mm, 2 kierrosta, molemmille puolille välipohjarakennetta. Kääre tulee täytön sisäpuolelle 50 mm.
Kannake	Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. suojaputkinippu koko	Max. Ø 100 mm, suojaputki Max. Ø 32 mm, kaapeli Max. Ø 21 mm
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta