

**PK-TUOTE OY**

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pkтуote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

OSI-SS10

5.1.2021

MKY


EI120

KOHDE

SISÄLTÖ

KAAPELILÄPIVIEN TI KIPSILEVYSEINÄSSÄ
MUOVISET SUOJAPUTKET NIPUSSA, PE-HD "SPEED PIPES"

MUUT HUOMIOT: Suojaputket lasikuitu/mikrokaapeleiden kanssa tai ilman.

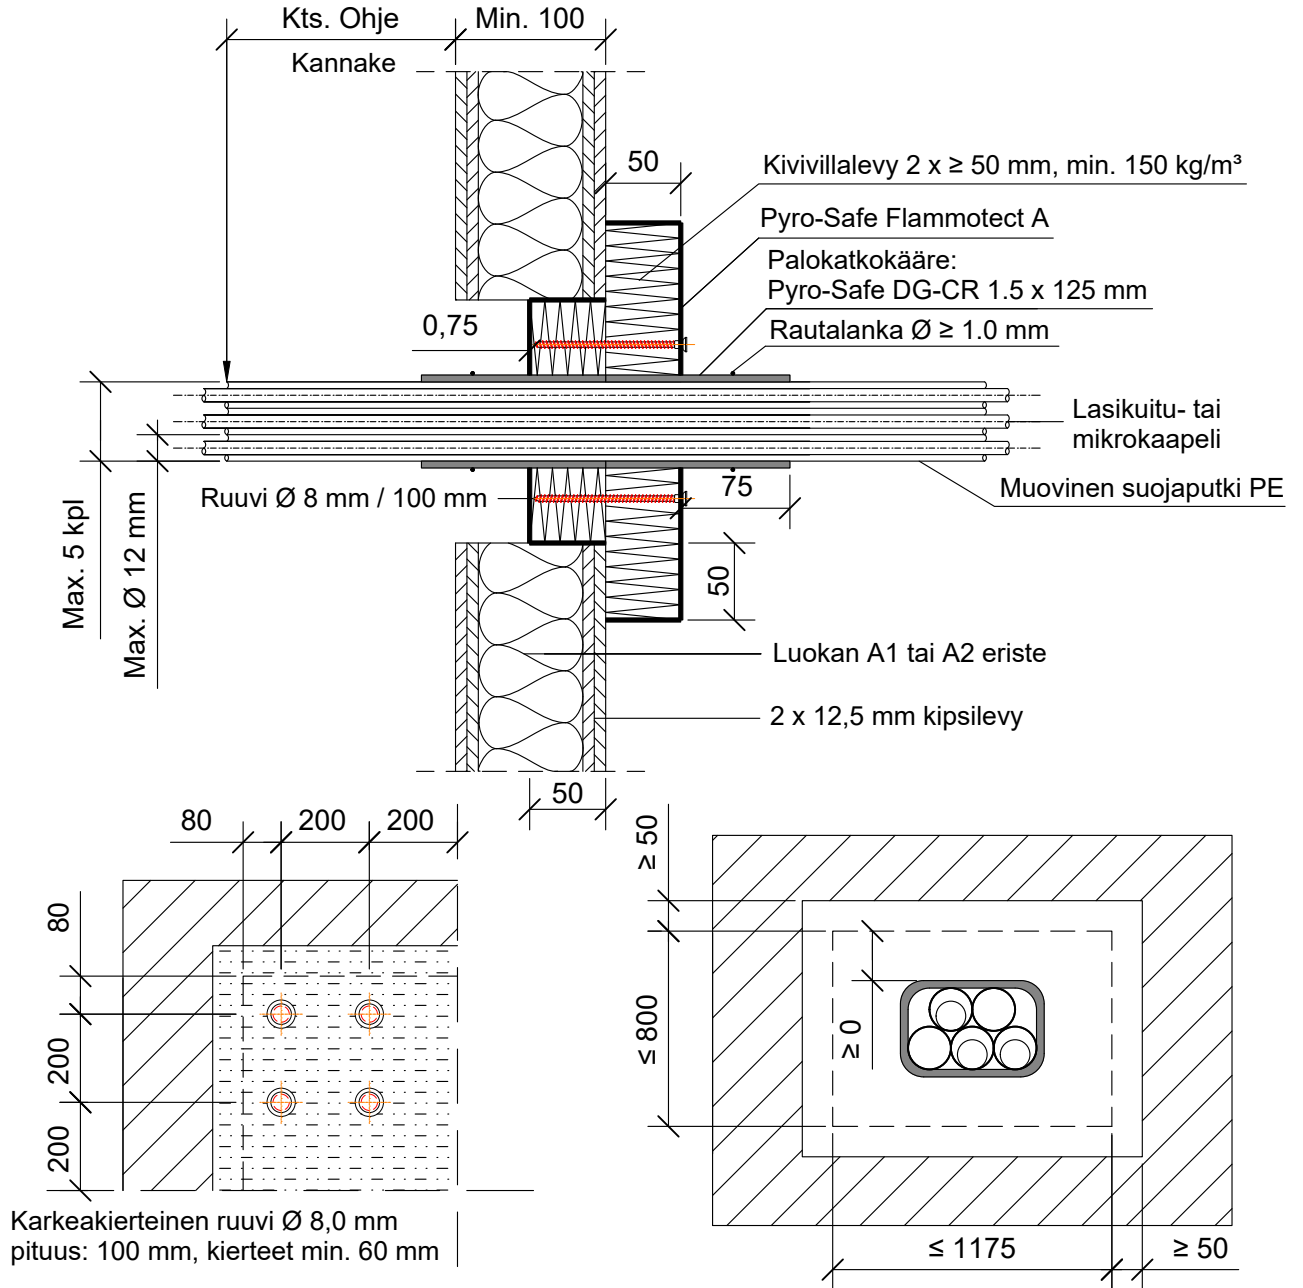

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418, ETA 16/0268
Max. aukon koko	1175 x 800 mm
Palokatkoninnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivillilevyn pinnassa paksuus $\geq 0,75$ mm.
Kivillilevy	Kivillilevy 2 x ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m ³ . Ensimmäinen kivillilevy asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle seinän kanssa samaan pintaan, toinen kivillilevy asennetaan ruuvikiinnityksellä kiinni ensimmäisen levyn päälle niin, että levyn kaikki sivut tulevat vähintään 50 mm aukon yli. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Palokatkokääre	Pyro-Safe DG-CR 1.5 (125 mm), 2 kierrosta, molemmille puolille seinää. Kääre tulee täyden sisäpuolelle 50 mm. Rautalankakiinnitys.
Kannake	Installation ohjeen mukaisesti.
Max. suojaputkinippu koko	Max. 5 kappaletta, suojaputki Max. $\varnothing 12$ mm, seinämäpaksuus ≥ 2.0 mm
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta