



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

PVM.  
5.1.2021

PIIRTÄJÄ  
MKY

OSASTOIVARAKENNE

EI120

PALOKATKON PALOLUOKKA  
EI120


DET

OSI-SS16

KOHDE

SISÄLTÖ  
KAAPELILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ  
KAAPELINIPPU

MUUT HUOMIOT: Kaapelihyllyn kanssa tai ilman

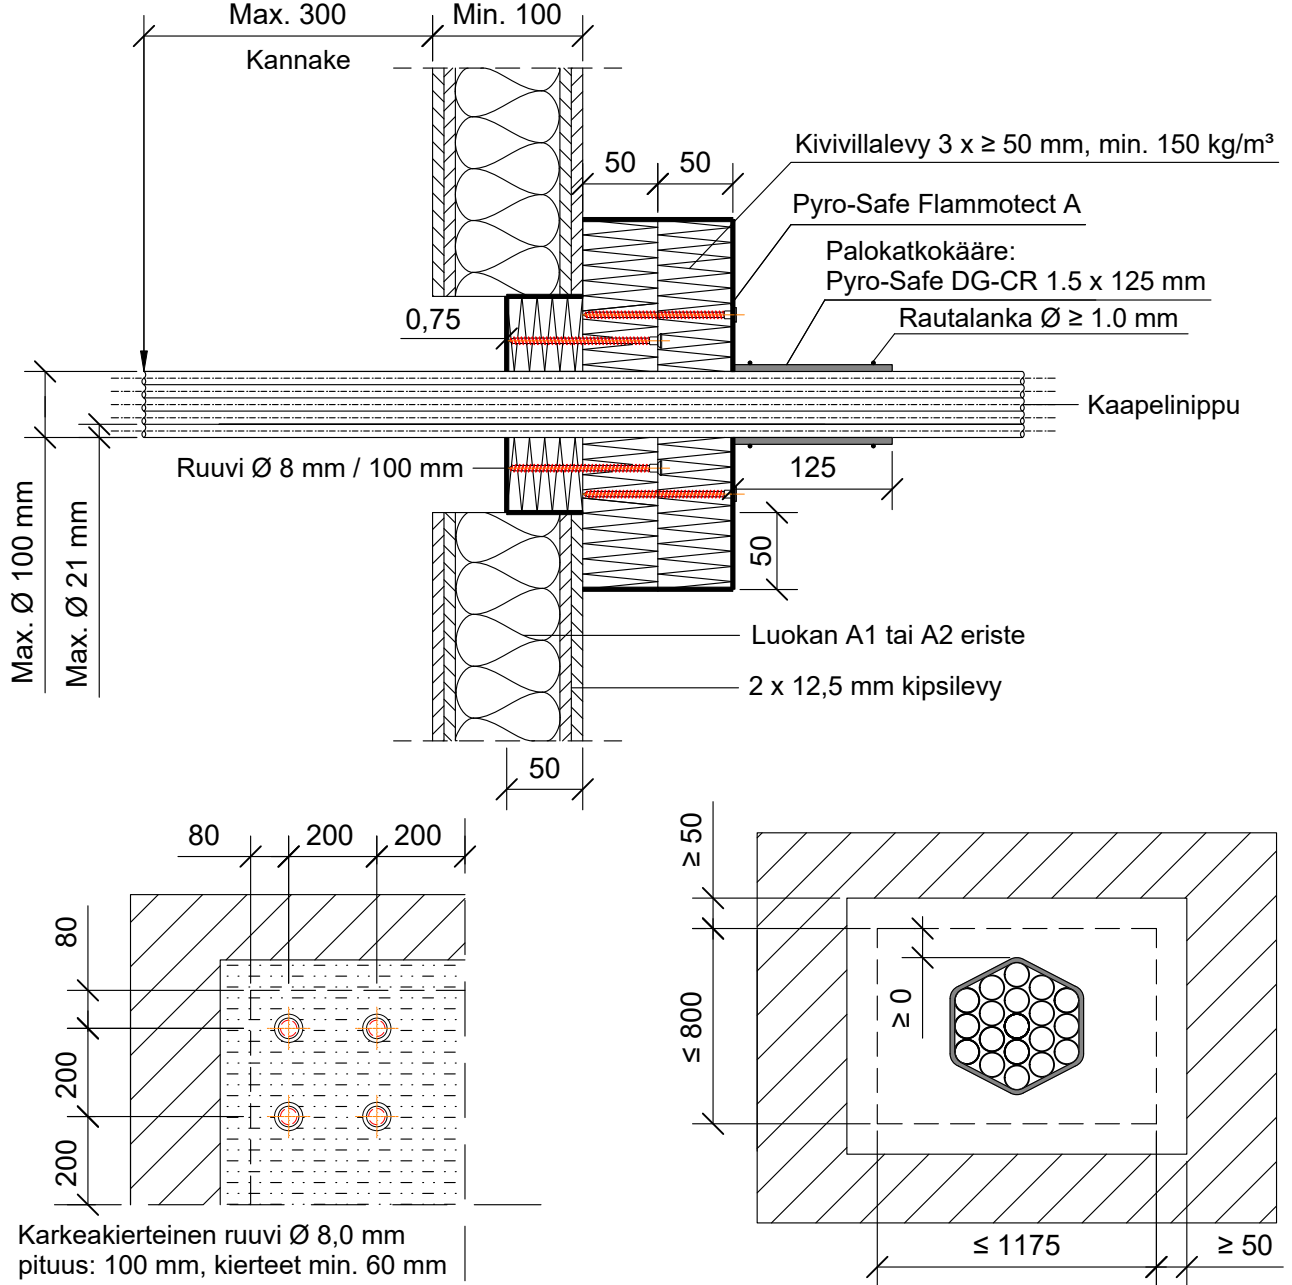

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418, ETA 16/0268
Max. aukon koko	1175 x 800 mm
Palokatkonnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivillalevyn pinnassa paksuus $\geq 0,75$ mm.
Kivillalevy	Kivillalevy 3 x $\geq 50$ mm, tiheys min. 150 kg/m <sup>3</sup> . Ensimmäinen kivillalevy asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle seinän kanssa samaan pintaan, toinen ja kolmas kivillalevy asennetaan saman mittaisina ruuvi kiinnityksellä kiinni ensimmäisen levyn päälle niin, että levyjen kaikki sivut tulevat vähintään 50 mm aukon yli. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Palokatkokääre	Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 125 mm, 1 kierros, päällekkäisyys $\geq 45$ mm. Rautalankakiinnitys.
Kannake	Max. 300 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Max. kaapelinippu koko	Max. $\varnothing 100$ mm, kaapeli Max. $\varnothing 21$ mm
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta