



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

PVM.
5.1.2021

PIIRTÄJÄ
MKY

OSASTOIVARAKENNE

EI120

PALOKATKON PALOLUOKKA

EI120


DET

OSI-SS2

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENNI KIPSILEVYSEINÄSSÄ
KAAPELINIPPU

MUUT HUOMIOT: Kaapelihyllyn kanssa tai ilman

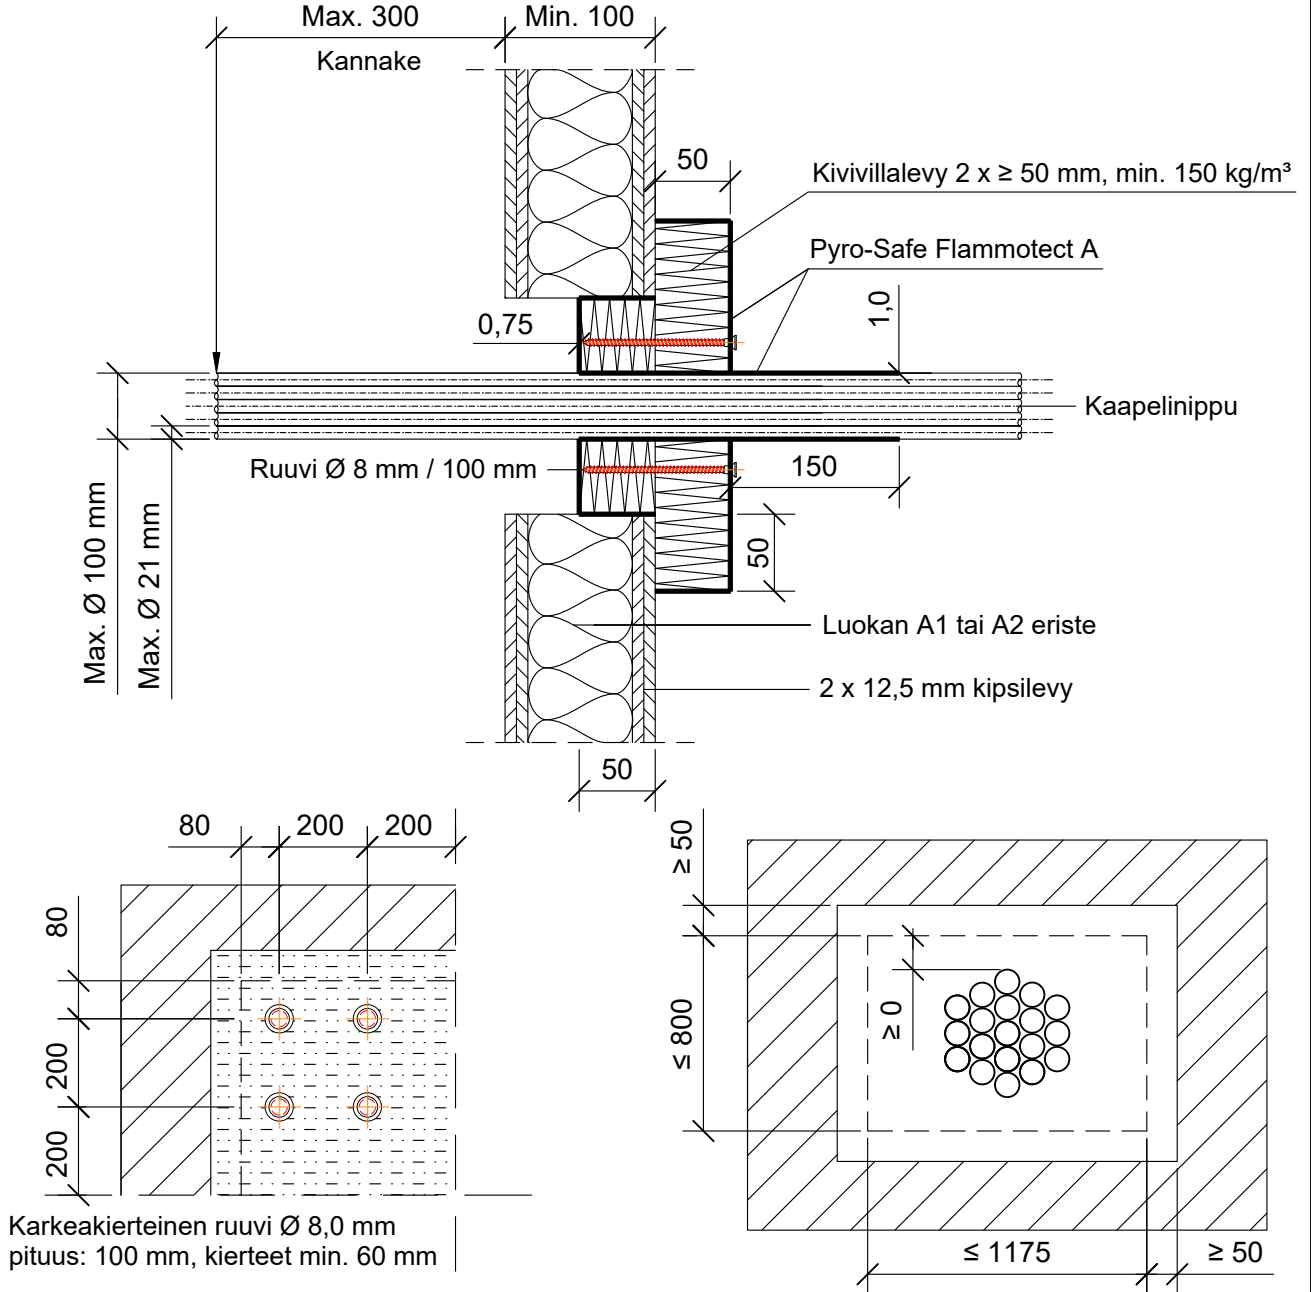

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418
Max. aukon koko	1175 x 800 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivillilevyn pinnassa paksuus $\geq 0,75$ mm. Kaaelinipun pinnoituksen paksuus $\geq 1,0$ mm, pituus min. 150 mm kivillilevyn pinnasta ulkopuolelle ja min. 100 mm sisäpuolelle täyttöä.
Kivillilevy	Kivillilevy 2 x ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m ³ . Ensimmäinen kivillilevy asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle seinän kanssa samaan pintaan, toinen kivillilevy asennetaan ruuvikiinnityksellä kiinni ensimmäisen levyn päälle niin, että levyn kaikki sivut tulevat vähintään 50 mm aukon yli. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Kannake	Max. 300 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Max. kaaelinippu koko	Max. $\varnothing 100$ mm, kaapeli Max. $\varnothing 21$ mm
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta