PK-TUOTE OY	SUUNN. TYÖN NRO	OSASTOIVARAKENNE	DET
PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi		EI120	OSI-SS21
	PVM. 5.1.2021	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI120

KOHDE	SISÄLTÖ
	KAAPELILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ KAAPELINIPPU (Special-duo-coax)

MUUT HUOMIOT: Kaapelityypit installation ohjeen mukaan.

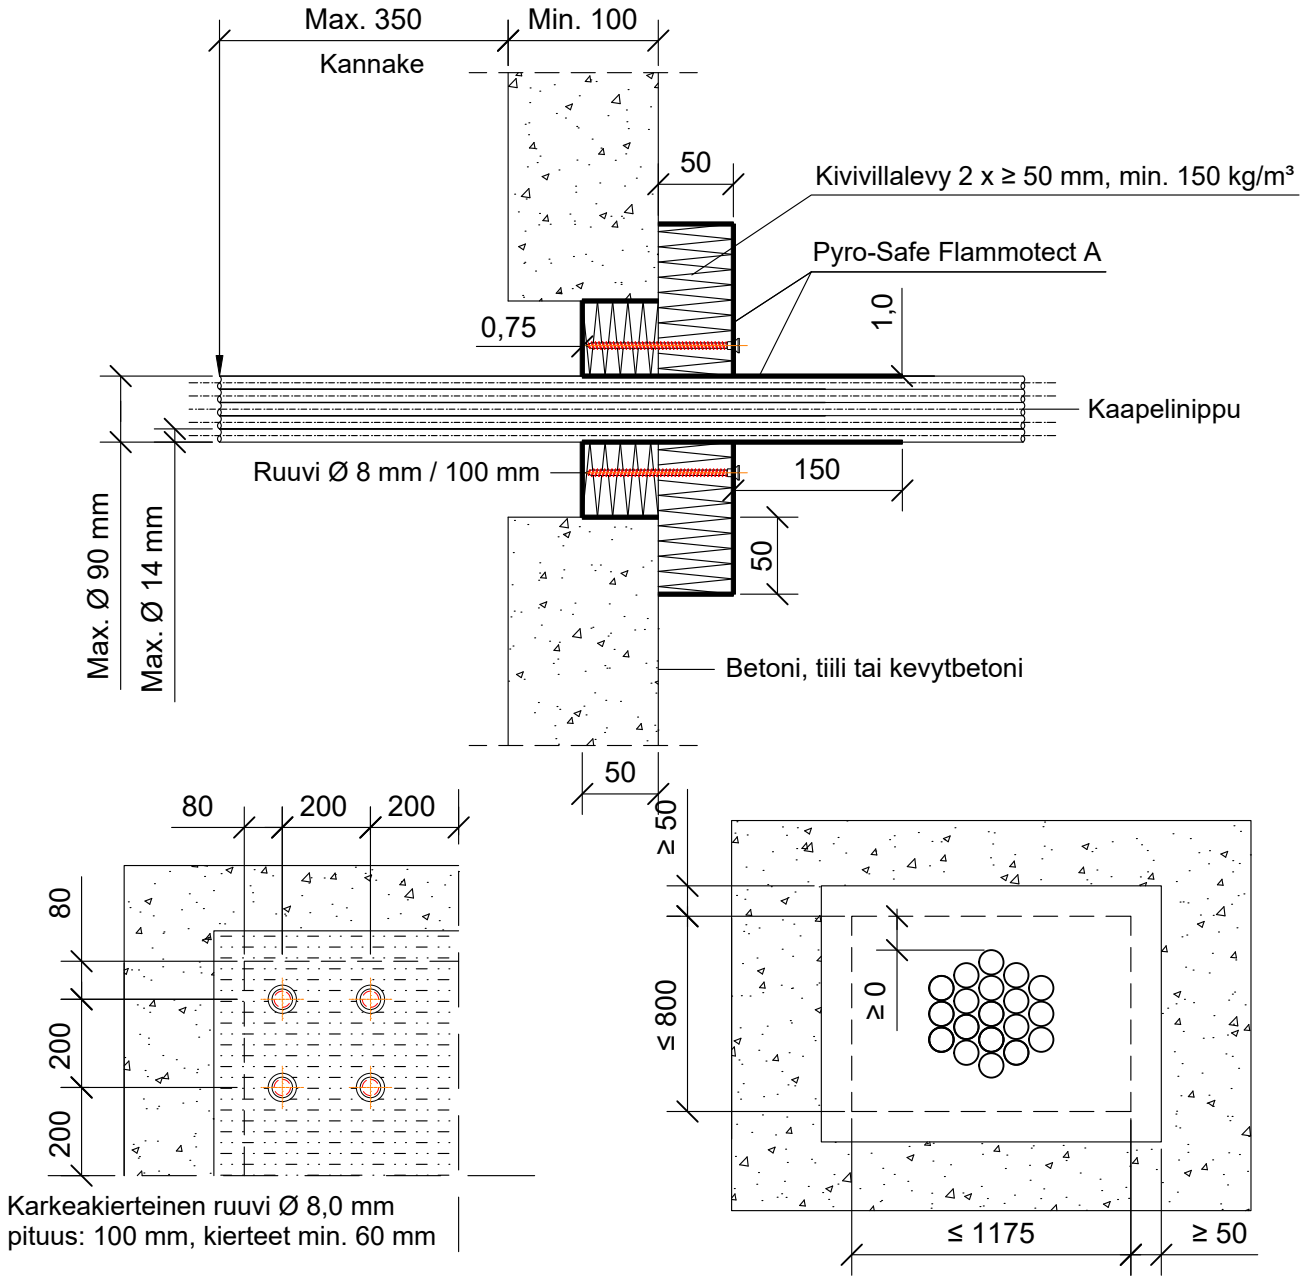

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418
Max. aukon koko	1175 x 800 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 0,75 mm. Kaapelinipun pinnoituksen paksuus ≥ 1,0 mm, pituus min. 150 mm kivivillalevyn pinnasta ulkopuolelle ja min. 100 mm sisäpuolelle täyttöä.
Kivivillalevy	Kivivillalevy 2 x ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Ensimmäinen kivivillalevy asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle seinän kanssa samaan pintaan, toinen kivivillalevy asennetaan ruuvikiiinnityksellä kiinni ensimmäisen levyn päälle niin, että levyn kaikki sivut tulevat vähintään 50 mm aukon yli. Tyhjien välien täyttö sullontavillallla.
Kannake	Max. 350 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Max. kaapelinippu koko	Max. Ø 90 mm, kaapeli Max. Ø 14 mm
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta