



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

PVM.  
5.1.2021

PIIRTÄJÄ  
MKY

OSASTOIVARAKENNE

EI120

PALOKATKON PALOLUOKKA  
EI120


DET

OSI-SS22

KOHDE

SISÄLTÖ  
KAAPELILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ  
MUOVINEN SUOJAPUTKI

MUUT HUOMIOT: Suojaputken ja aukon välinen etäisyys min. 10 mm. Kaapelin kanssa tai ilman.

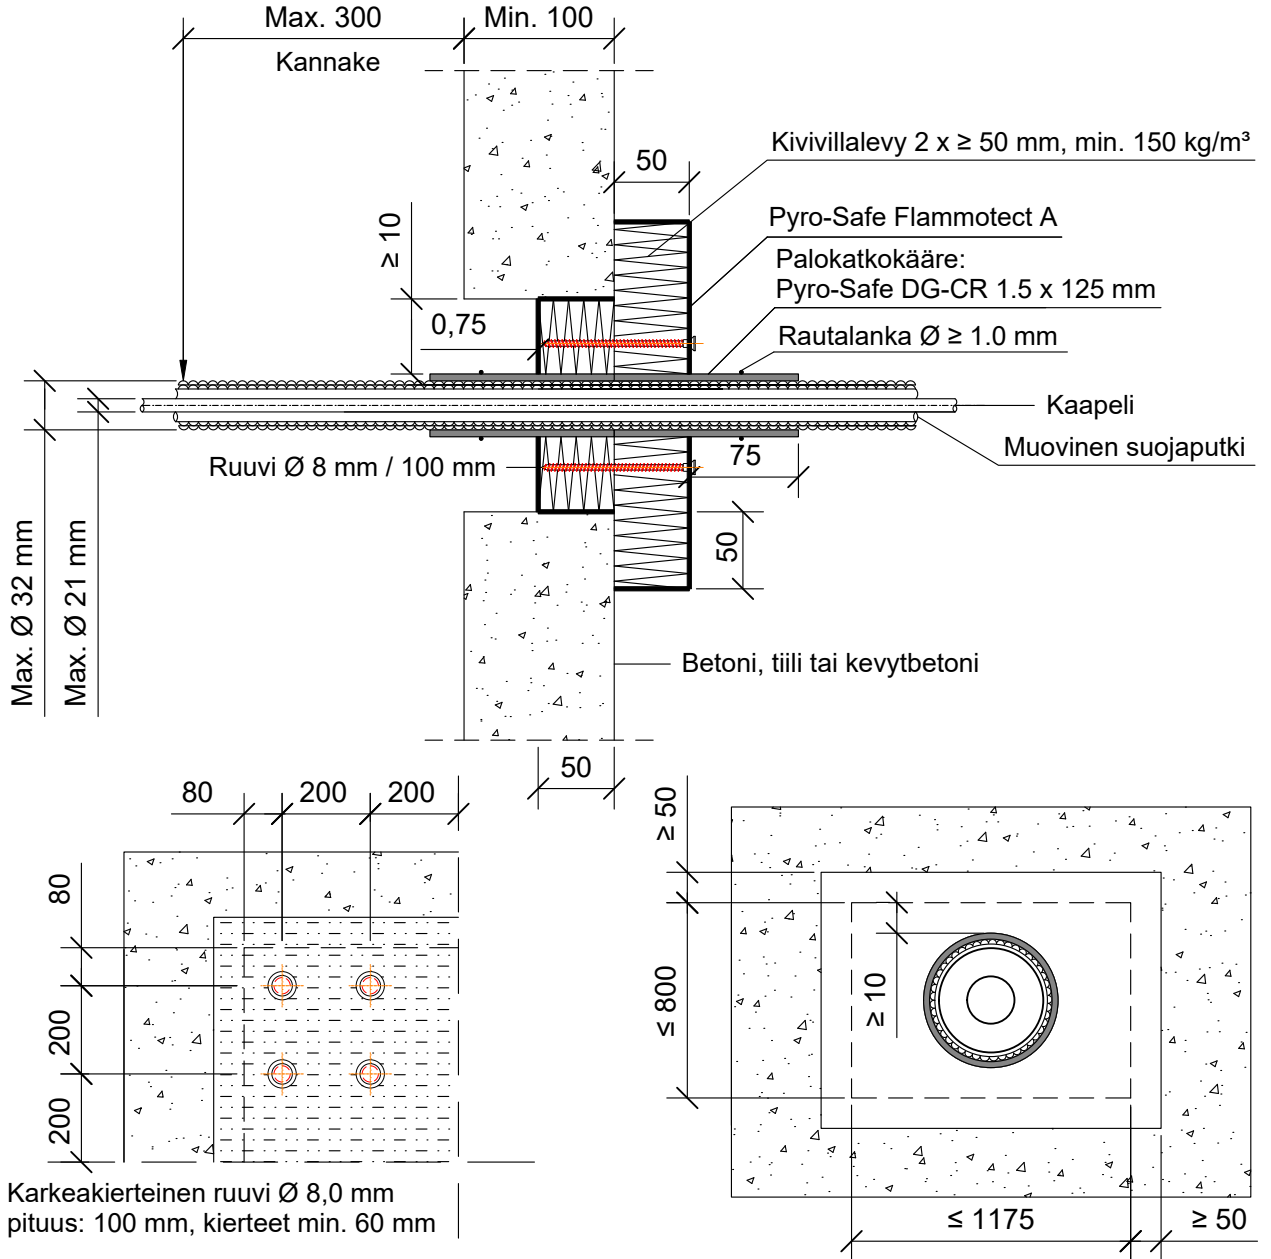

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418, ETA 16/0268
Max. aukon koko	1175 x 800 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivillilevyn pinnassa paksuus ≥ 0,75 mm.
Kivillilevy	Kivillilevy 2 x ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m <sup>3</sup> . Ensimmäinen kivillilevy asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle seinän kanssa samaan pintaan, toinen kivillilevy asennetaan ruuvikiinnityksellä kiinni ensimmäisen levyn päälle niin, että levyn kaikki sivut tulevat vähintään 50 mm aukon yli. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Palokatkokääre	Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 125 mm, 2 kierrosta, molemmille puolille seinää. Kääre tulee täytön sisäpuolelle 50 mm. Rautalankakiinnitys.
Kannake	Max. 300 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Max. suojaputki koko	Max. Ø 32 mm, kaapeli Max. Ø 21 mm
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta