



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

PVM.
5.1.2021

PIIRTÄJÄ
MKY

OSASTOVARAKENNE

EI120

PALOKATKON PALOLUOKKA
EI120


DET

OSI-SS26

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ
MUOVISET SUOJAPUTKET NIPUSSA, PE-HD "SPEED PIPES"

MUUT HUOMIOT: Suojaputket lasikuitu/mikrokaapeleiden kanssa tai ilman.

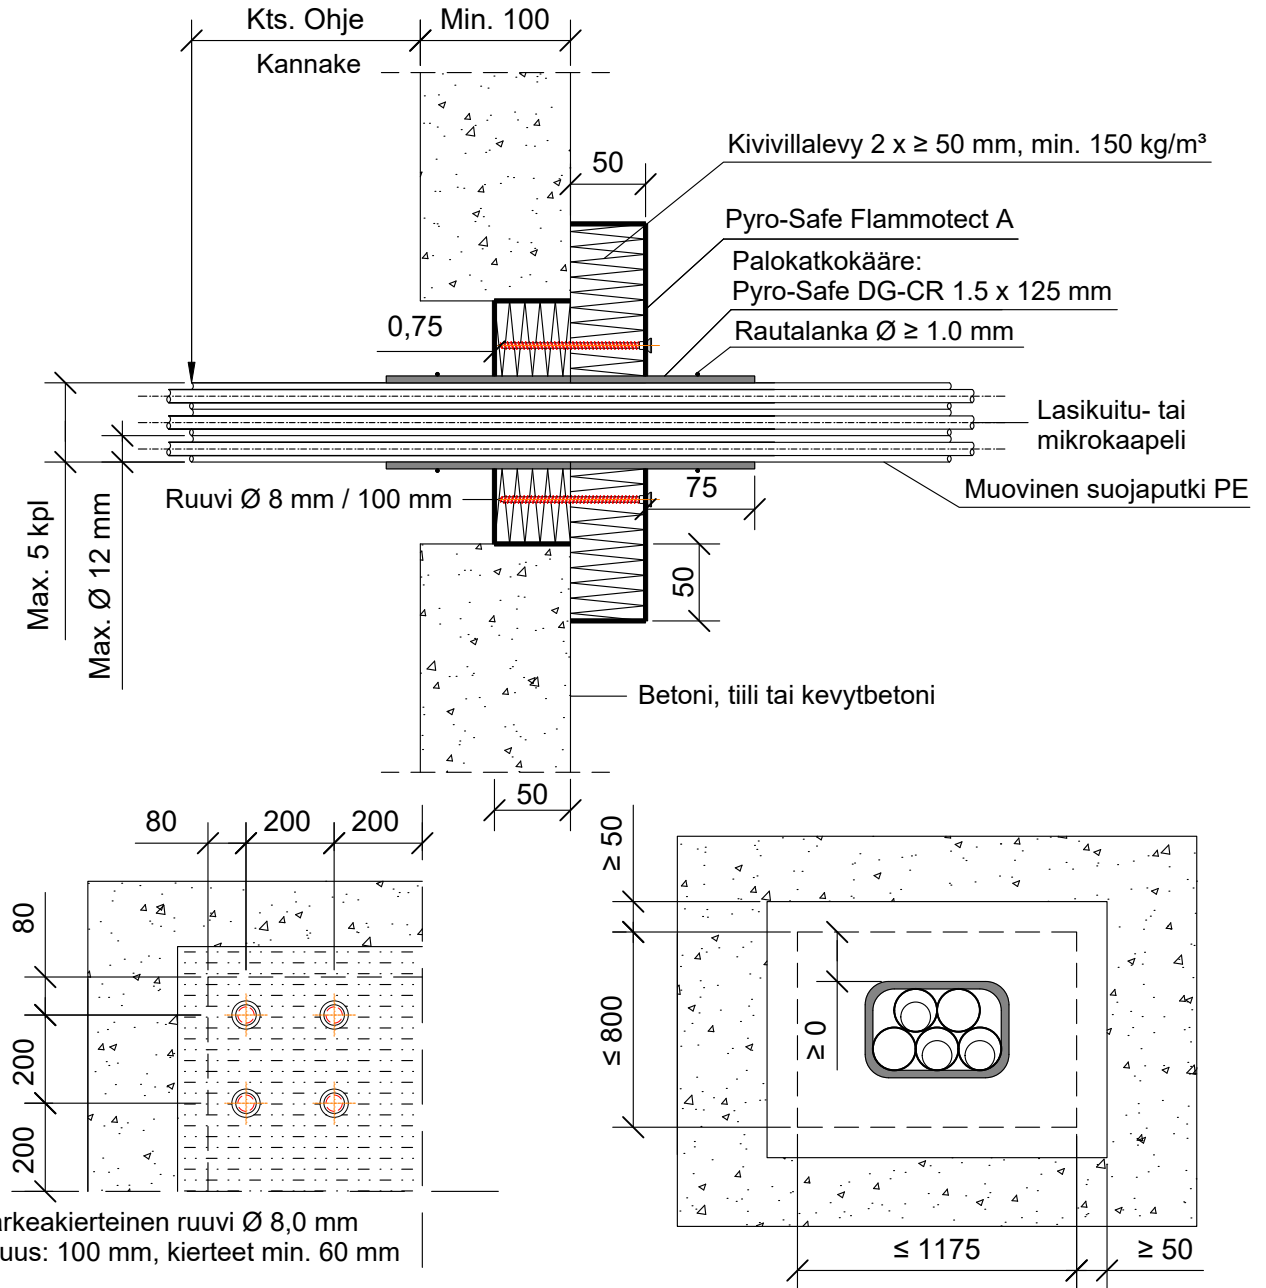

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418, ETA 16/0268
Max. aukon koko	1175 x 800 mm
Palokatkonnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus $\geq 0,75$ mm.
Kivivillalevy	Kivivillalevy $2 \times \geq 50$ mm, tiheys min. 150 kg/m^3 . Ensimmäinen kivivillalevy asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle seinän kanssa samaan pintaan, toinen kivivillalevy asennetaan ruuvikiinnityksellä kiinni ensimmäisen levyn päälle niin, että levyn kaikki sivut tulevat vähintään 50 mm aukon yli. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Palokatkokääre	Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 125 mm, 2 kierrosta, molemmille puolille seinää. Kääre tulee täytön sisäpuolelle 50 mm. Rautalankakiinnitys.
Kannake	Installation ohjeen mukaisesti.
Max. suojaputkinippu koko	Max. 5 kappaletta, suojaputki Max. $\text{Ø} 12$ mm, seinämäpaksuus ≥ 2.0 mm
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta