



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.
5.1.2021

PIIRTÄJÄ
MKY


OSASTOIVARAKENNE
E1120
PALOKATKON PALOLUOKKA
E1120

OSI-SS27

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ

MUUT HUOMIOT: Kaapelihyllyn kanssa tai ilman

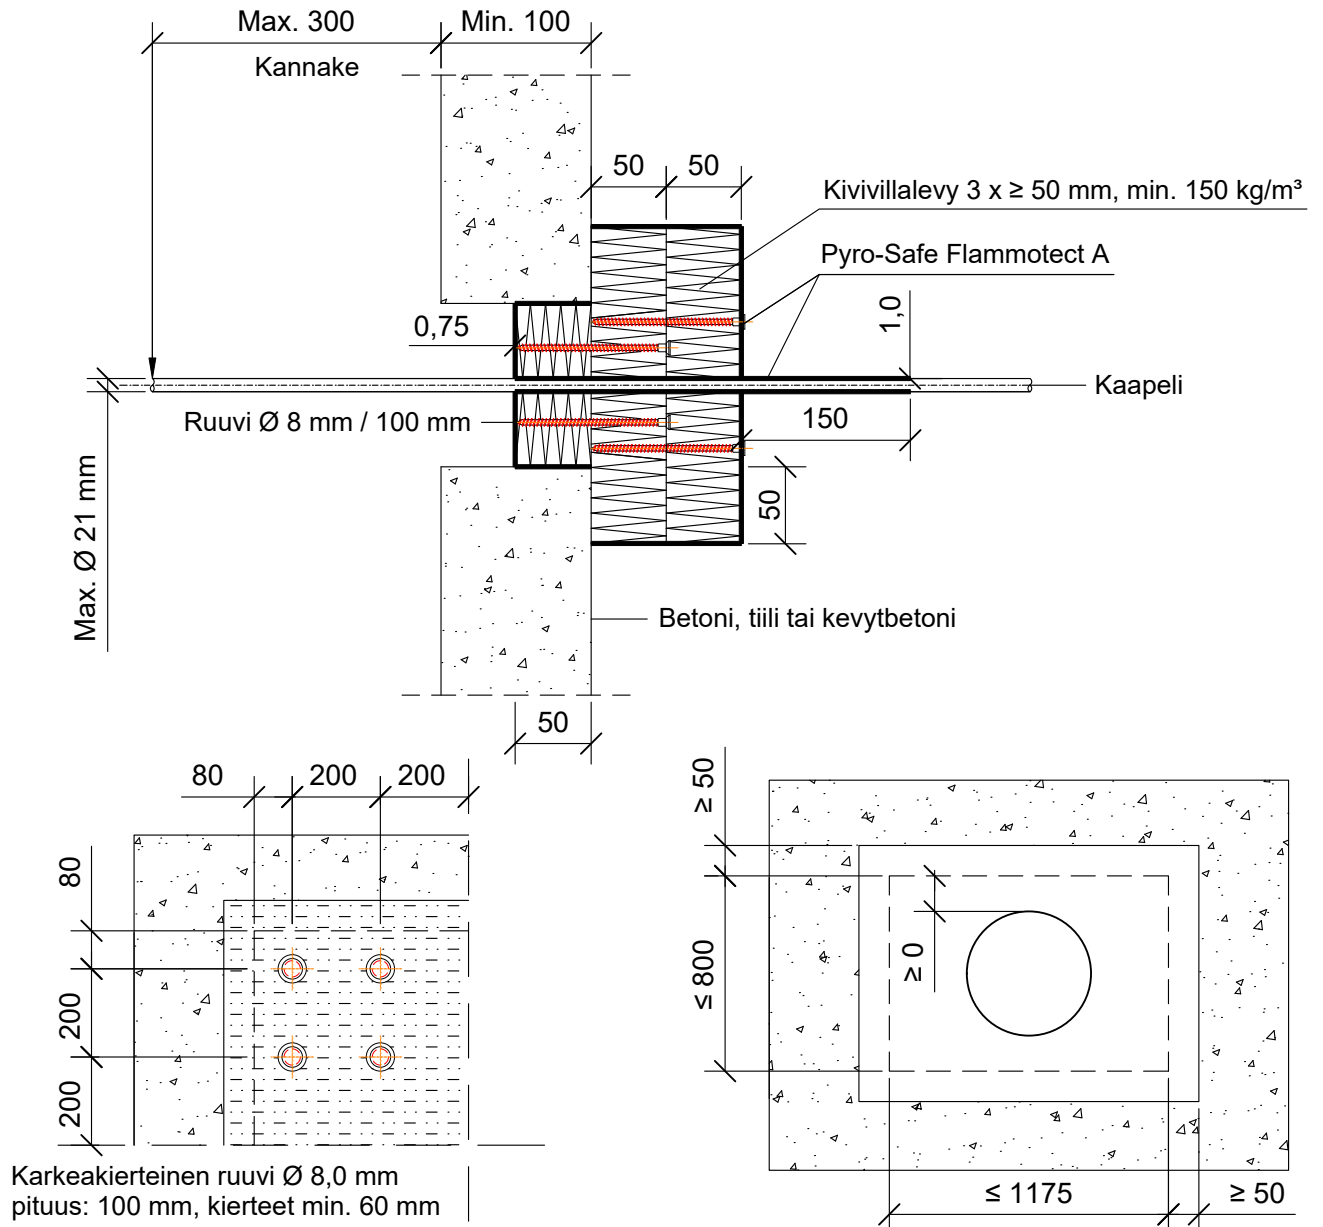

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418
Max. aukon koko	1175 x 800 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivillilevyn pinnassa paksuus ≥ 0,75 mm. Kaapelin pinnoituksen paksuus ≥ 1,0 mm, pituus min. 150 mm kivillilevyn pinnasta ulko- ja sisäpuolelle täyttöä.
Kivillilevy	Kivillilevy 3 x ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Ensimmäinen kivillilevy asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle seinän kanssa samaan pintaan, toinen ja kolmas kivillilevy asennetaan saman mittaisina ruuvi kiinnityksellä kiinni ensimmäisen levyn päälle niin, että levyjen kaikki sivut tulevat vähintään 50 mm aukon yli. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Kannake	Max. 300 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Max. kaapeli koko	Max. Ø 21 mm
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta