



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

PVM.  
5.1.2021

PIIRTÄJÄ  
MKY

OSASTOIVARAKENNE

EI120

PALOKATKON PALOLUOKKA

EI120


DET

OSI-SS34

KOHDE

SISÄLTÖ  
KAAPELILÄPIVIENNI HORMISEINÄSSÄ  
KAAPELINIPPU

MUUT HUOMIOT: Kaapelihyllyn kanssa tai ilman

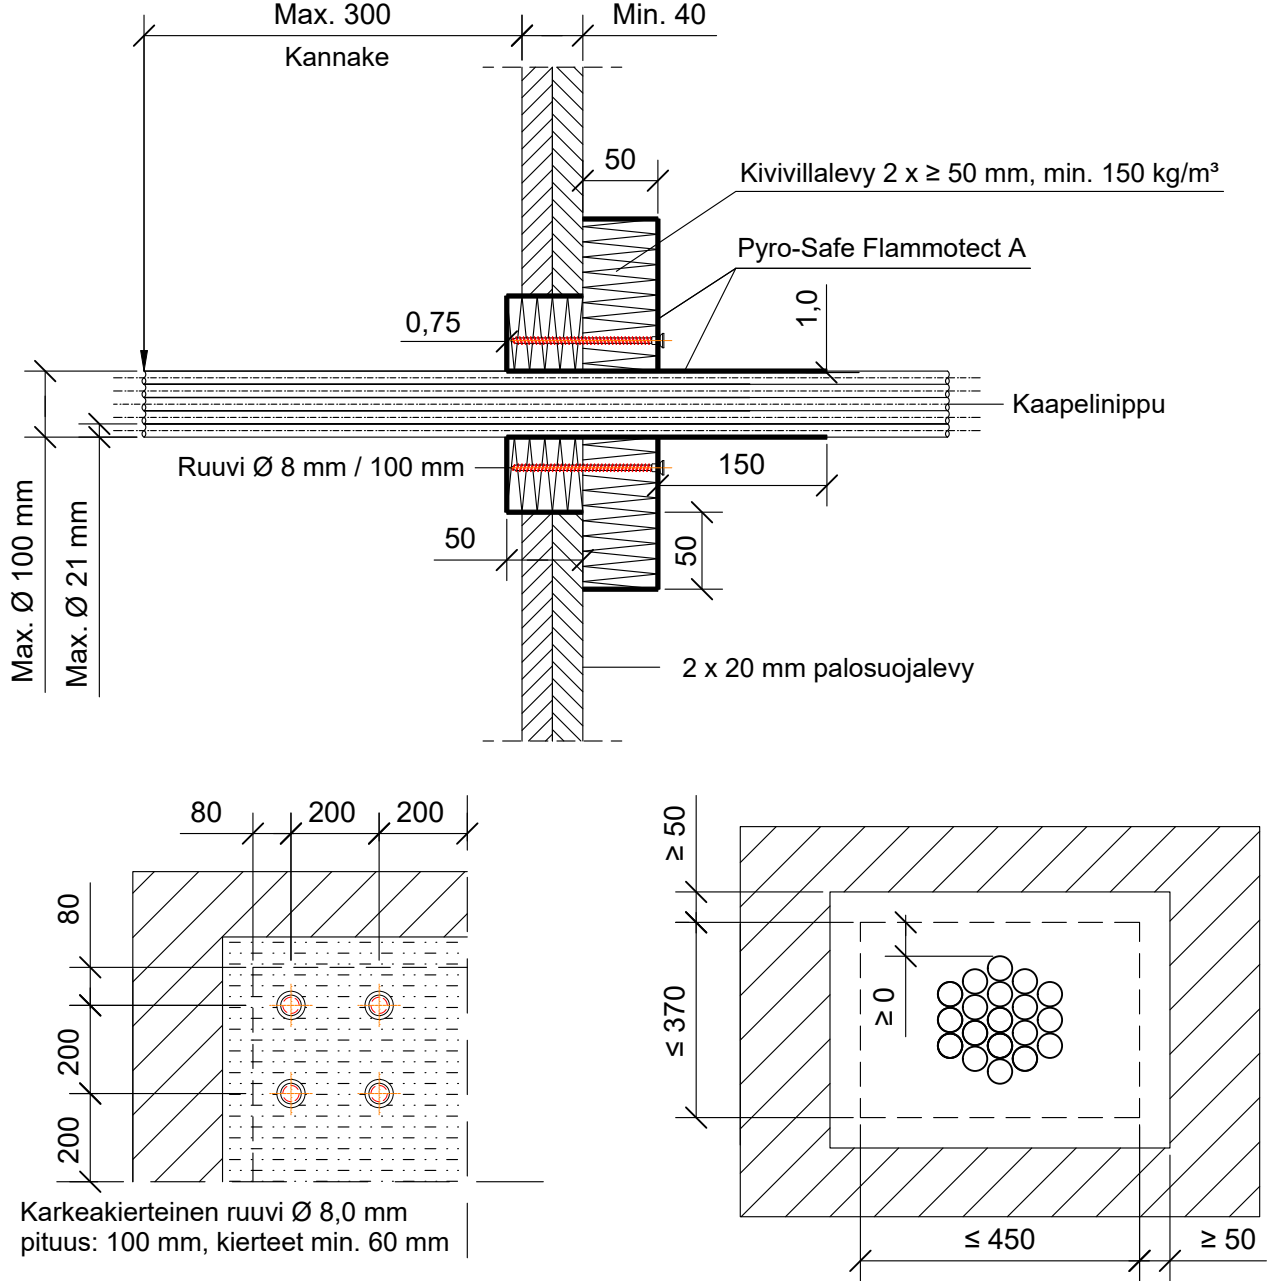

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Hyväksyntä / Asiakirja      | ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418   |
| Max. aukon koko             | 450 x 370 mm  |
| Palokatkonpinnoite / -kitti | Pyro-Safe Flammotect A, kivillalevyn pinnassa paksuus $\geq 0,75$ mm.<br>Kaapelinipun pinnoituksen paksuus $\geq 1,0$ mm, pituus min. 150 mm kivillalevyn pinnasta ulkopuolelle ja min. 100 mm sisäpuolelle täyttöä.  |
| Kivillalevy                 | Kivillalevy 2 x $\geq 50$ mm, tiheys min. 150 kg/m <sup>3</sup> . Ensimmäinen kivillalevy asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle seinän kanssa samaan pintaan, toinen kivillalevy asennetaan ruuvikiinnityksellä kiinni ensimmäisen levyn päälle niin, että levyn kaikki sivut tulevat vähintään 50 mm aukon yli. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla. |
| Kannake                     | Max. 300 mm molemmin puolin seinärakennetta.  |
| Max. kaapelinippu koko      | Max. Ø 100 mm, kaapeli Max. Ø 21 mm   |
| Tekniikan täyttöaste        | Max. 60% aukon pinta-alasta   |