



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

PVM.
5.1.2021

PIIRTÄJÄ
MKY

OSASTOVARAKENNE

EI120

PALOKATKON PALOLUOKKA

EI120


DET

OSI-SS5

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ
KAAPELINIPPU (Special-duo-coax)

MUUT HUOMIOT: Kaapelityypit installation ohjeen mukaan.

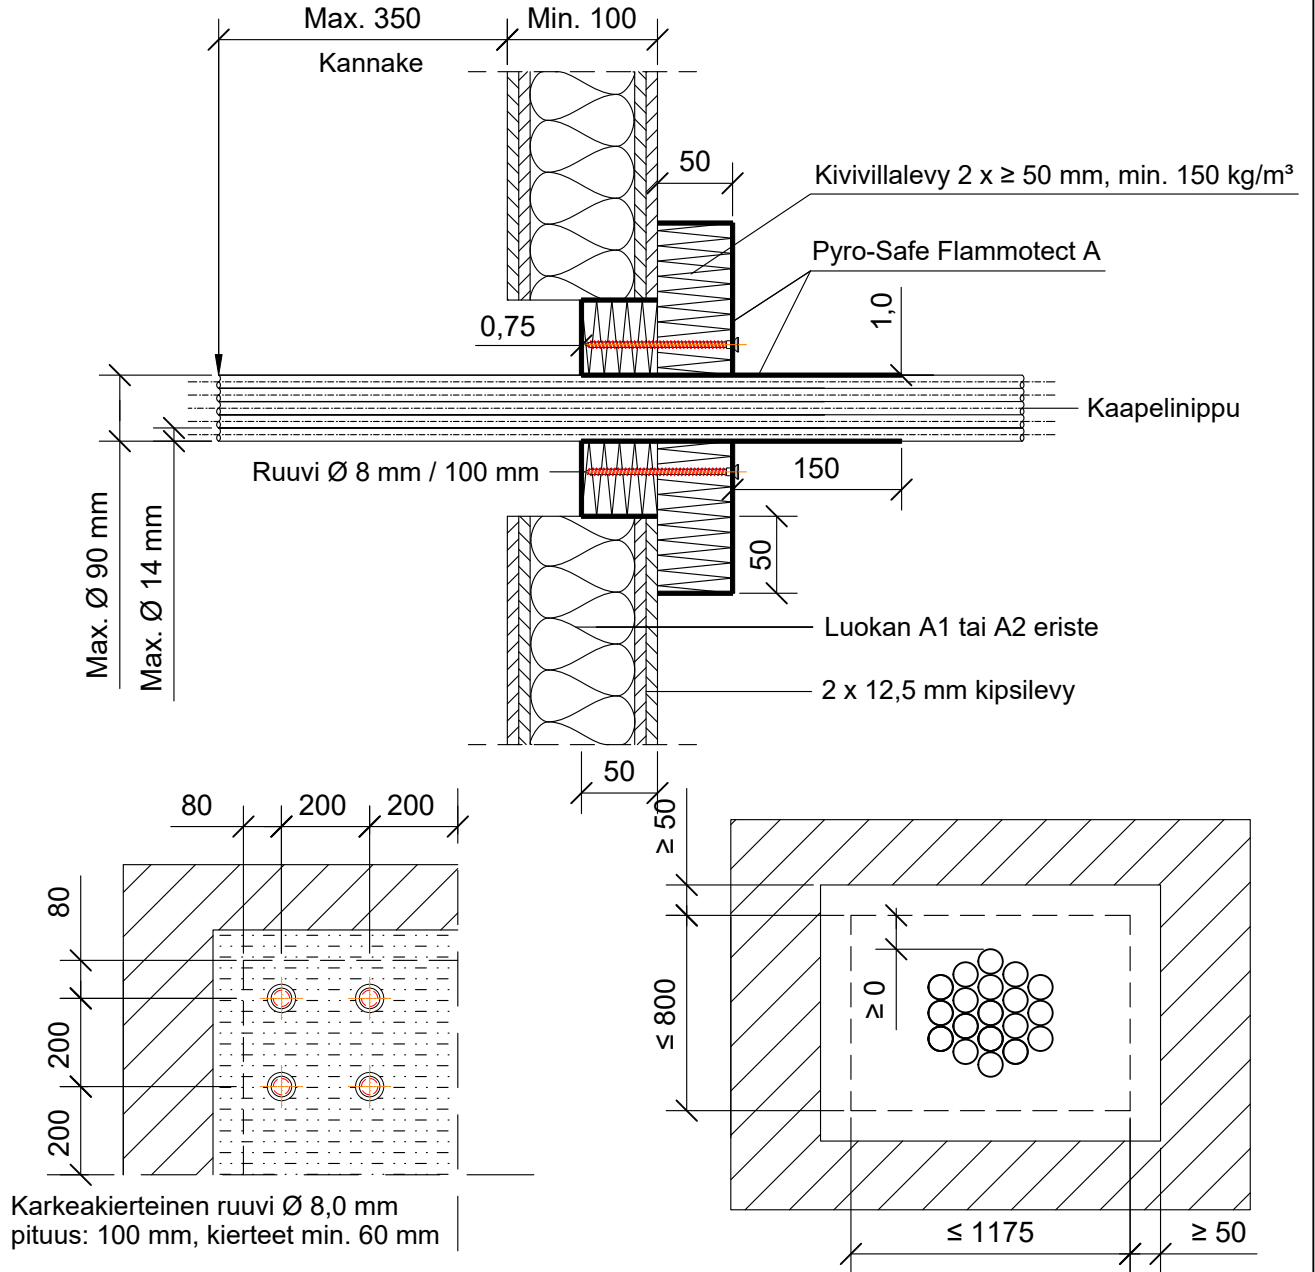

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418
Max. aukon koko	1175 x 800 mm
Palokatkonpinnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivillalevyn pinnassa paksuus $\geq 0,75$ mm. Kaapelinipun pinnoituksen paksuus $\geq 1,0$ mm, pituus min. 150 mm kivillalevyn pinnasta ulkopuolelle ja min. 100 mm sisäpuolelle täyttöä.
Kivillalevy	Kivillalevy 2 x ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m ³ . Ensimmäinen kivillalevy asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle seinän kanssa samaan pintaan, toinen kivillalevy asennetaan ruuvikiinnityksellä kiinni ensimmäisen levyn päälle niin, että levyn kaikki sivut tulevat vähintään 50 mm aukon yli. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Kannake	Max. 350 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Max. kaapelinippu koko	Max. Ø 90 mm, kaapeli Max. Ø 14 mm
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta