| PK-TUOTE OY | SUUNN. TYÖN NRO | OSASTOIVARAKENNE | DET |
|---|---|---|---|
| **PK-TUOTE OY**<br>TARRANTIE 12<br>08500 LOHJA<br>PUH. +358 40 4143518<br>www.pktuote.fi | | EI120 | SS6 |
| | PVM.<br>5.1.2021 | PIIRTÄJÄ<br>MKY | PALOKATKON PALOLUOKKA<br>EI120 |

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ
MUOVINEN SUOJAPUTKI

MUUT HUOMIOT: Suojaputken ja aukon välinen etäisyys min. 10 mm. Suojaputki kaapelin kanssa tai ilman.

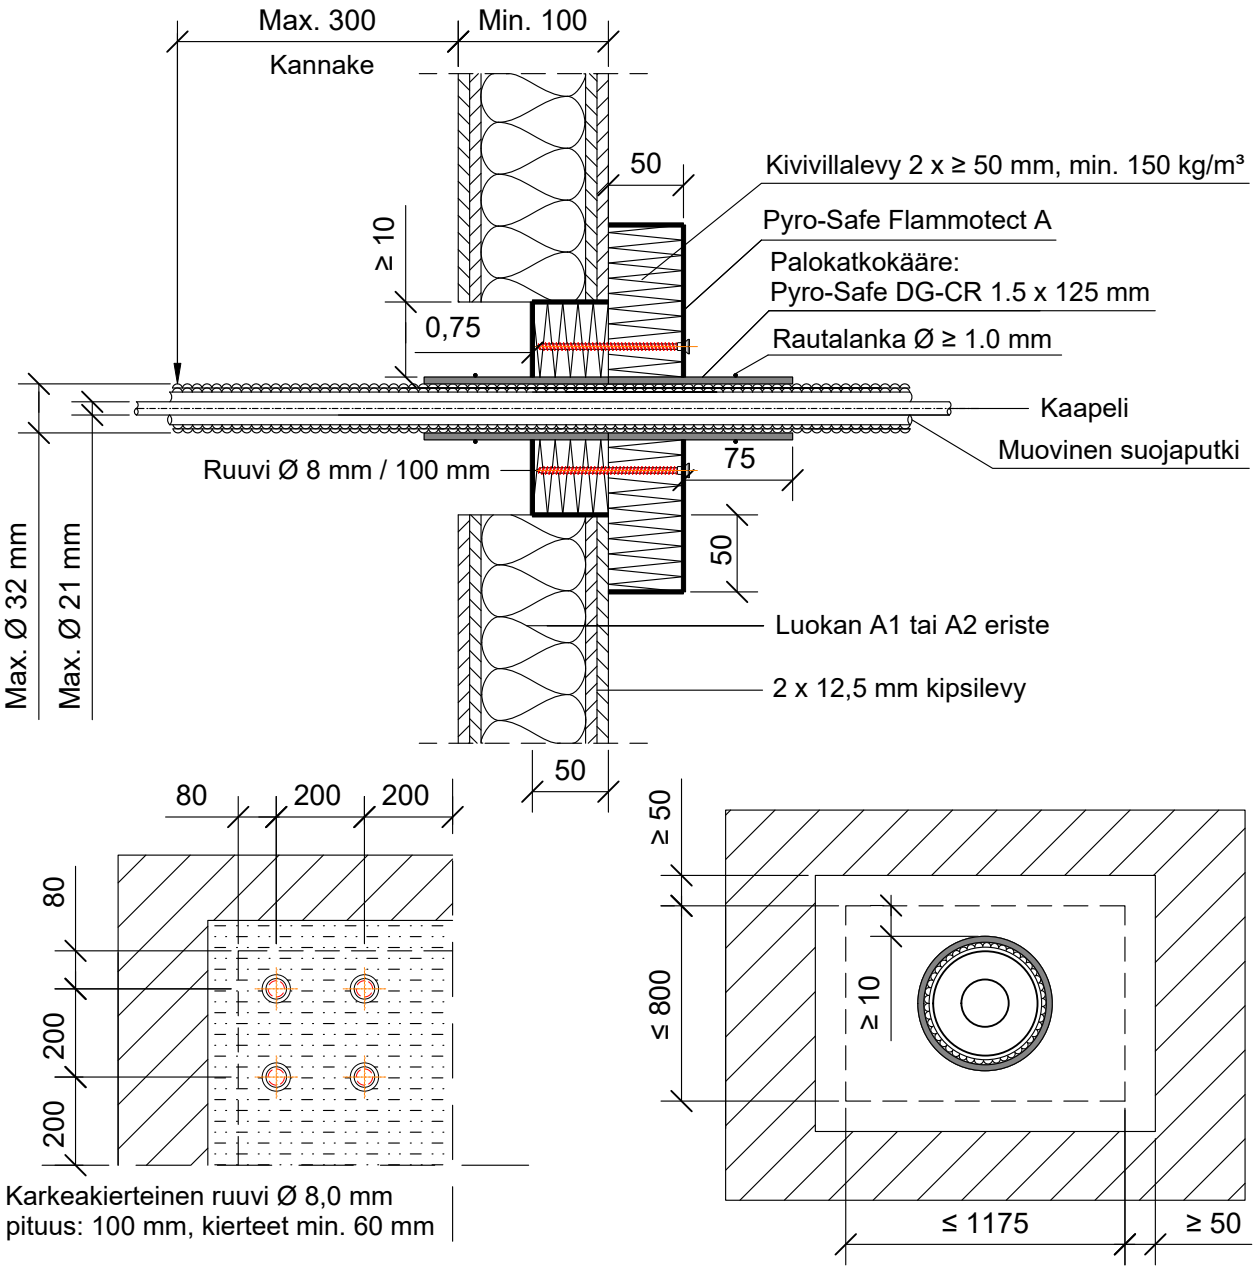


| | |
|---|---|
| Hyväksyntä / Asiakirja | ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418, ETA 16/0268 |
| Max. aukon koko | 1175 x 800 mm |
| Palokatkopinnoite / -kitti | Pyro-Safe Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 0,75 mm. |
| Kivivillalevy | Kivivillalevy 2 x ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Ensimmäinen kivivillalevy asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle seinän kanssa samaan pintaan, toinen kivivillalevy asennetaan ruuvikiiinnityksellä kiinni ensimmäisen levyn päälle niin, että levyn kaikki sivut tulevat vähintään 50 mm aukon yli. Tyhjien välien täyttö sullontavillallla. |
| Palokatkokääre | Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 125 mm, 2 kierrosta, molemmille puolille seinää. Kääre tulee täytön sisäpuolelle 50 mm. Rautalankakiinnitys. |
| Kannake | Max. 300 mm molemmin puolin seinärakennetta. |
| Max. suojaputki koko | Max. Ø 32 mm, kaapeli Max. Ø 21 mm |
| Tekniikan täyttöaste | Max. 60% aukon pinta-alasta |