



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

OSI-SS7

5.1.2021


MKY

EI120

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ
MUOVISET SUOJAPUTKET NIPUSSA

MUUT HUOMIOT: Suojaputkinipun ja aukon välinen etäisyys min. 10 mm.. Suojaputket kaapeleiden kanssa tai ilman.

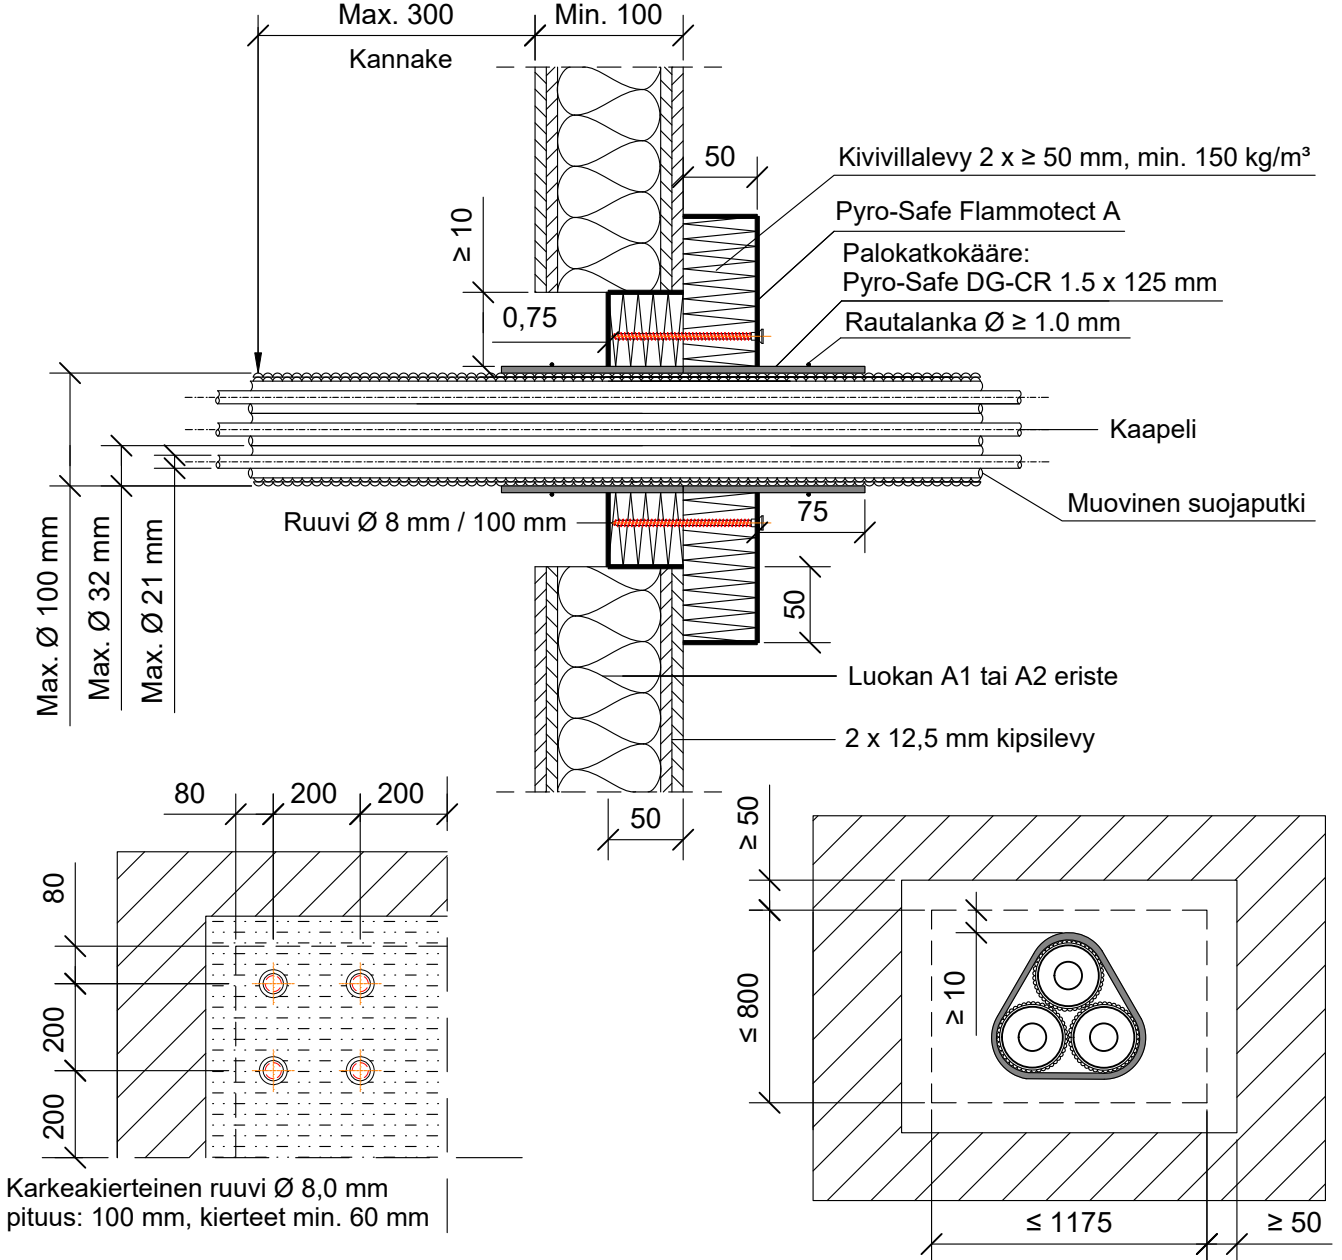

Karkeakierteinen ruuvi Ø 8,0 mm
pituus: 100 mm, kierteet min. 60 mm

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418, ETA 16/0268
Max. aukon koko	1175 x 800 mm
Palokatkonpinnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivillilevyn pinnassa paksuus ≥ 0,75 mm.
Kivillilevy	Kivillilevy 2 x ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Ensimmäinen kivillilevy asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle seinän kanssa samaan pintaan, toinen kivillilevy asennetaan ruuvikiinnityksellä kiinni ensimmäisen levyn päälle niin, että levyn kaikki sivut tulevat vähintään 50 mm aukon yli. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Palokatkokääre	Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 125 mm, 2 kierrosta, molemmille puolille seinää. Kääre tulee täytön sisäpuolelle 50 mm. Rautalankakiinnitys.
Kannake	Max. 300 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Max. suojaputkinippu koko	Max. Ø 100 mm, suojaputki Max. Ø 32 mm, kaapeli Max. Ø 21 mm
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta