

**PK-TUOTE OY**

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOVARAKENNE

DET

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

**OSI-SS9**

5.1.2021

MKY


E120

KOHDE

SISÄLTÖ

KAAPELILÄPIVIEN TI KIPSILEVYSEINÄSSÄ  
MUOVISET SUOJAPUTKET NIPUSSA, PE-HD "SPEED PIPES"

MUUT HUOMIOT: Suojaputket lasikuitu/mikrokaapeleiden kanssa tai ilman.

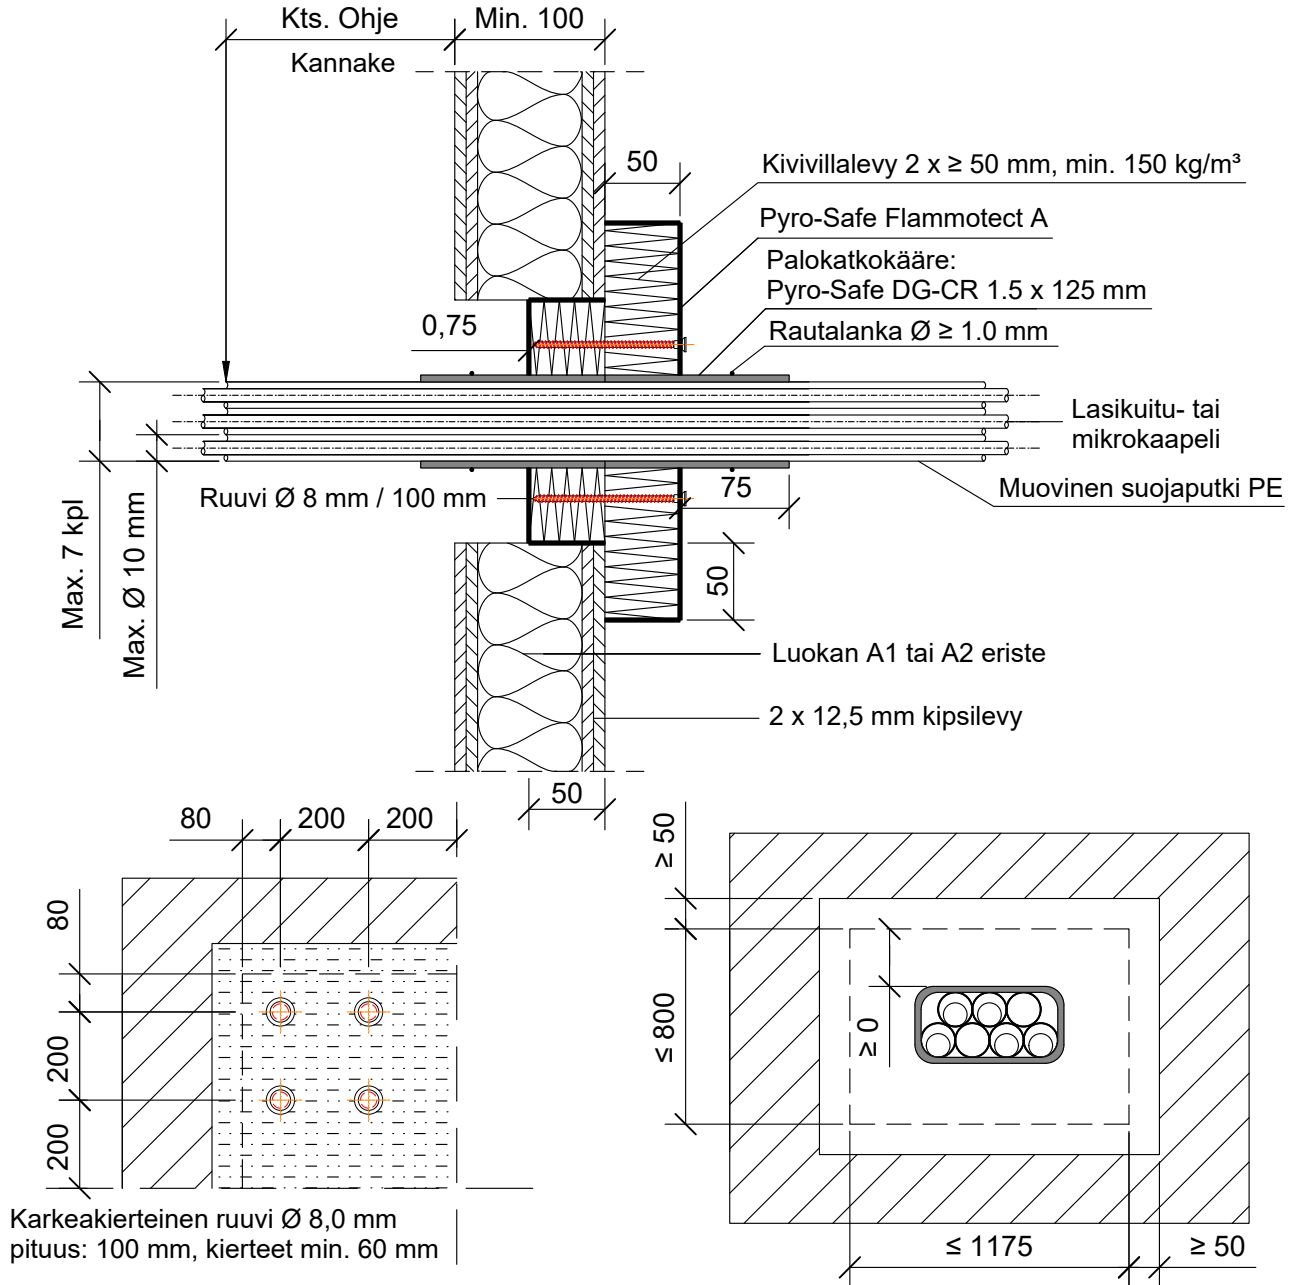

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418, ETA 16/0268
Max. aukon koko	1175 x 800 mm
Palokatkoninnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 0,75 mm.
Kivillalevy	Kivillalevy 2 x ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m <sup>3</sup> . Ensimmäinen kivillalevy asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle seinän kanssa samaan pintaan, toinen kivillalevy asennetaan ruuvikiinnityksellä kiinni ensimmäisen levyn päälle niin, että levyn kaikki sivut tulevat vähintään 50 mm aukon yli. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Palokatkokääre	Pyro-Safe DG-CR 1.5 (125 mm), 2 kierrosta, molemmille puolille seinää. Kääre tulee täyden sisäpuolelle 50 mm. Rautalankakiinnitys.
Kannake	Installation ohjeen mukaisesti.
Max. suojaputkinippu koko	Max. 7 kappaletta, suojaputki Max. Ø 10 mm, seinämäpaksuus ≥ 2.0 mm
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta