

**PK-TUOTE OY**

PK-TUOTE OY
 TARRANTIE 12
 08500 LOHJA
 PUH. +358 40 4143518
 www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.
 5.1.2021

PIIRTÄJÄ
 MKY

PALOKATKON PALOLUOKKA
 EI60


PSAG-SL12

KOHDE

SISÄLTÖ
 KAAPELILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
 KAAPELINIPPU

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö
 palamattomalla materiaalilla
 ennen asennusta tarvittaessa.

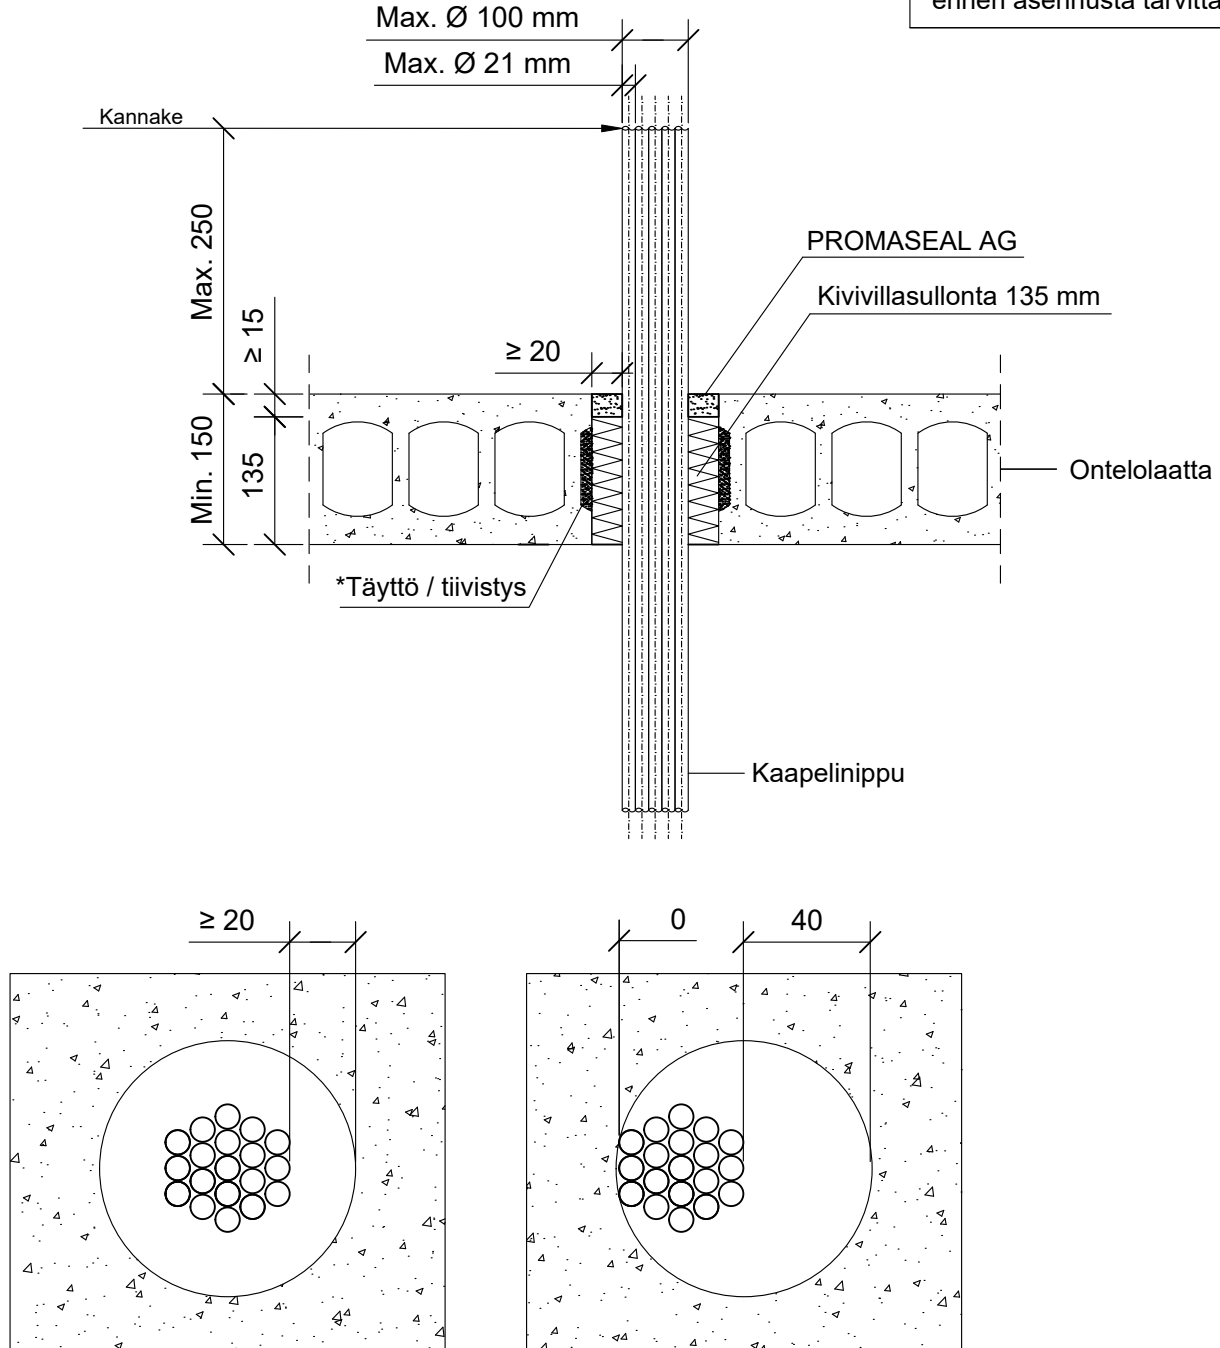

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA-16/0309
Min. aukon koko	Kaaelinipun halkaisija + min. 40 mm
Palokatkomassa	Promat Promaseal AG, yläpuolella välipohjarakennetta min. 15 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 135 mm
Kannake	Max. 250 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. kaaelinippu koko	Max. Ø 100 mm, kaapeli Max. Ø 21 mm
Etäisyydet	Aukon ja kaaelinipun välinen min. etäisyys 0 mm