



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pkтуote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI120

PSAG-SL16

PVM.

5.1.2021

PIIRTÄJÄ

MKY

PALOKATKON PALOLUOKKA


EI120

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö
palamattomalla materiaalilla
ennen asennusta tarvittaessa.

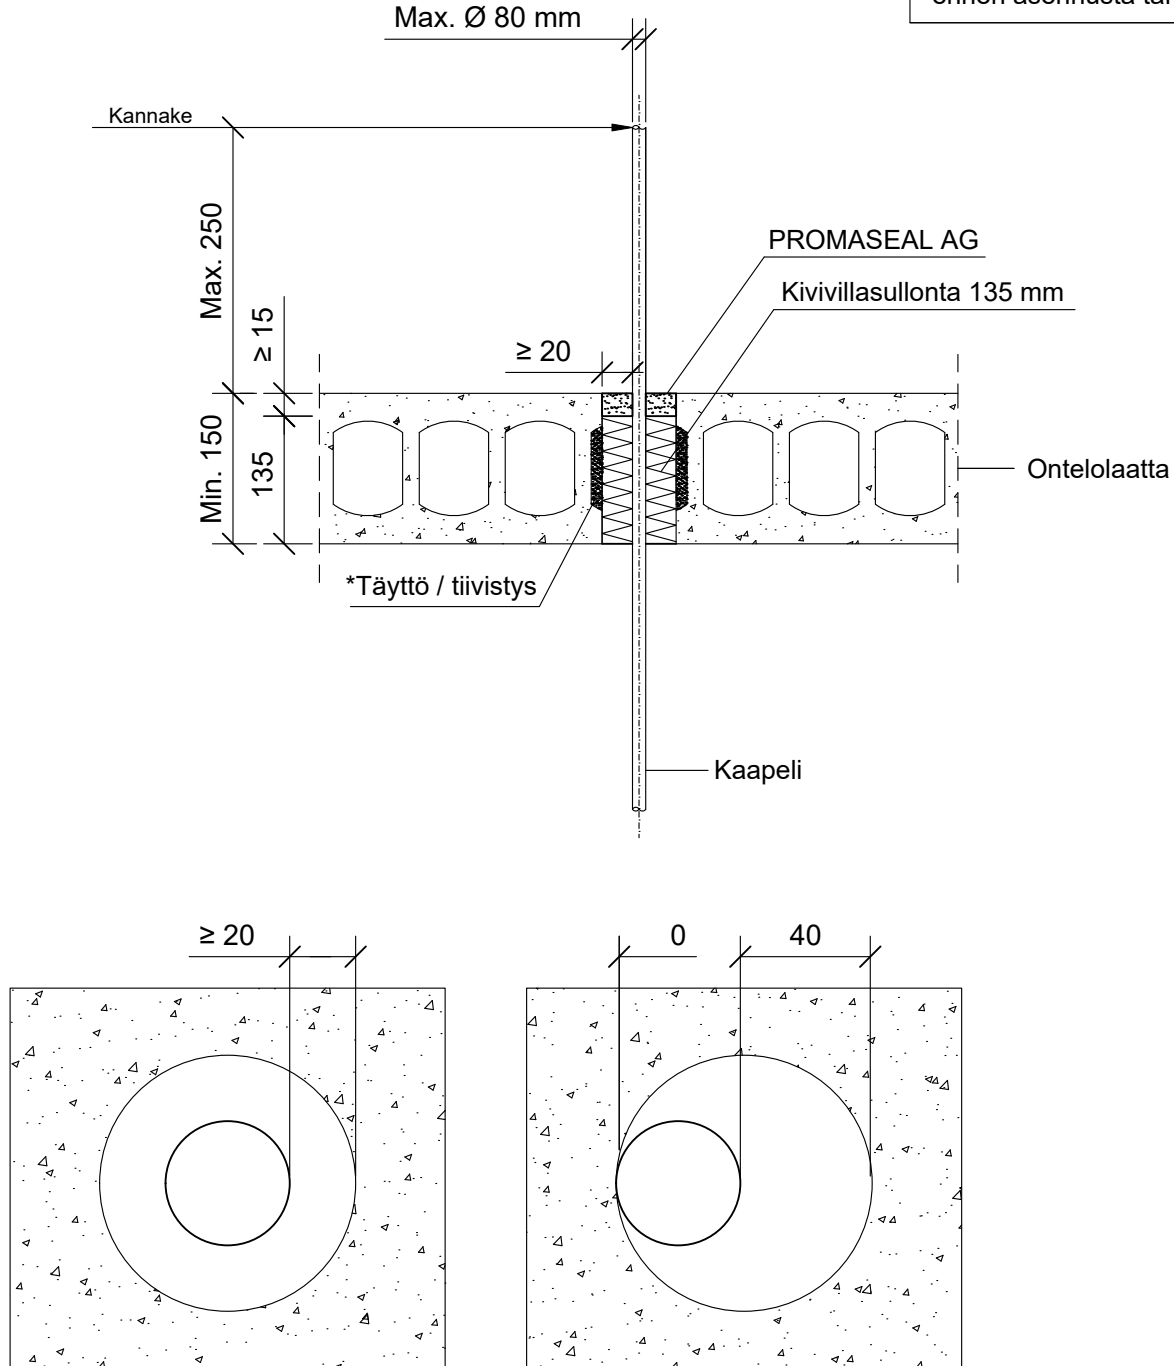

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA-16/0309
Min. aukon koko	Kaapelin halkaisija + min. 40 mm
Palokatkomassa	Promat Promaseal AG, yläpuolella välipohjarakennetta min. 15 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 135 mm
Kannake	Max. 250 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Kaapeli koko	Max. Ø 80 mm, min. Ø 50 mm
Etäisyydet	Aukon ja kaapelin välinen min. etäisyys 0 mm