



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

PSAG-SL17

5.1.2021

MKY


EI120

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIEN TIIVISTYS ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
MUOVINEN SUOJAPUTKI

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö
palamattomalla materiaalilla
ennen asennusta tarvittaessa.

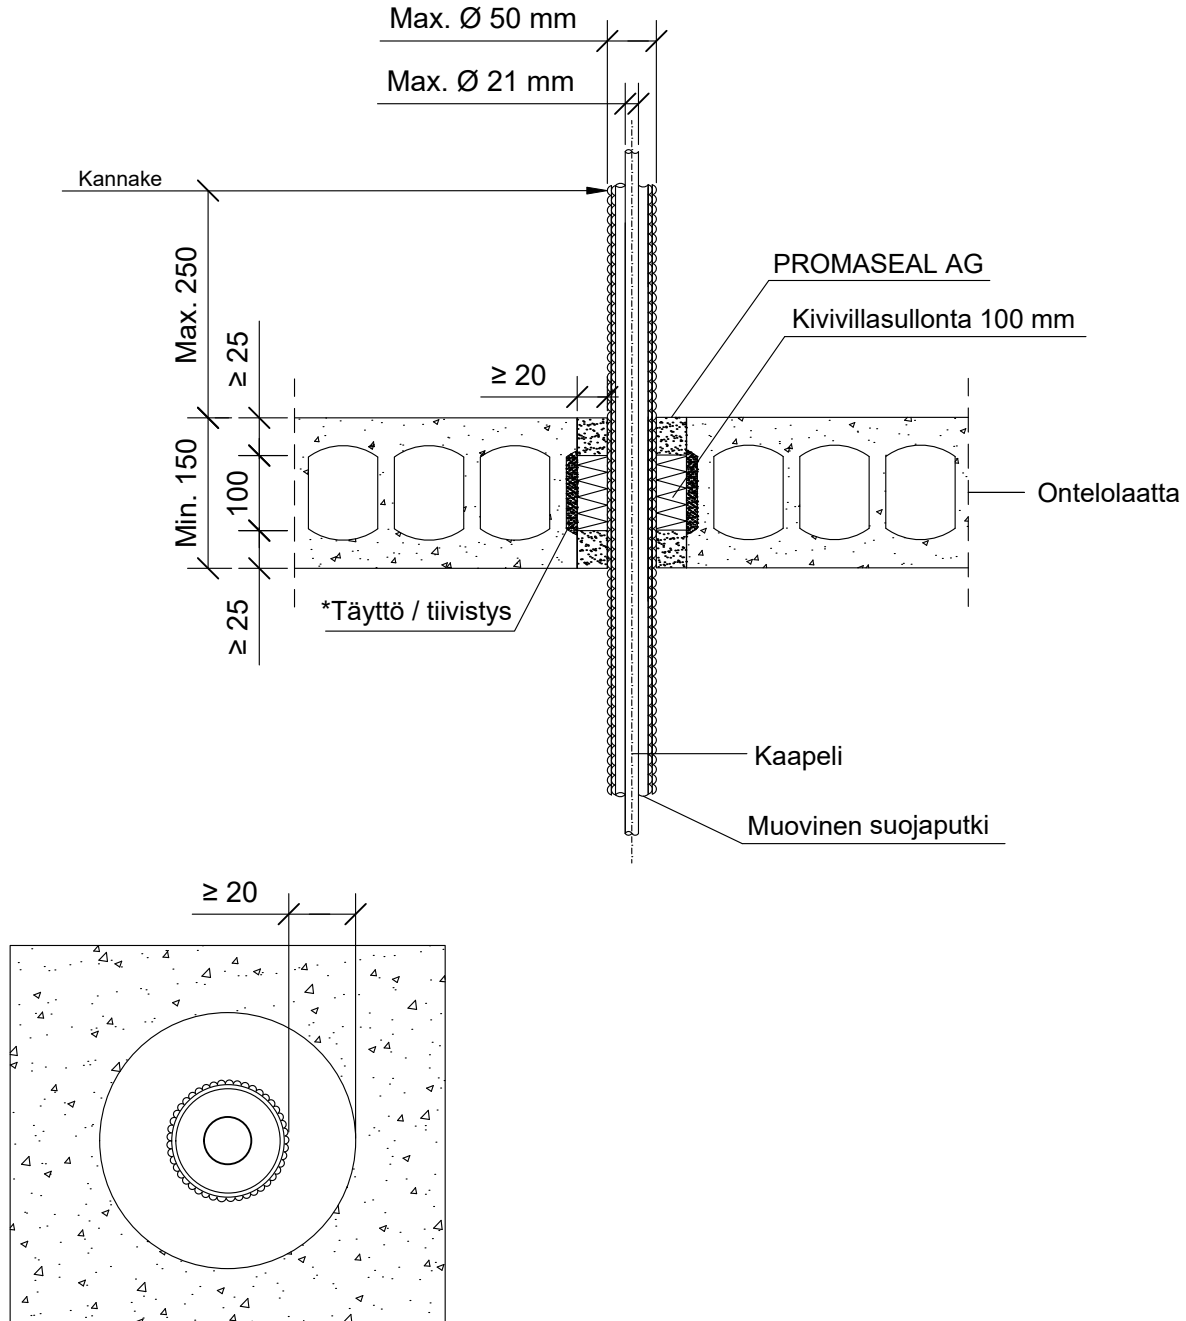

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA-16/0309
Min. aukon koko	Suoja-putken halkaisija + min. 40 mm
Palokatkomassa	Promat Promaseal AG, molemmin puolin välipohjarakennetta min. 25 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 100 mm
Kannake	Max. 250 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. suoja-putki koko	Suoja-putki Max. Ø 50 mm, kaapeli Max. Ø 21 mm
Etäisyydet	Aukon ja suoja-putken välinen min. etäisyys 20 mm