



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI120

PSAG-SL8

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

5.1.2021


MKY

EI120

KOHDE

SISÄLTÖ  
KAAPELILÄPIVIENTI BETONI VÄLIPOHJASSA  
MUOVINEN SUOJAPUTKI

MUUT HUOMIOT:

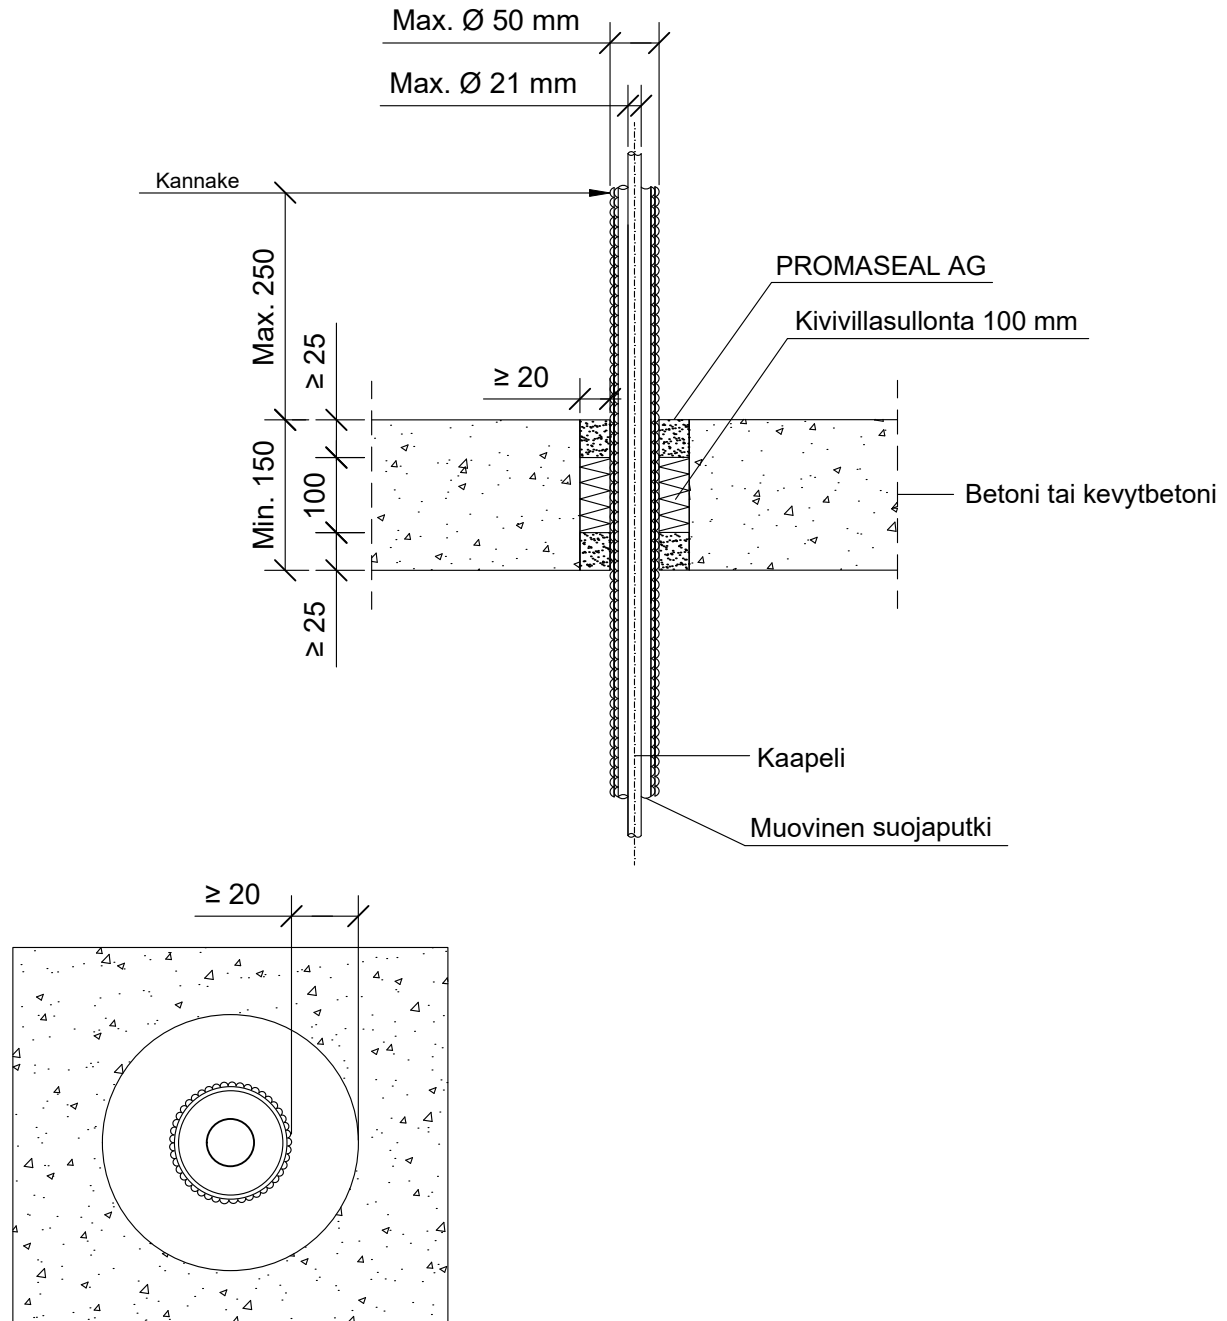

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA-16/0309
Min. aukon koko	Suoja-putken halkaisija + min. 40 mm
Palokatkomassa	Promat Promaseal AG, molemmin puolin välipohjarakennetta min. 25 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 100 mm
Kannake	Max. 250 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Max. suoja-putki koko	Suoja-putki Max. Ø 50 mm, kaapeli Max. Ø 21 mm
Etäisyydet	Aukon ja suoja-putken välinen min. etäisyys 20 mm