



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

PSAG-SL9

5.1.2021


MKY

EI120

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIEN TI BETONI VÄLIPOHJASSA
MUOVISET SUOJAPUTKI NIPUSSA

MUUT HUOMIOT:

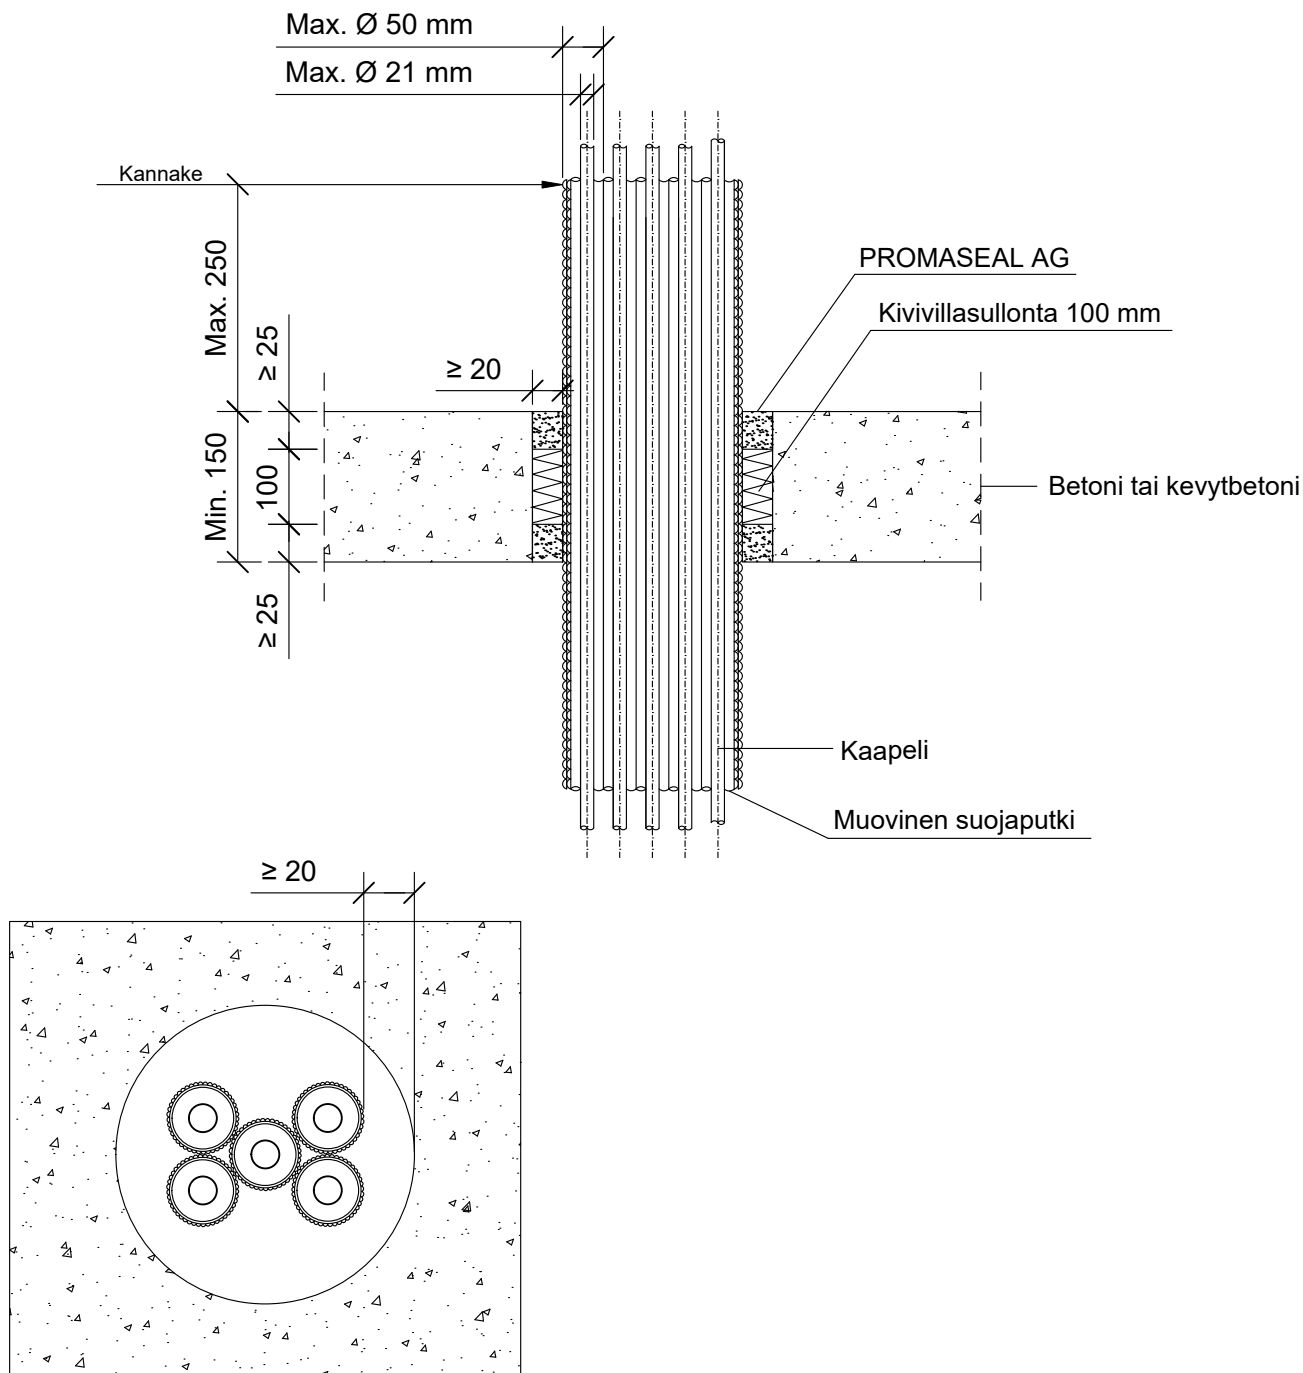

| | |
|---------------------------|---|
| Hyväksyntä / Asiakirja | ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA-16/0309 |
| Min. aukon koko | Suojaputkinipun halkaisija + min. 40 mm |
| Palokatkomassa | Promat Promaseal AG, molemmin puolin välipohjarakennetta min. 25 mm syvyydeltä. |
| Taustan täyttö | Kivivillasullonta 100 mm |
| Kannake | Max. 250 mm yläpuolella välipohjarakennetta. |
| Max. suojaputki koko | Suojaputki Max. Ø 50 mm, kaapeli Max. Ø 21 mm |
| Max. suojaputkinippu koko | Suojaputkia max. 5 kpl |
| Etäisyydet | Aukon ja suojaputken välinen min. etäisyys 20 mm |