PK-TUOTE OY	SUUNN. TYÖN NRO	OSASTOIVARAKENNE	DET
PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi		EI120	FLA2-SS1
	PVM. 5.1.2021	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI120

KOHDE	SISÄLTÖ
	KAAPELILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ

MUUT HUOMIOT:

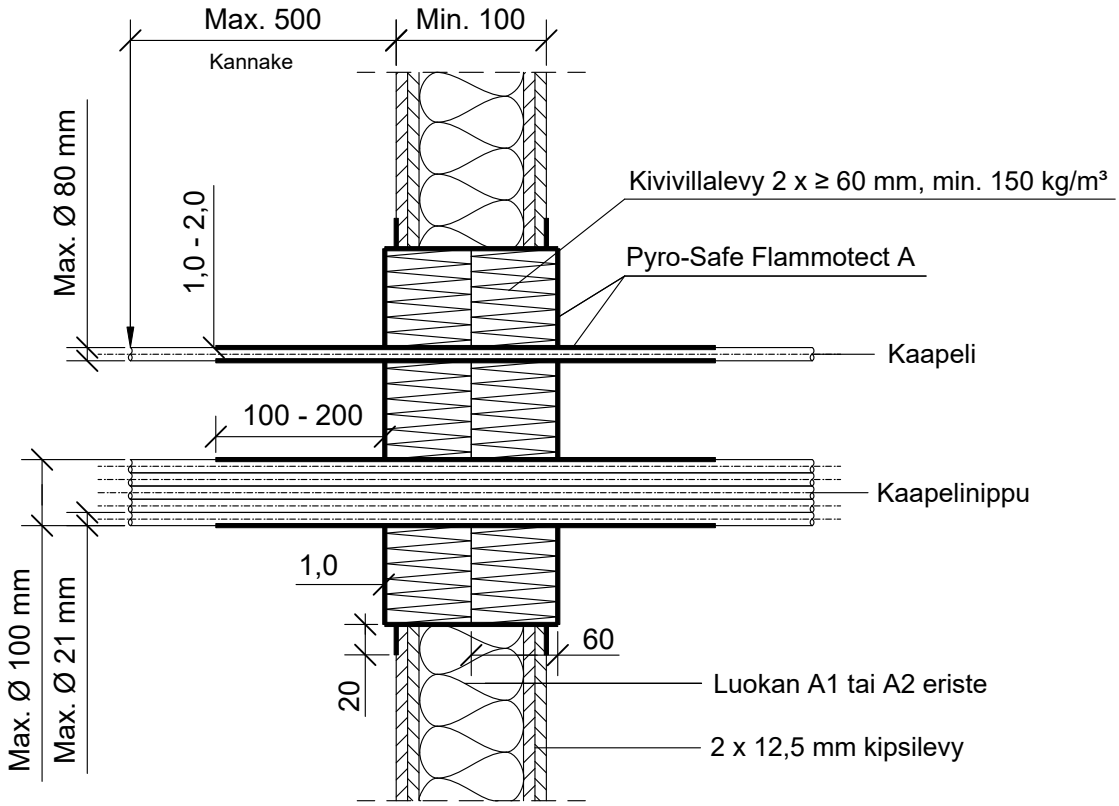

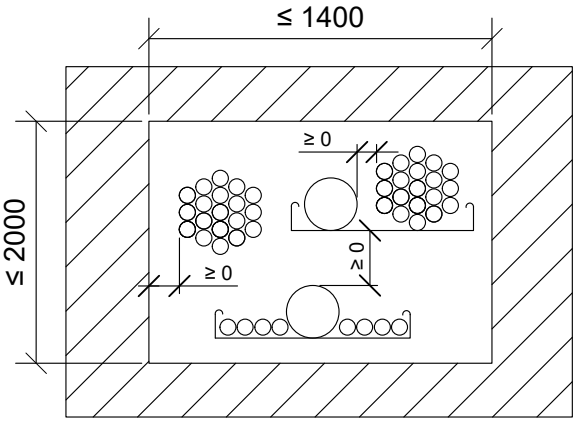

*Pituus molemmin puolin seinärakennetta villalevyn pinnasta, pinnoiteen syvyys villan sisäpuolelle min. 60 mm.
**Yksittäinen kaapeliläpivienti ilman kaapelihyllyä, jossa pinnoitteen syvyys villan sisäpuolelle min. 0 mm

Kaapelit, kaapeliniput.	Palokatkopinnoite: Pyro-Safe Flammotect A		
Max. koko	Paksuus	*Pituus	Paloluokka
**Ø 21 mm	1,0 mm	200 mm	EI120
Ø 21 mm	1,0 mm	100 mm	
Ø 80 mm	2,0 mm	200 mm	
Nippu Ø 100 mm, kaapeli Ø 21 mm	1,0 mm	100 mm	

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 14/0418
Max. aukon koko	1400 x 2000 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 1,0 mm. Kaapelin pinnoituksen paksuus 1,0 - 2,0 mm, pinnoitus molemmin puolin seinärakennetta.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin seinärakennetta. Tyhjien välien täyttö sullontavillallla.
Kaapelihylly	Kanssa tai ilman.
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta