



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.

20.08.2024

PIIRTÄJÄ

MKY

PALOKATKON PALOLUOKKA

EI120

BM-PL3


KOHDE

SISÄLTÖ

PUTKILÄPIVIENTI BETONI VÄLIPOHJASSA
TERÄS, RUOSTUMATON TERÄS, VALURAUTA TAI KUPARIPUTKI

MUUT HUOMIOT:

Putki voi kulkea 45° tai 90° kulmassa.

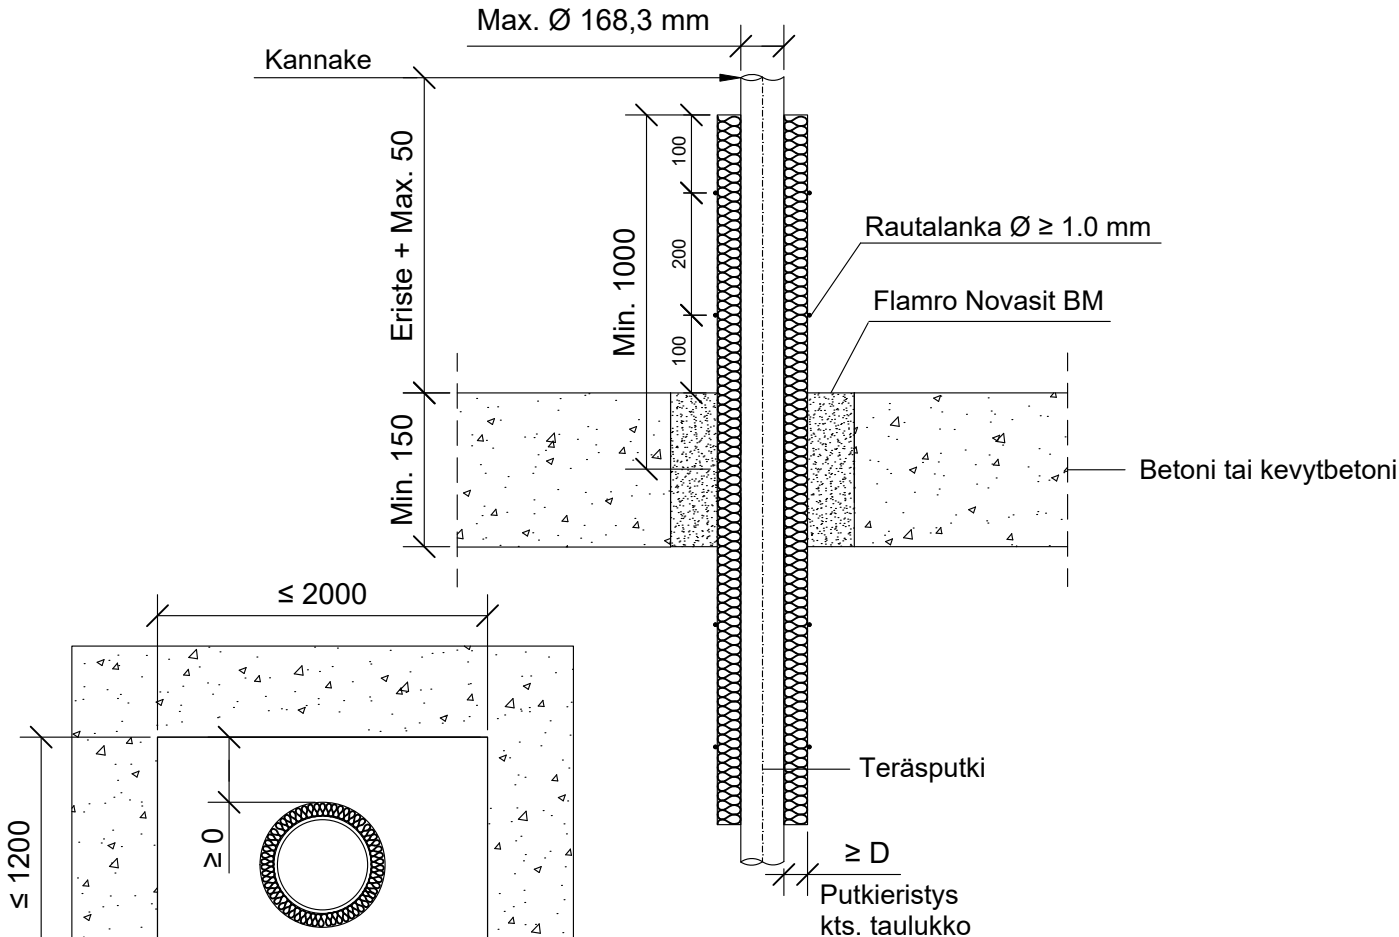

*Pituus molemmin puolin välipohjarakenteen keskeltä.

Teräs, ruostumaton teräs tai valurautaputki	Putkieristys: Kivivilla ≥ 150 kg/m ³	
	*Pituus	Paksuus (D)
Max. putki koko		
Ø 15 mm	≥ 250	≥ 22,5 mm
Ø 28 mm	≥ 500	≥ 26 mm
Ø 42 mm		≥ 19 mm
Ø 54 mm	≥ 750	≥ 38 mm
Ø 114,3 mm		≥ 33 mm
Ø 168,3 mm	≥ 1000	≥ 40 mm

Teräs, ruostumaton teräs tai valurautaputki	Putkieristys: Kivivilla ≥ 35 kg/m ³	
	*Pituus	Paksuus (D)
Max. putki koko		
Ø 15 mm	≥ 250	≥ 20 mm
Ø 28 mm	≥ 500	≥ 20 mm
Ø 42 mm		≥ 30 mm
Ø 54 mm	≥ 750	≥ 40 mm
Ø 114,3 mm		≥ 40 mm
Ø 168,3 mm	≥ 1000	≥ 40 mm

Kupariputki	Putkieristys: Kivivilla ≥ 150 kg/m ³	
Max. putki koko	*Pituus	Paksuus (D)
Ø 15 mm	≥ 250	≥ 22,5 mm
Ø 42 mm	≥ 500	≥ 19 mm
Ø 54 mm		≥ 38 mm
Ø 108 mm	≥ 1000	≥ 38 mm

Kupariputki	Putkieristys: Kivivilla ≥ 35 kg/m ³	
Max. putki koko	*Pituus	Paksuus (D)
Ø 15 mm	≥ 250	≥ 20 mm
Ø 28 mm	≥ 500	≥ 20 mm
Ø 42 mm		≥ 30 mm
Ø 54 mm	≥ 750	≥ 40 mm
Ø 88,9 mm		≥ 60 mm

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-22/0051
Max. aukon koko	1200 x 2000 mm
Palokatkomassa	Flamro Novasit BM, paksuus min. 150 mm
Putkieristys	Kivivilla ≥ 35 kg/m ³ / ≥ 150 kg/m ³ , sulamispiste ≥ 1000 °C. Rautalankakiinnitys.
Kannake	Eristeen pituus + max. 50 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta
CT-varaus	Mahdollistaa kaikki varauskoot, asennus CT-varauksen asennusohjeen mukaisesti.