



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

PVM.  
20.08.2024

PIIRTÄJÄ  
MKY

OSASTOIVARAKENNE

EI120

PALOKATKON PALOLUOKKA  
EI120

DET


BM-PL7

KOHDE

SISÄLTÖ  
PUTKILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA  
MUOVIPUTKI PVC, PP, PE

MUUT HUOMIOT:

\*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

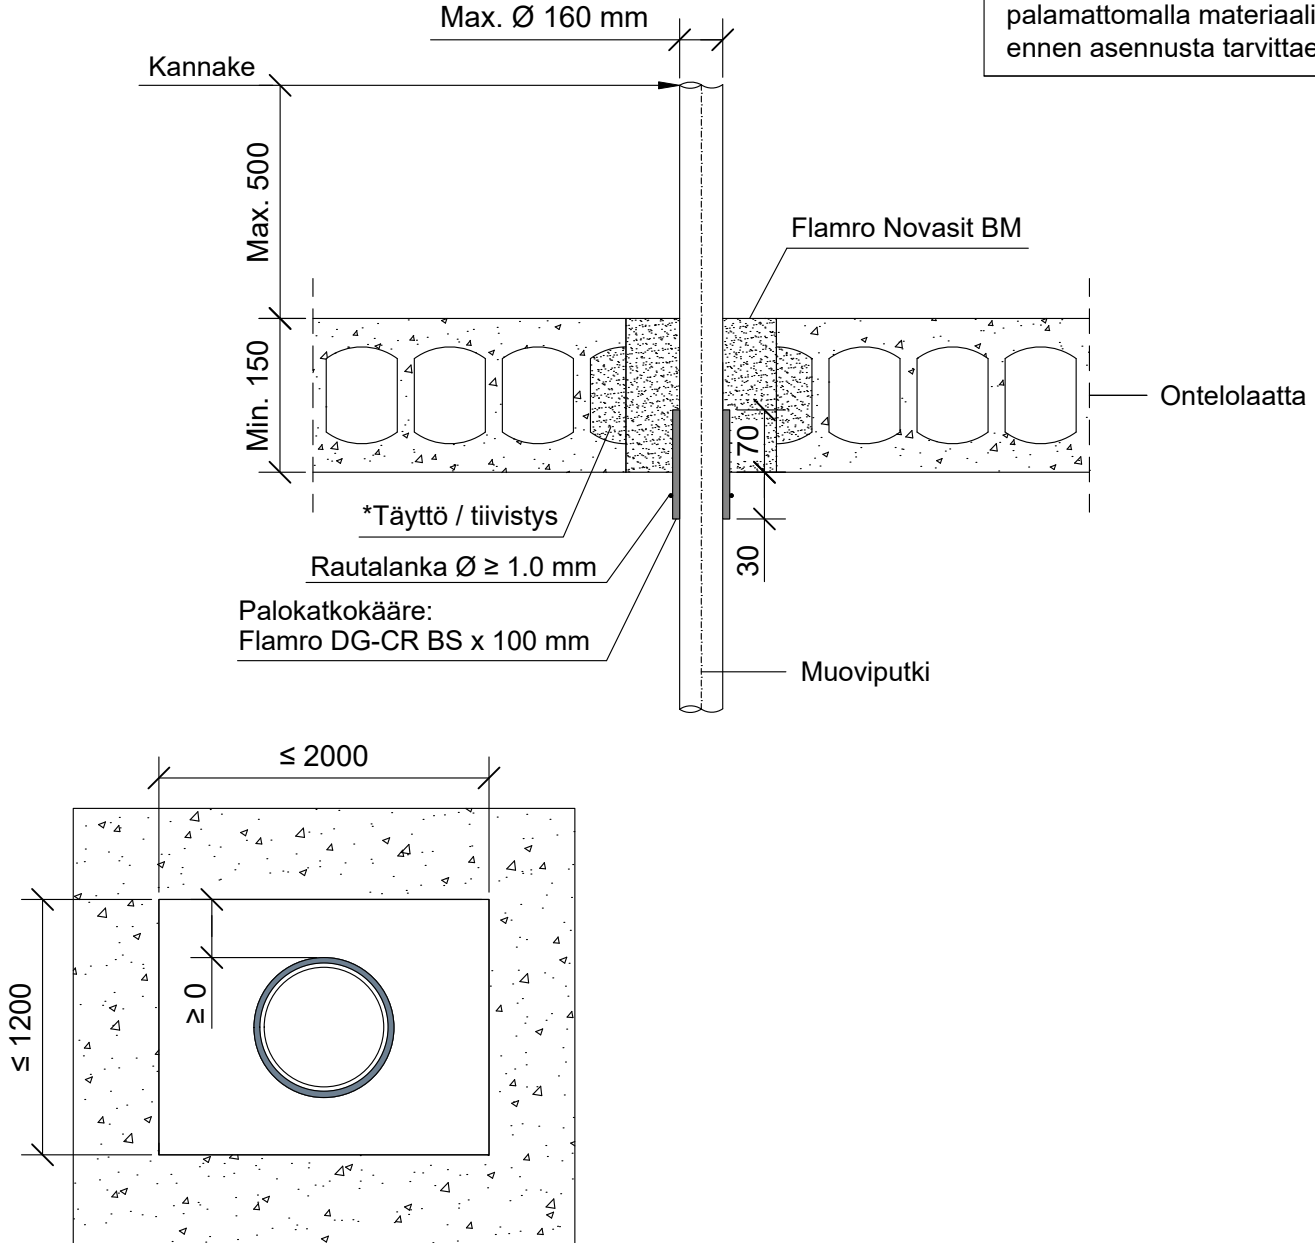

Muoviputki PVC, PP, PE	Palokatkokääre: Flamro DG-CR BS x 100 mm				
Max. koko	Kierrokset	Leveys	Ulkopuolella	Sisäpuolella	Paloluokka
Ø 50 mm	1	100 mm	30 mm	70 mm	EI120
Ø 80 mm	2				
Ø 110 mm	3				
Ø 135 mm	4				
Ø 160 mm	5				

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-22/0051, ETA-16/0268
Max. aukon koko	1200 x 2000 mm
Palokatkomassa	Flamro Novasit BM, paksuus min. 150 mm
Palokatkokääre	Flamro DG-CR BS x 100 mm, alapuolella välipohjarakennetta. Rautalankakiinnitys.
Kannake	Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta
CT-varaus	Mahdollistaa kaikki varauskoot, asennus CT-varauksen asennusohjeen mukaisesti.