


KOHDE

 SISÄLTÖ
 KAAPELILÄPIVIEN TI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA
 MUOVISET SUOJAPUTKET NIPUSSA, PE-HD "SPEED PIPES"

MUUT HUOMIOT:

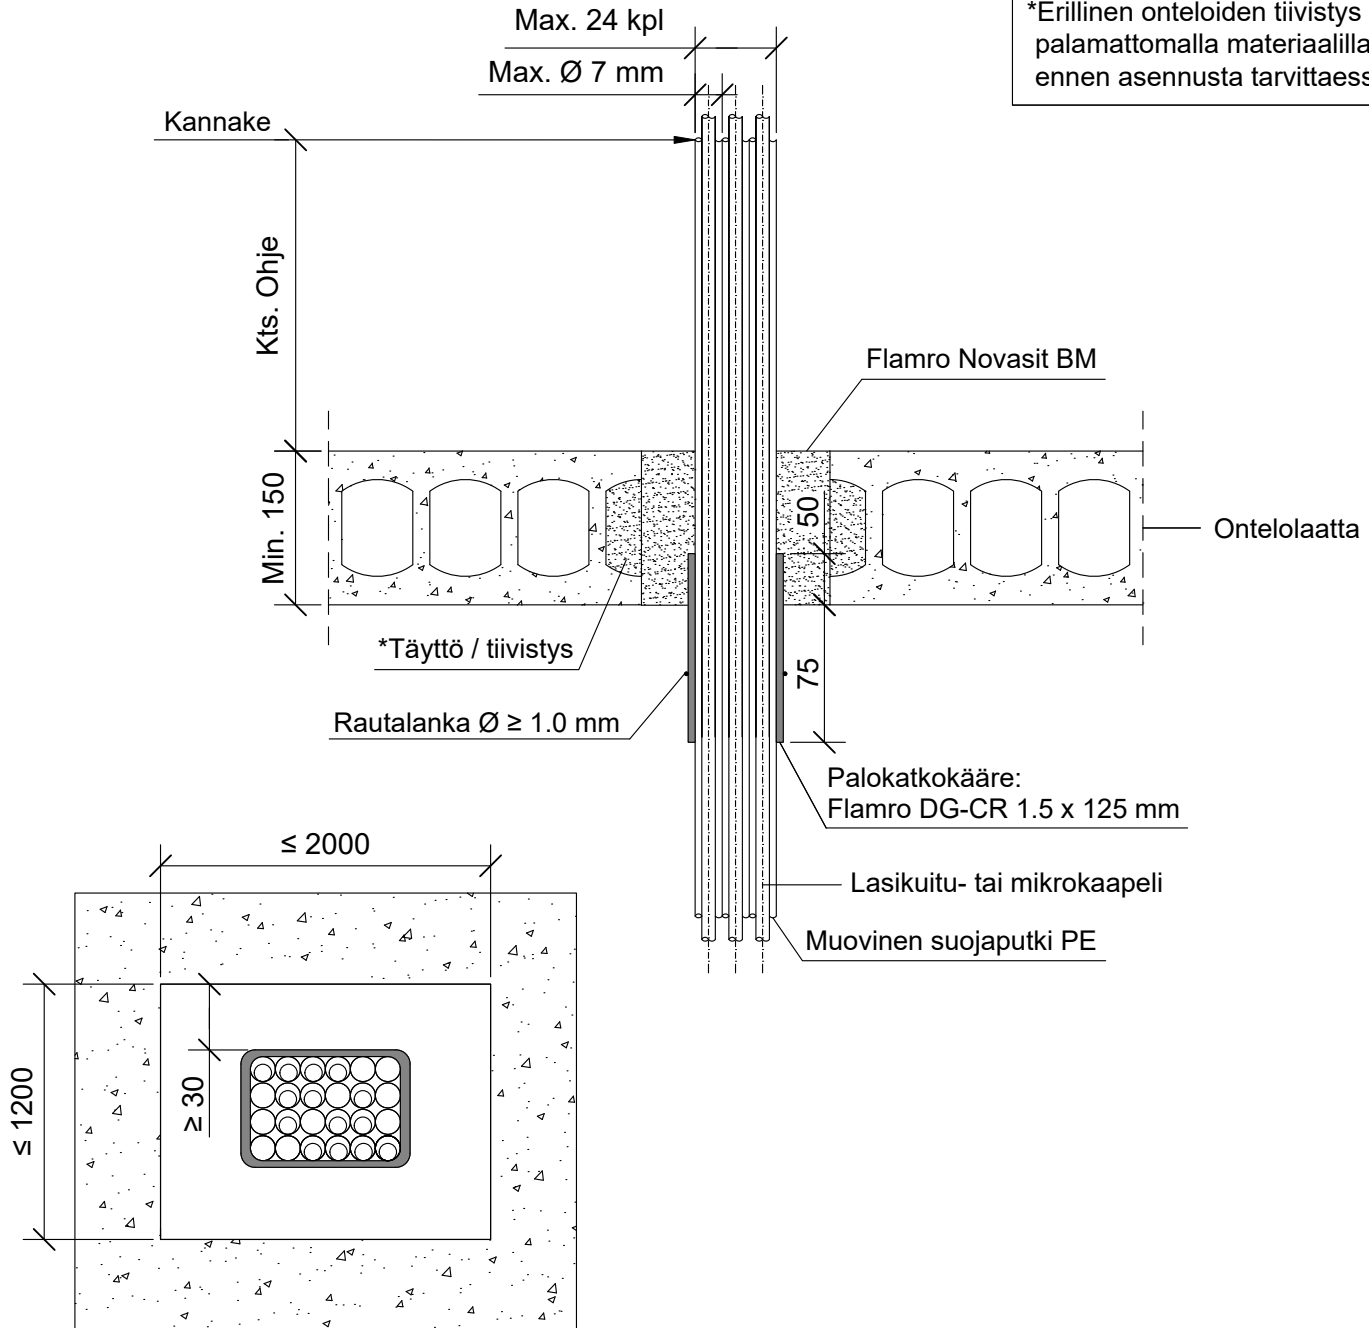

Muoviset suoja putket PE, "speed pipes"		Palokatkokääre: Flamro DG-CR 1.5 x 125 mm				
Max. koko	Seinäma paksuus	Kierrokset	Leveys	Ulkopuolella	Sisäpuolella	Paloluokka
24 x Ø 7 mm	≥ 1.5	2	125 mm	75 mm	50 mm	EI120
7 x Ø 10 mm	≥ 2.0					
5 x Ø 12 mm	≥ 2.0					

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-22/0051, ETA-16/0268
Max. aukon koko	1200 x 2000 mm
Palokatkomassa	Flamro Novasit BM paksuus min. 150 mm
Palokatkokääre	Flamro DG-CR 1.5 x 125 mm, alapuolella välipohjarakennetta. Rautalankakiinnitys.
Kannake	Installation ohjeen mukaisesti.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta
CT-varaus	Mahdollistaa kaikki varauskoot, asennus CT-varauksen asennusohjeen mukaisesti.