



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

PVM.
20.08.2024

PIIRTÄJÄ
MKY

OSASTOVARAKENNE

EI90

PALOKATKON PALOLUOKKA
EI90 EI120


DET

BM-SS1

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ

MUUT HUOMIOT:

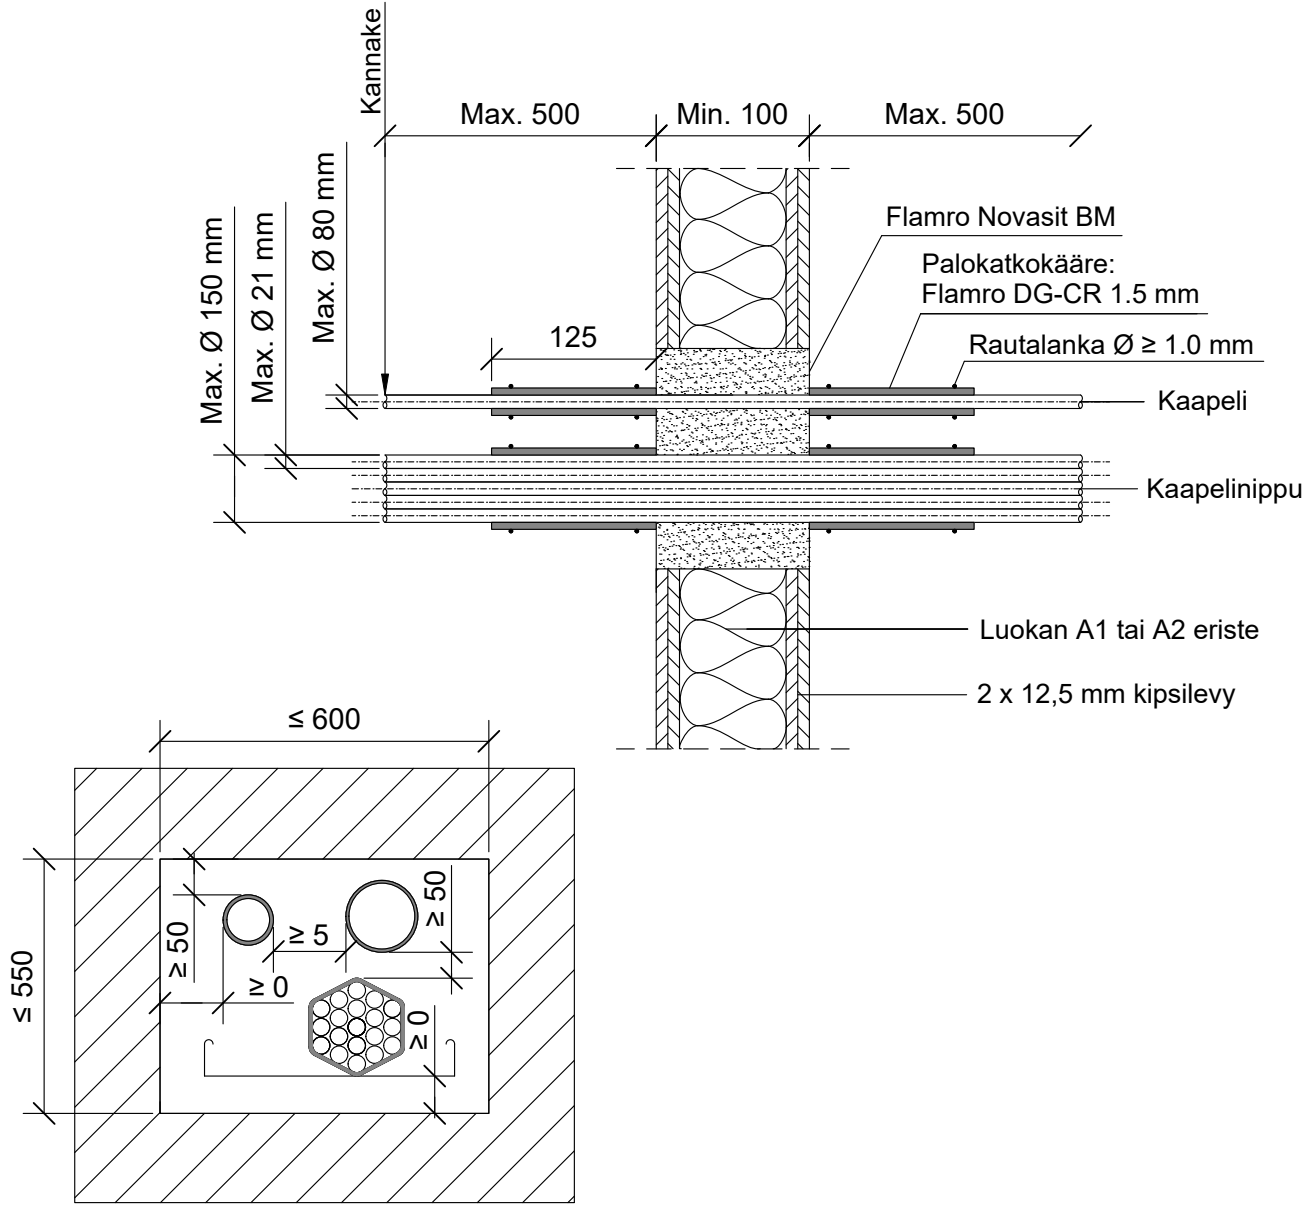

Kaapelit, kaapeliniiput.	Palokatkokääre: Flamro DG-CR 1.5				
	Kierrokset	Leveys	Ulkopuolella	Sisäpuolella	Paloluokka
Max. koko	-	-	-	-	EI90
Ø 21 mm	-	-	-	-	
Ø 50 mm	-	-	-	-	
Ø 80 mm	2 kierrosta	125 mm	125 mm	0 mm	EI120
Nippu Ø 150 mm, kaapeli Ø 21 mm	-	-	-	-	EI90
Nippu Ø 60 mm, kaapeli Ø 21 mm	-	-	-	-	EI90

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-16/0268, ETA-22/0051
Max. aukon koko	550 x 600 mm
Palokatkomassa	Flamro Novasit BM, paksuus min. 100 mm
Palokatkokääre	Flamro DG-CR 1.5 x 125 mm, molemmin puolin seinärakennetta. Rautalankakiinnitys.
Kaapelihyllyt	Kanssa tai ilman.
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta
CT-varaus	Mahdollistaa kaikki varauskoot, asennus CT-varauksen asennusohjeen mukaisesti.