



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

PVM.  
20.08.2024

PIIRTÄJÄ  
MKY

OSASTOIVARAKENNE

EI90

PALOKATKON PALOLUOKKA  
EI90 EI120


DET

BM-SS6

KOHDE

SISÄLTÖ  
KAAPELILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ

MUUT HUOMIOT:

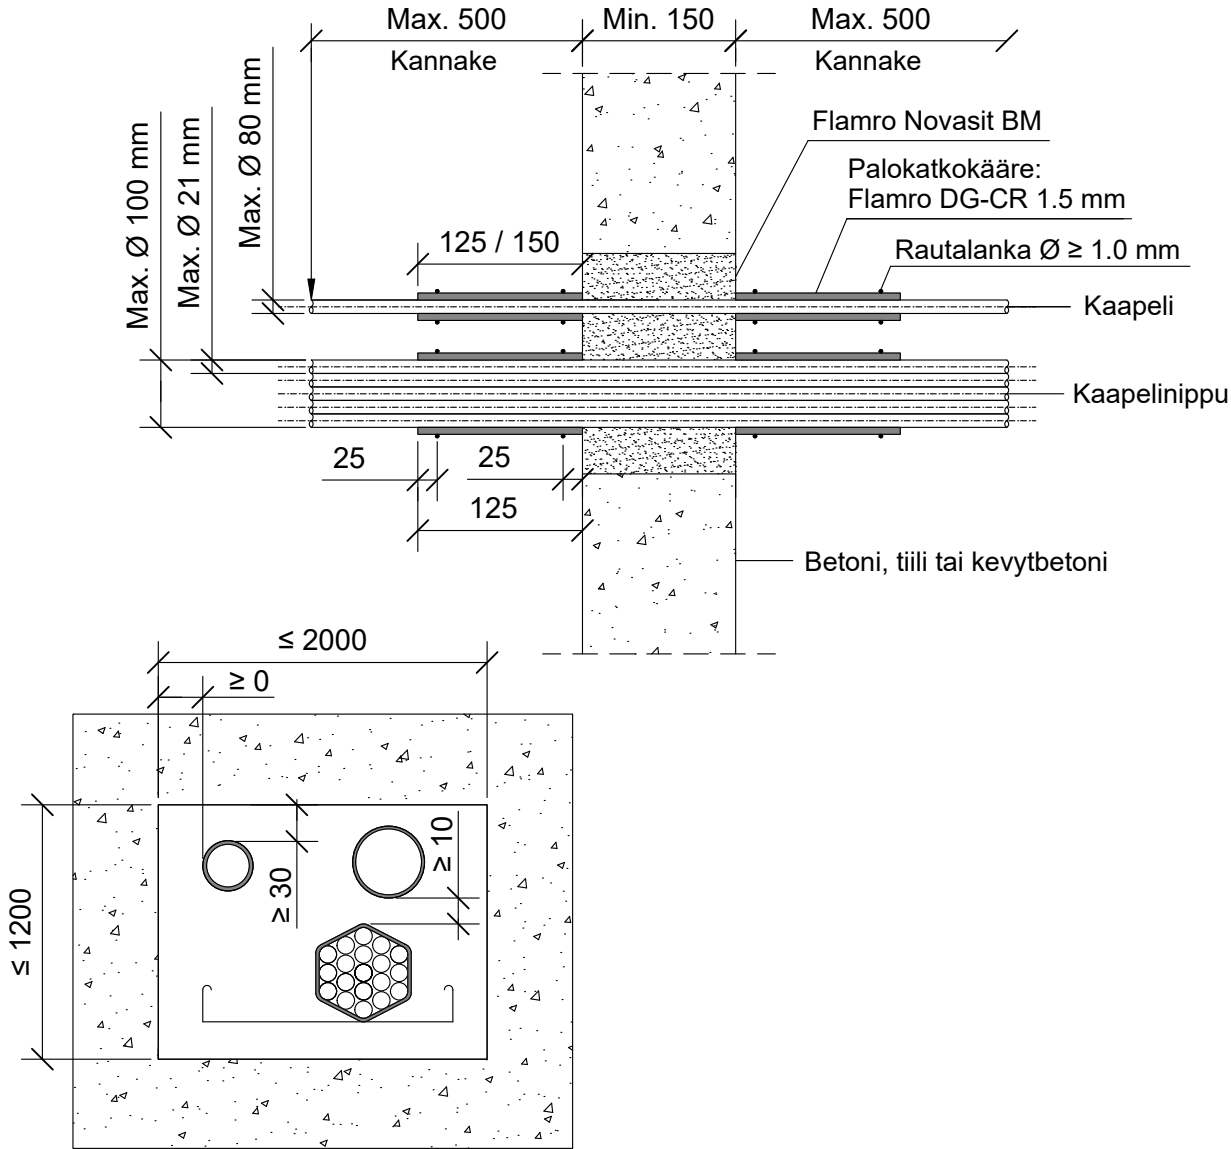

Kaapelit, kaapeliniiput.	Palokatkokääre: Flamro DG-CR 1.5				
	Kierrokset	Leveys	Ulkopuolella	Sisäpuolella	Paloluokka
Max. koko	-	-	-	-	EI120
Ø 32 mm	-	-	-	-	EI120
Ø 50 mm	2 + ≥ 45 mm	125 mm	125 mm	0 mm	EI120
Ø 80 mm		125 mm	125 mm		EI90
Ø 80 mm		150 mm	150 mm		EI120
Nippu Ø 100 mm, kaapeli Ø 21 mm	1 + ≥ 45 mm	125 mm	125 mm		EI120

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-16/0268, ETA-22/0051
Max. aukon koko	1200 x 2000 mm
Palokatkomassa	Flamro Novasit BM, paksuus min. 150 mm
Palokatkokääre	Flamro DG-CR 1.5 x 125 / 150 mm, molemmin puolin seinärakennetta. Rautalankakiinnitys.
Kaapelihyllyt	Kanssa tai ilman.
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta
CT-varaus	Mahdollistaa kaikki varauskoot, asennus CT-varauksen asennusohjeen mukaisesti.