



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

PVM.

10.09.2024

PIIRTÄJÄ

MKY

OSASTOIVARAKENNE

EI90

PALOKATKON PALOLUOKKA

EI90 EI120


DET

FLA-2x50-PL1

KOHDE

SISÄLTÖ  
PUTKILÄPIVIENTI BETONI VÄLIPOHJASSA  
MUOVIPUTKI

MUUT HUOMIOT:

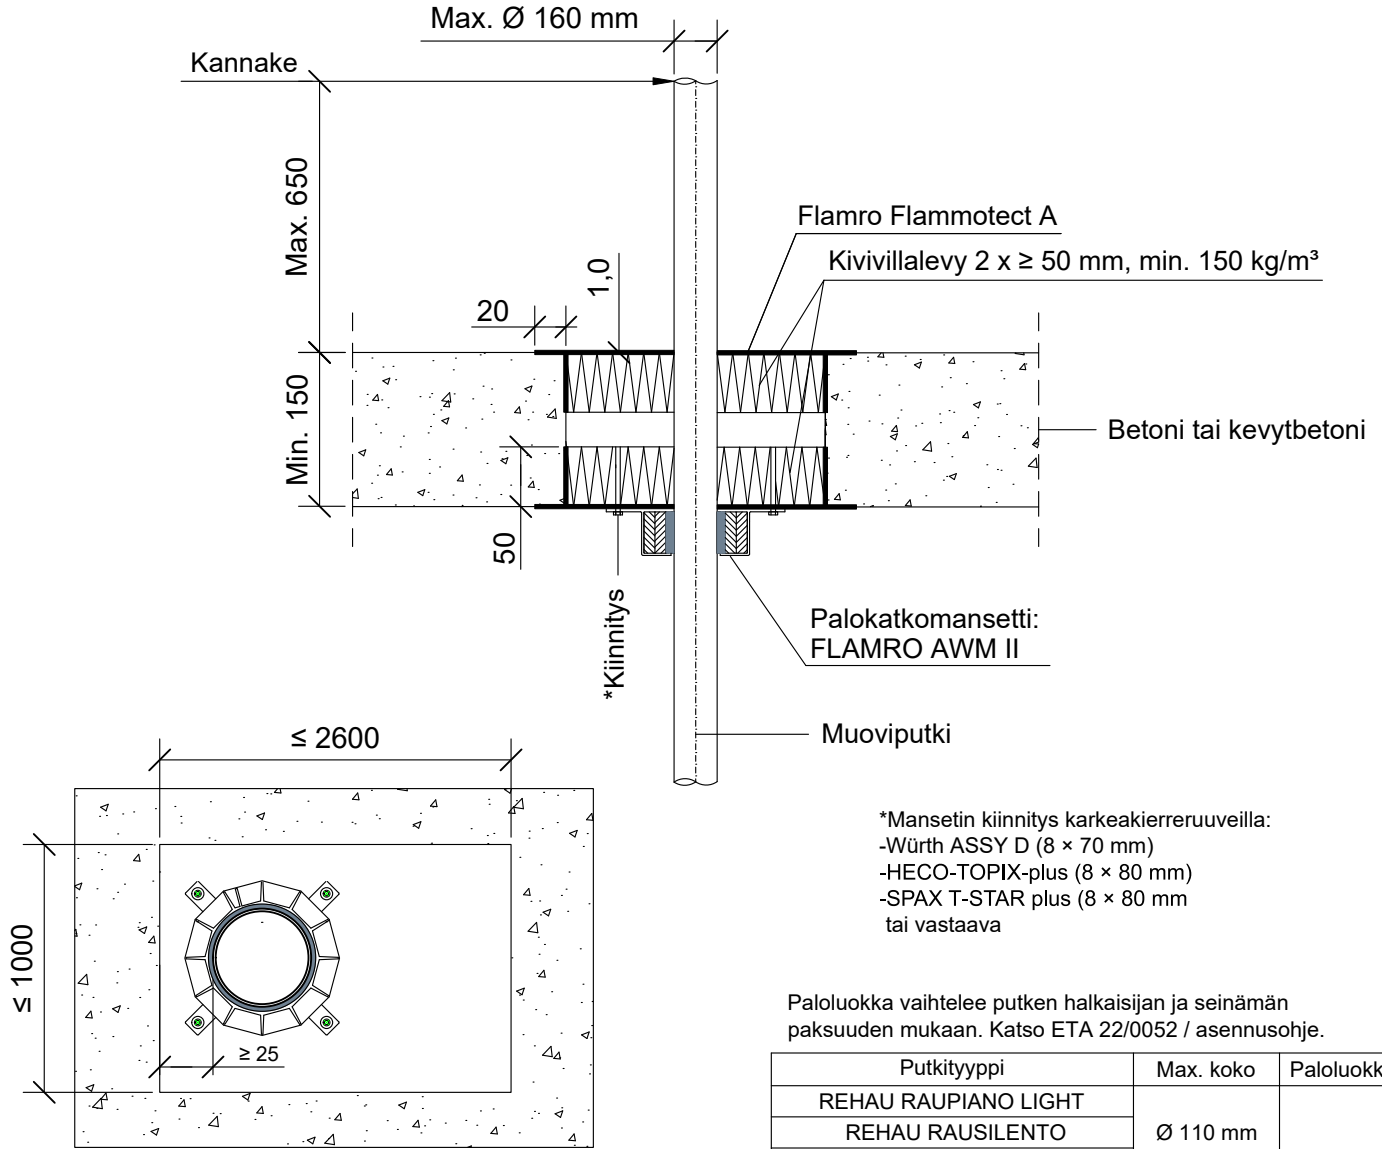

\*Mansetin kiinnitys karkeakierruilla:  
-Würth ASSY D (8 x 70 mm)  
-HECO-TOPIX-plus (8 x 80 mm)  
-SPAX T-STAR plus (8 x 80 mm)  
tai vastaava

Paloluokka vaihtelee putken halkaisijan ja seinämän paksuuden mukaan. Katso ETA 22/0052 / asennusohje.

Putkityyppi	Max. koko	Seinämän paksuus	Paloluokka
Muoviputki PVC	Ø 32 - 90 mm	1.8 - 12.3 mm	EI90
	Ø 110 - 160 mm	1.8 - 11.9 mm	EI90 - EI120
Muoviputki PE-HD, ABS, SAN+PVC	Ø 32 - 160 mm	1.8 - 14.6 mm	EI90
			EI90
			EI90
Muoviputki PP	Ø 32 - 160 mm	1.8 - 14.6 mm	EI90 - EI120

Putkityyppi	Max. koko	Paloluokka
REHAU RAUPIANO LIGHT	Ø 110 mm	EI90
REHAU RAUSILENTO		
CONEL DRAIN		
Geberit Silent db20, Pro, PP	Ø 160 mm	EI120
POLOPLAST POLO-KAL NG / XS		
POLOPLAST POLO-KAL 3S	Ø 110 mm	EI90
Wavin Sitech+	Ø 160 mm	
GF Silenta Premium	Ø 110 mm	EI90
Hakan Silenta Premium		
Valsir Triplus		

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 22/0052, ETA 17/0753
Max. aukon koko	1000 x 2600 mm / ei määritetty x 800 mm
Palokatkonpinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 1,0 mm.
Palokatkomansetti	Flamro AWM II
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin välipohjarakennetta. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Kannake	Max. 650 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta