PK-TUOTE OY	SUUNN. TYÖN NRO	OSASTOIVARAKENNE	DET
PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi		EI30	FLA1-PS10
	PVM. 22.08.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI30

KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ
KOMPOSIITTIPUTKI SOLUKUMIERISTEELLÄ

MUUT HUOMIOT:

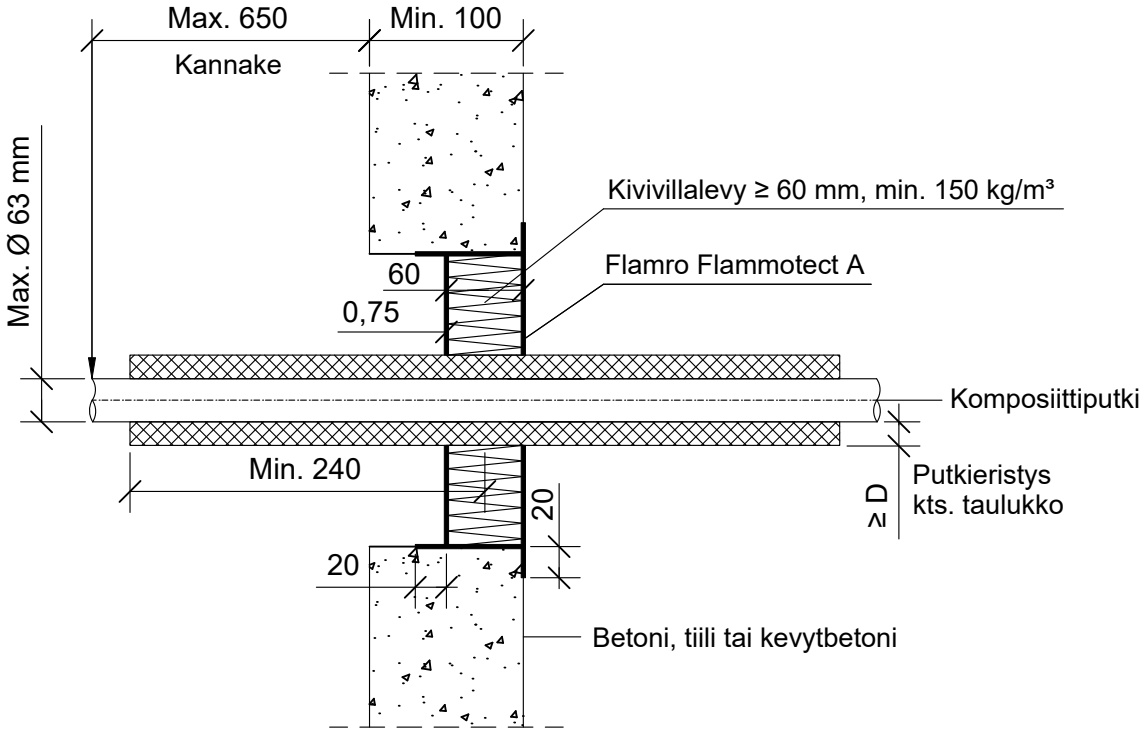

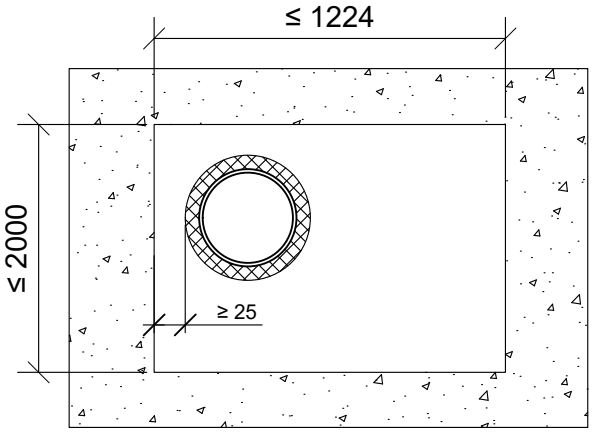

*Pituus molemmin puolin seinärakennetta villalevyn keskeltä.

Komposiittiputki Henco	Putkieristys: Armaflex Protect		
Max. putki koko	*Pituus	Paksuus (D)	Paloluokka
Ø 12 mm	≥ 240 mm	≥ 13 mm	EI30
Ø 32 mm			
Ø 63 mm		≥ 26 mm	

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 22/0052
Max. aukon koko	2000 mm x 1224 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 0,75 mm.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle seinän kanssa samaan pintaan. Tyhjien välien täyttö sullontavillallla.
Putkieristys	Armaflex Protect
Kannake	Max. 650 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta