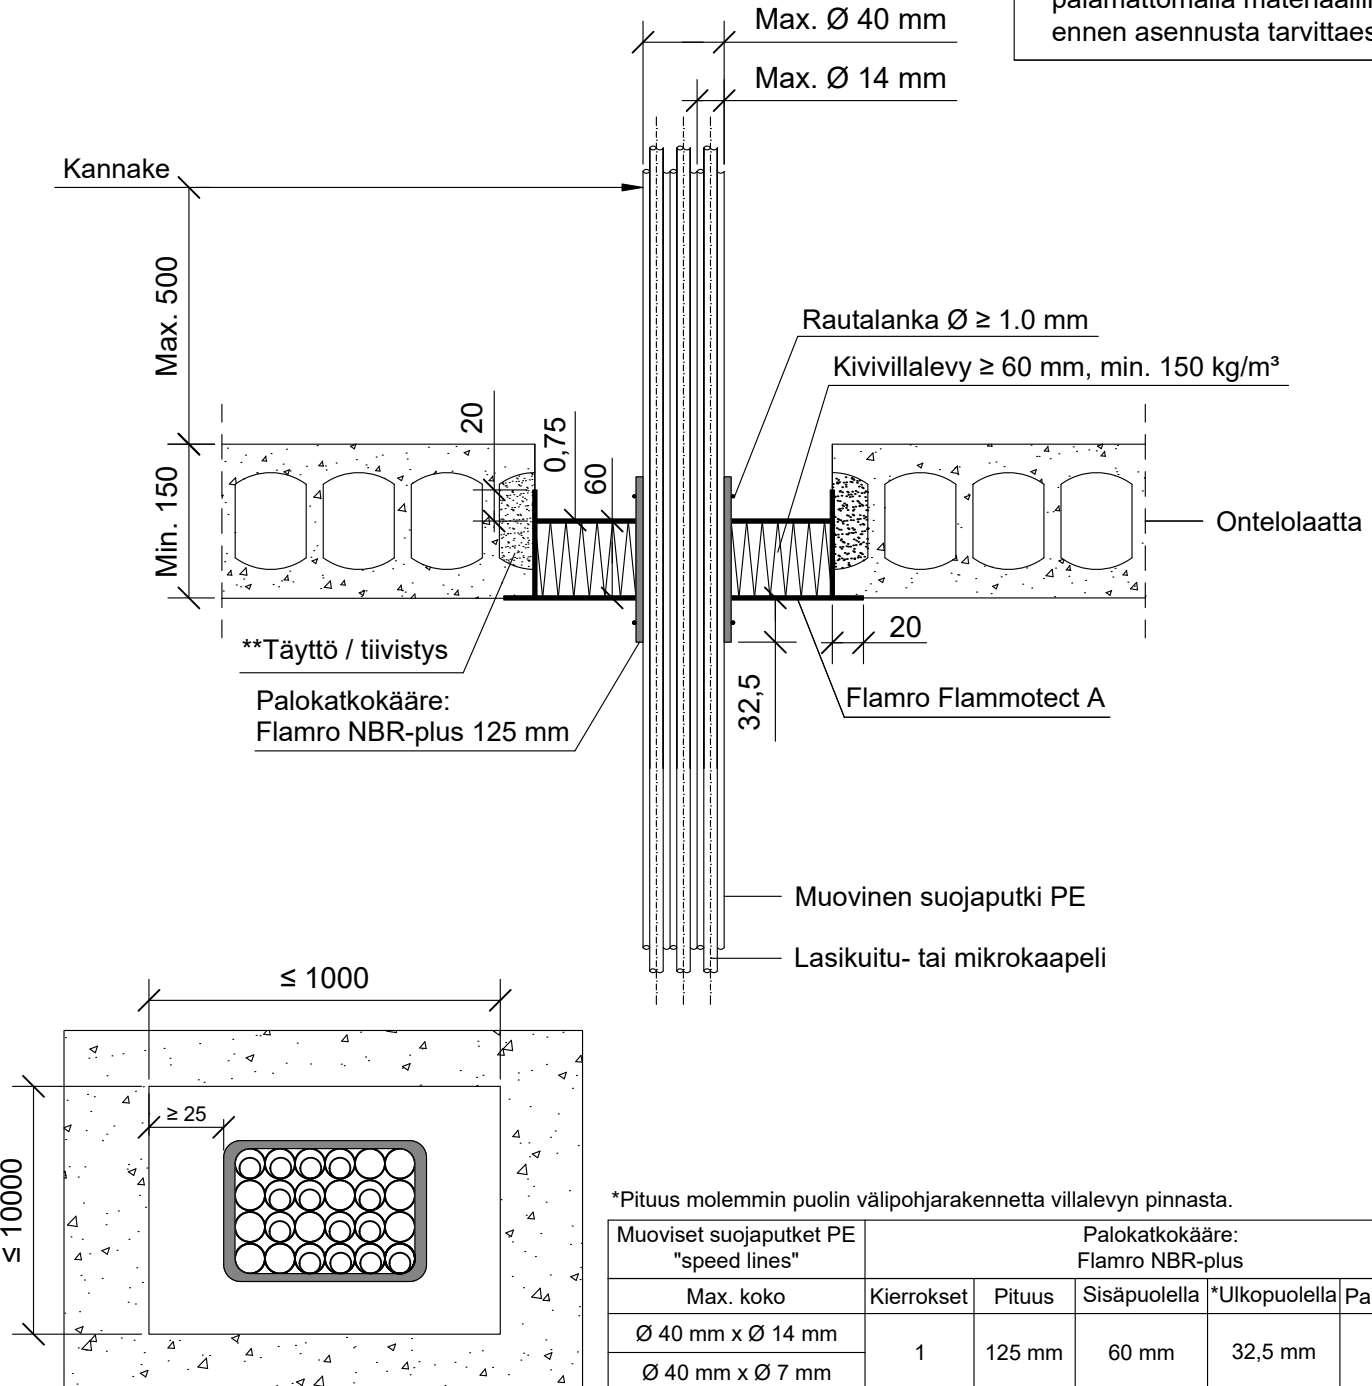


KOHDE

 SISÄLTÖ  
 KAAPELILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA  
 MUOVISET SUOJAPUTKET NIPUSSA, PE-HD "SPEED PIPES"

MUUT HUOMIOT:

 \*\*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö  
 palamattomalla materiaalilla  
 ennen asennusta tarvittaessa.


Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 22/0052, ETA 21/0461
Max. aukon koko	10000 mm x 10000 mm
Palokatkonpinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 0,75 mm.
Palokatkokääre	Flamro NBR-plus 125 mm, taulukon mukaisest. Rautalankakiinnitys.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m <sup>3</sup> . Asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle, villalevy voi olla missä kohtaa vain välipohjarakennetta. Tyhjiä välejä täytetään sullontavillalla.
Kannake	Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta