PK-TUOTE OY	SUUNN. TYÖN NRO	OSASTOIVARAKENNE	DET
PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi		EI120	FLA2-SL2
	PVM. 22.08.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI120

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI BETONI VÄLIPOHJASSA

MUUT HUOMIOT:

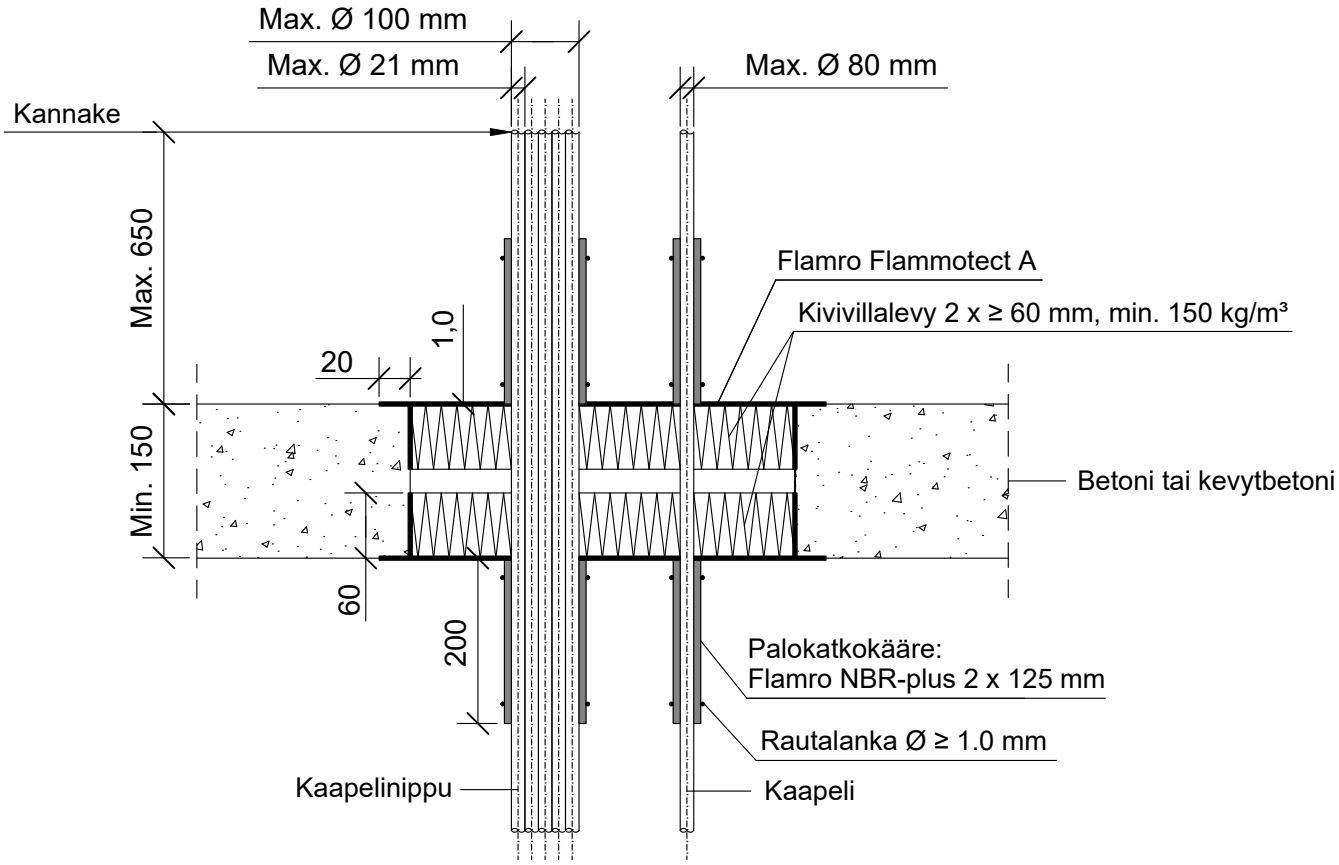

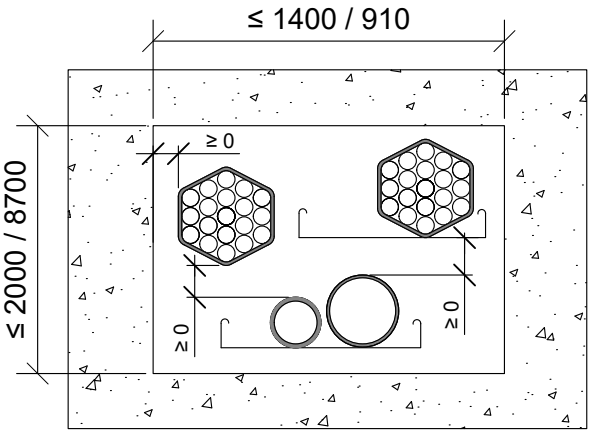

*Pituus molemmin puolin välipohjarakennetta villalevyn pinnasta.

Kaapelit, kaapeliniput	Palokatkokääre: Flamro NBR-plus				
Max. koko	Pituus	Kierrokset	Sisäpuolella	*Ulkopuolella	Paloluokka
Ø 21 mm	2 x 125 mm, limitys 25 mm	2 + 45 mm	0 mm	200 mm	EI120
Ø 50 mm					
Ø 80 mm					
Nippu Ø 100 mm, kaapeli Ø 21 mm					

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 22/0052, ETA 21/0461
Max. aukon koko	1400 x 2000 mm / 910 x 8700 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 1,0 mm.
Palokatkokääre	Flamro NBR-plus 2 x 125 mm, molemmin puolin välipohjarakennetta. Rautalankakiinnitys.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin välipohjarakennetta. Tyhjien välien täyttö sullontavillallla.
Kaapelihylly	Kanssa tai ilman.
Kannake	Max. 650 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta