

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

E1120

PVM.

17.09.2024

PIIRTÄJÄ

MKY

PALOKATKON PALOLUOKKA



E1120

AWM-PS10

KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ
MUOVIPUTKI PVC-U, PE-HD, PP-H

MUUT HUOMIOT:

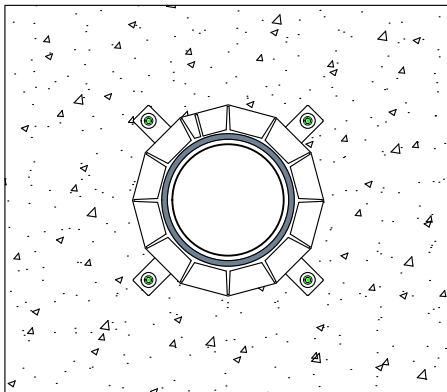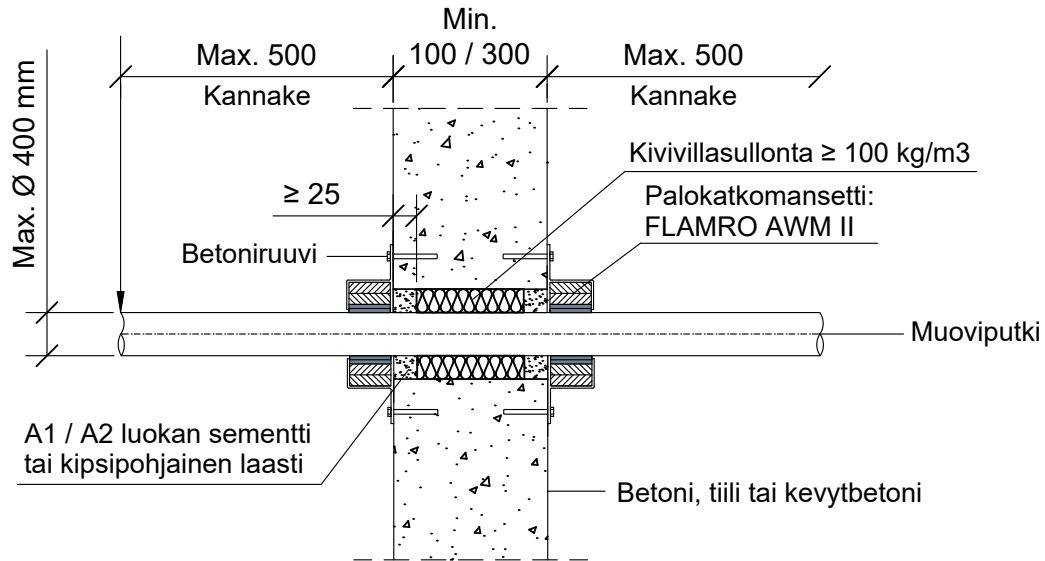

*Seinärakenteen paksuus min. 300 mm

Putkityyppi	Max. koko	Seinämän paksuus	Paloluokka
Muoviputki PVC	Ø 180 - 200 mm	4.0 - 9.6 mm	E1120
	*Ø 225 - 400 mm	5.0 - 11.7 mm	
Muoviputki PE-HD	Ø 180 - 200 mm	4.9 - 11.4 mm	
	*Ø 225 - 400 mm	9.8 - 22.7 mm	
Muoviputki PP-H	Ø 180 - 200 mm	4.9 - 18.2 mm	

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 17/0753
Max. aukon koko	Putken halkaisija + max. 40 mm. Putken aukon välinen rako max. 20 mm.
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti, molemmin puolin rakennetta min. 25 mm.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta min. 100 kg/m3.
Palokatkomansetti	FLAMRO AWM II
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.