

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.
17.09.2024

PIIRTÄJÄ
MKY



PALOKATKON PALOLUOKKA
EI120

AWM-PS11

KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ
MUOVIPUTKI KULMA-ASENNUS

MUUT HUOMIOT:

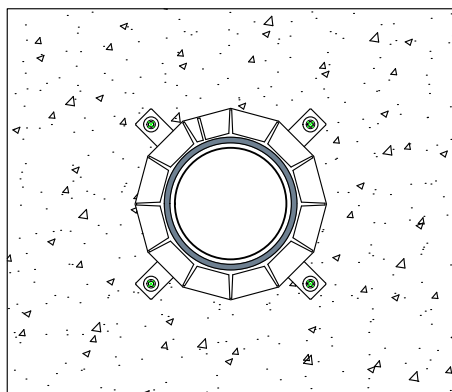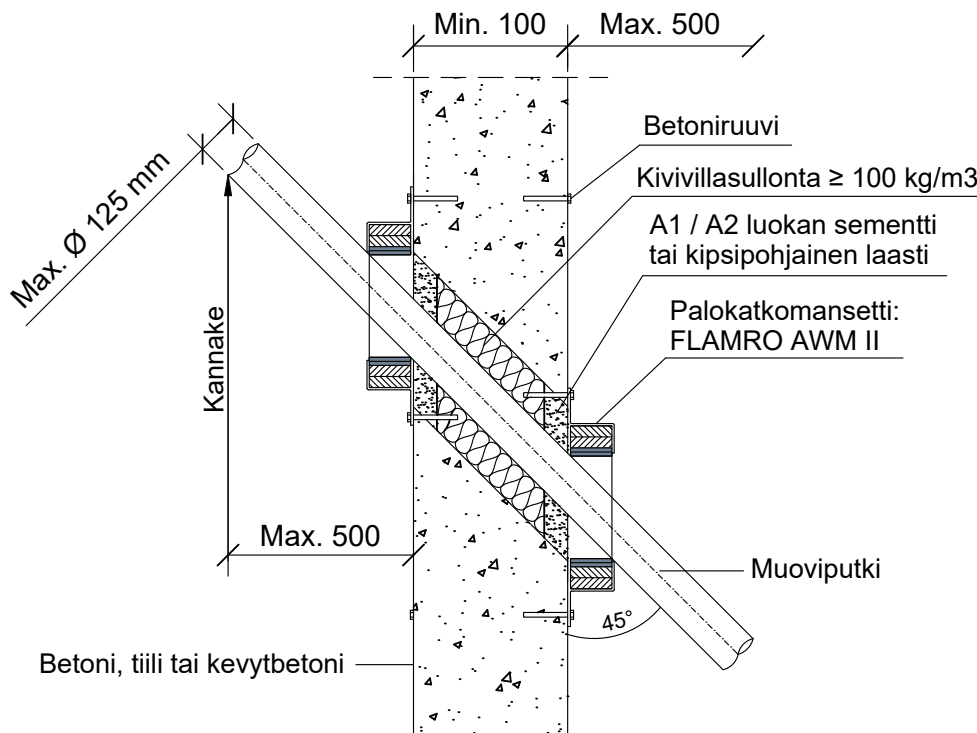

Putkityyppi	Max. koko	Seinämän paksuus	Pe-vahtoeriste paksuus	Paloluokka
POLO-KAL 3S	Ø 75 mm	3.8 mm	paksuus 4,0 mm	EI120
	Ø 125 mm	5.3 mm	- paksuus 4,0 mm	

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 17/0753
Max. aukon koko	Putken halkaisija + max. 40 mm. Putken aukon välinen rako max. 20 mm.
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti, molemmin puolin rakennetta min. 25 mm.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta min. 100 kg/m ³ .
Palokatkomansetti	FLAMRO AWM II
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.