

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI90

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

AWM-PS12

17.09.2024



MKY

EI90 EI120

KOHDE

SISÄLTÖ
PUTKILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ
ESIERISTETTY MUOVIPUTKI GF COOLFIT

MUUT HUOMIOT:

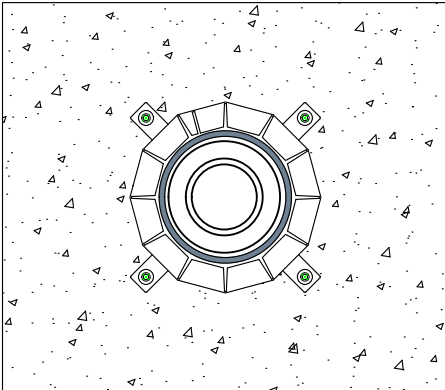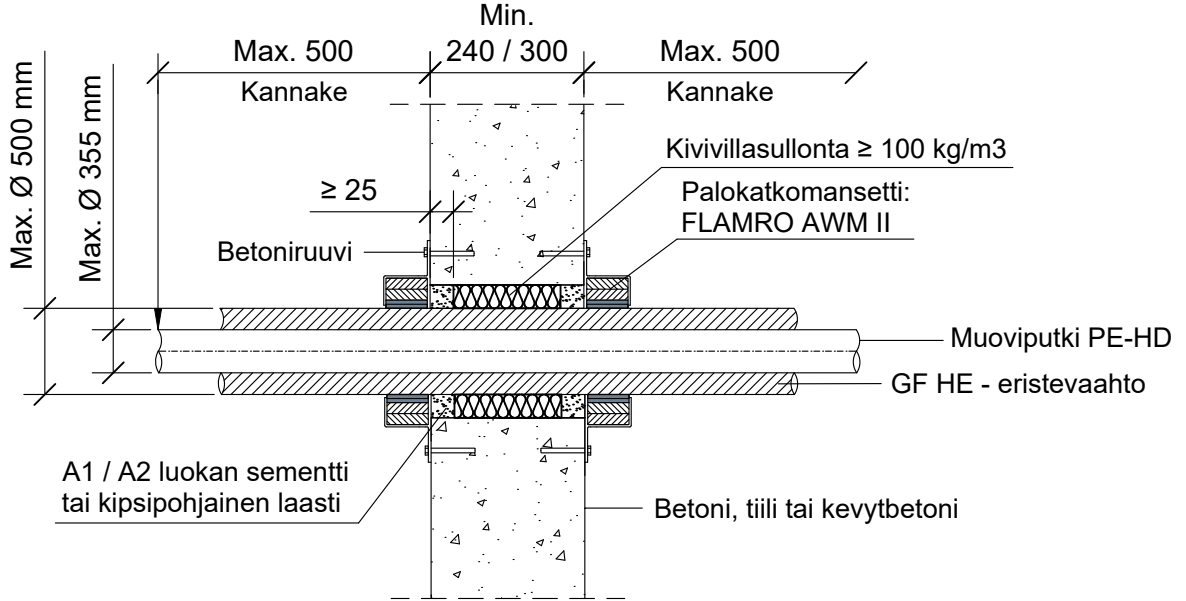

*Seinäarakenteen paksuus min. 300 mm

Putkityyppi	Max. koko	Paloluokka
GF CoolFit 4.0	Ø 160 / 250 mm	EI120
	*Ø 225 / 315 - 335 / 500 mm	EI90
GF CoolFit 4.0F	Ø 160 / 250 - 225 / 315 mm	EI120

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 17/0753
Max. aukon koko	Putken halkaisija + max. 40 mm. Putken aukon välinen rako max. 20 mm.
Aukon täyttö / tiivistys	A1 / A2 luokan sementti tai kipsipohjainen laasti, molemmin puolin rakennetta min. 25 mm.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta min. 100 kg/m3.
Palokatkomansetti	FLAMRO AWM II
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinäarakennetta.