


KOHDE

SISÄLTÖ


ILMANVAIHTOKANAVA PALOPELLILLÄ HALTON FDI
OSASTOIVASSA BETONISEINÄSSÄ

MUUT HUOMIOT:

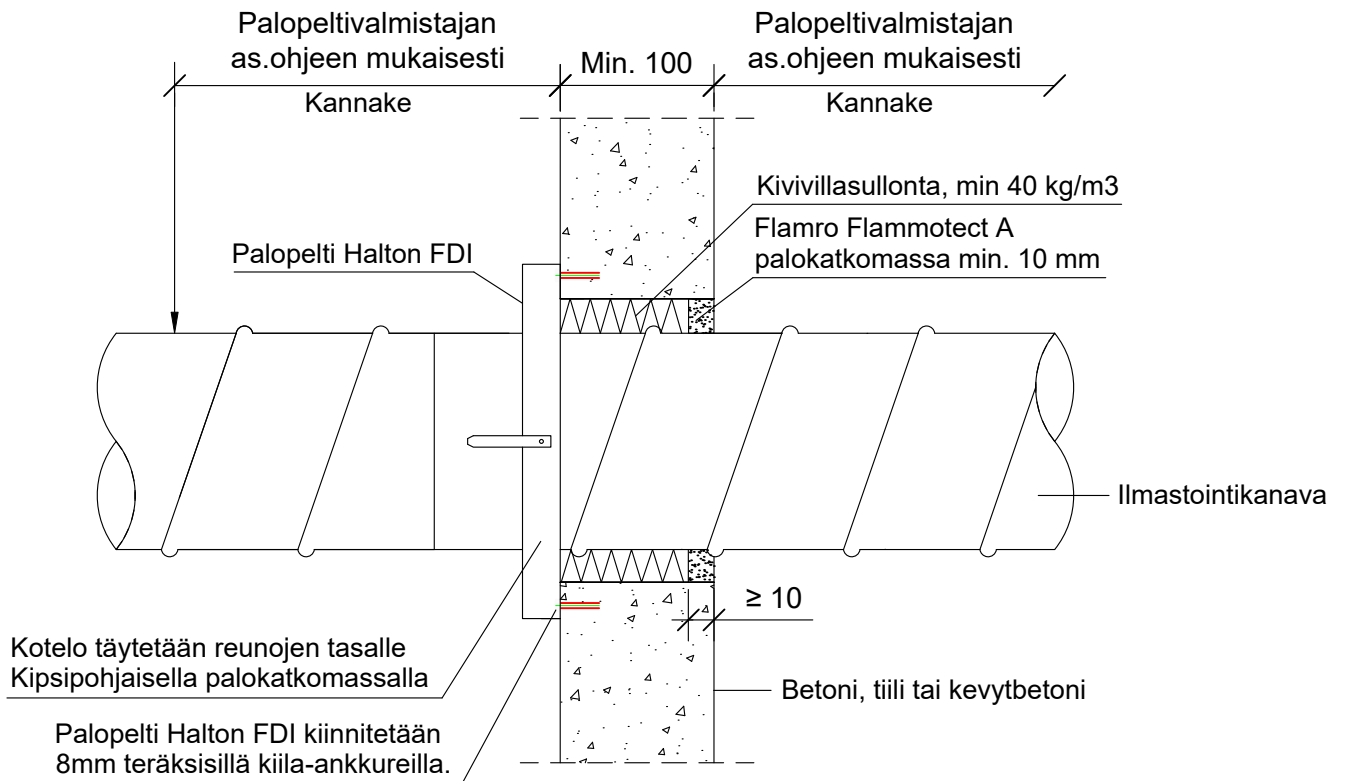

Ilmaistointi kanavien palokatkot eivät kuulu ETAG 026-2 standardin piiriin, ensisijaisena asennusohjeena käytetään palopelti valmistajan ohjeistusta.

Kotelo täytetään reunojen tasalle kipsipohjaisella palokatkomassalla

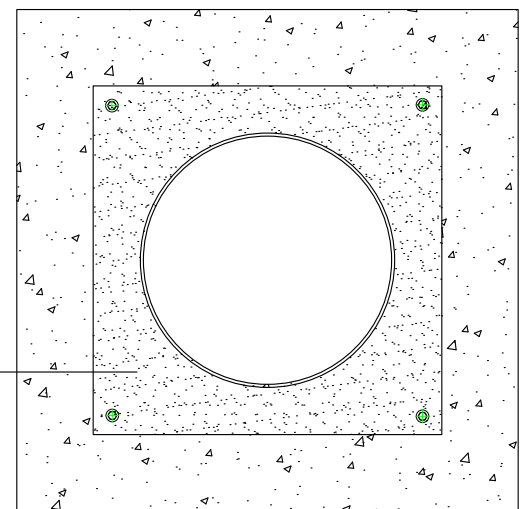

1. Aukon koko: kanavan halkaisija + 20 mm
2. Palonrajoitin keskitetään asennusaukon keskelle. Kiinnitys laipasta Betoniruuveilla tai kiila-ankkureilla seinärakenteeseen. Kannakointi iv- suunnitelman mukaan
3. Toimilaite ja palonrajoitin suojataan palokatkotyön ajaksi. Läpivientiaukko täytetään Flamro Flammotect A + kivivillasullonta. Palokatko tehdään täyttämällä kotelo reunojen tasalle kipsimassalla esim. FPS MORTAR ETA-21/0464